

Manual de instrucciones

Lambdatronic S 3200 & S-Tronic Plus/Lambda

Módulo principal versión 50.04 - Build 05.20



Traducción del manual de instrucciones original en alemán para técnicos

Lea atentamente estas instrucciones y preste atención a las advertencias de seguridad.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas así como de cometer errores tipográficos y de impresión.

B1410822_es | Edición 25/10/2022



1 General	4	3.2 Teclas de función	35
1.1 Acerca de este manual	4	3.2.1 Tecla Info	35
1.2 Advertencias de seguridad	4	3.2.2 Tecla Programa de servicio	36
2 Conexión eléctrica y cableado	5	3.2.3 Tecla Standby (en espera)	36
2.1 Módulo principal y posibilidades de conexión	5	3.2.4 Tecla Programa del depósito ACS	36
2.1.1 Vista de las placas del módulo principal	5	3.2.5 Tecla Programa Party	37
2.1.2 Vista de las placas del módulo principal medio (para S-Tronic Plus)	8	3.2.6 Tecla Programa de descenso	37
2.1.3 Conexión a la red eléctrica	10	4 Manejo	38
2.1.4 Conectar el sensor exterior	10	4.1 Antes del primer encendido	38
2.1.5 Sensor de temperatura ambiente FRA	11	4.1.1 Comprobación del controlador	38
2.1.6 Conexión de una bomba de circulación en el módulo principal	12	4.1.2 Verifique los componentes conectados	38
2.1.7 Conexión de una válvula conmutadora al módulo principal	14	4.1.3 Comprobación de la instalación	38
2.1.8 Bomba de circuito de calefacción 0 / Relé quemador	15	4.2 Puesta en marcha inicial	39
2.1.9 Señal de aviso de servicio	15	4.2.1 Cambio de nivel operativo	39
2.2 Módulos de ampliación	16	4.2.2 Configuración del tipo de instalación	40
2.2.1 Módulo del circuito de calefacción	16	4.2.3 Sistema hidráulico para S-Tronic Plus/S-Tronic Lambda	46
2.2.2 Módulo hidráulico	17	4.2.4 Antes del precalentamiento inicial	47
<i>Conexión de una bomba de circulación en el módulo hidráulico</i>	19	4.3 Estados operativos	48
<i>Conexión de una válvula conmutadora al módulo hidráulico</i>	22	4.4 Configuración de parámetros	49
2.2.3 Módulo mezclador de retorno	23	4.5 Temporización	50
2.2.4 Módulo de expansión de encendido	24	4.5.1 Eliminación de ventana horaria	50
2.2.5 Módulo analógico	26	5 Visión global de los parámetros	51
<i>Solicitud de potencia externa</i>	27	5.1 Calentar	51
<i>Alimentación de 24 V</i>	27	5.1.1 Calentar - Estado	51
2.3 Conexión de bus	28	5.1.2 Calentar - Temperaturas	52
2.3.1 Conectar cable de bus	29	5.1.3 Calentar - Tiempos	53
2.3.2 Colocar jumper final	29	5.1.4 Calentar - Servicio	53
2.3.3 Ajuste de la dirección del módulo	30	5.1.5 Calentar - Programa calentamiento	55
2.3.4 Compensación de potencial/Separación potencial	31	<i>Programas de calentamiento</i>	56
2.4 Advertencias de conexión según tipos de bomba	32	<i>Configurar programa 8</i>	56
3 Vista general de las funciones básicas	33	<i>Circuitos de calefacción utilizados</i>	56
3.1 Teclas de mando	33	5.1.6 Calentar - Configuración general	57
3.1.1 Teclas de navegación	33	5.2 Agua	57
3.1.2 LED de estado	33	5.2.1 Agua - Estado	57
3.1.3 Pantalla gráfica	34	5.2.2 Agua - Temperaturas	58
		5.2.3 Agua - Tiempos	58
		5.2.4 Agua - Servicio	59
		5.3 Solar	60
		5.3.1 Solar - Estado	60
		5.3.2 Solar - Temperaturas	61
		5.3.3 Solar - Tiempos	62
		5.3.4 Solar - Servicio	62
		5.3.5 Solar - Contador de energía térmica solar	65

5.4 Acumulador	66	<i>Ajustar - Ajustes del aire</i>	90
5.4.1 Acumulador - Estado	66	<i>Ajustar - Valores lambda</i>	91
5.4.2 Acumulador - Temperaturas	66	<i>Ajustar - Sonda lambda</i>	91
5.4.3 Acumulador - Servicio	67	<i>Ajustar - Configuración general</i>	93
5.5 Caldera	69	<i>Ajuste - Determinación de la cantidad de calor</i>	94
5.5.1 Caldera - Estado	69	5.13.2 Instal. - Valores actuales	94
5.5.2 Caldera - Temperaturas	70	5.13.3 Instal. - Errores	94
5.5.3 Caldera - Servicio	70	<i>Errores - Indicador de error</i>	94
5.5.4 Caldera - Configuración general	71	<i>Errores - Borrar errores marcados</i>	95
<i>Configuración general - Ajustes MODBUS</i>	72	<i>Errores - Memoria de errores</i>	95
5.6 Caldera 2	73	<i>Errores - Vaciar memoria de errores</i>	95
5.6.1 Caldera 2 - Estado	73	5.13.4 Instal. - Sensores y bombas	96
5.6.2 Caldera 2 - Temperaturas	74	5.13.5 Instal. - Pantalla de derechos de uso	96
5.6.3 Caldera 2 - Servicio	75	5.13.6 Instal. - Pantalla de asignaciones	97
5.7 Encendido (solo en la S3/S4 Turbo)	76	5.13.7 Instal. - Parámetros de imagen básica	97
5.8 Material combustible	77	5.13.8 Instal. - Modo operativo de caldera	98
5.9 Bomba de red	78	5.13.9 Instal. - Idioma	98
5.9.1 Bomba de red - Estado	78	5.13.10 Instal. - Fecha actual	98
5.9.2 Bomba de red - Temperaturas	78	5.13.11 Instal. - Hora actual	99
5.9.3 Bomba de red - Servicio	79	5.13.12 Instal. - Nivel de usuario actual	99
5.10 Regulador diferencial	80	5.13.13 Instal. - Tipo de instalación	99
5.10.1 Regulador diferencial - Estado	80	6 Eliminación de fallos	100
5.10.2 Regulador diferencial - Temperaturas	81	6.1 Procedimiento en caso de mensajes de fallo	100
5.10.3 Regulador diferencial - Tiempos	81	7 Preguntas frecuentes	101
5.10.4 Regulador diferencial - Servicio	81	7.1 Opciones de control para las salidas de la bomba	101
5.11 Bomba de circulación	82	7.2 Protección de bloqueo de bombas	102
5.11.1 Bomba de circulación - Estado	82	7.3 Determinación de la cantidad de calor	103
5.11.2 Bomba de circulación - Temperaturas	83	7.3.1 Instrucciones de montaje	103
5.11.3 Bomba de circulación - Tiempos	84	7.3.2 Funcionamiento y configuración	103
5.11.4 Bomba de circulación - Servicio	84	<i>Determinar el caudal de la bomba de circulación</i>	103
5.12 Manual	85	<i>Tipo de determinación de la cantidad de calor</i>	104
5.12.1 Manual - Funcionamiento manual	85	<i>Configurar determinación de la cantidad de calor</i>	104
5.12.2 Manual - Salidas digitales	85	8 Notas	105
5.12.3 Manual - Salidas analógicas	85	9 Anexo	108
5.12.4 Manual - Entradas digitales	86	9.1 Direcciones	108
5.13 Instal.	87	9.1.1 Dirección del fabricante	108
5.13.1 Instal. - Ajustar	87	<i>Servicio técnico</i>	108
<i>Ajustar - Temp. la caldera</i>	87	9.1.2 Dirección del instalador	108
<i>Ajustar - Humos</i>	87		
<i>Ajustar - Encendido</i>	89		

1 General

1.1 Acerca de este manual

Le rogamos que lea y observe los manuales de instrucciones, en especial, las advertencias de seguridad allí contenidas. Tenga a mano este manual cerca de la caldera.

Este manual de instrucciones contiene información importante acerca del manejo, la conexión eléctrica y la solución de problemas o averías. Los parámetros mostrados dependen del tipo de caldera ajustado, así como de la configuración de la instalación.

Las figuras y contenidos pueden variar ligeramente debido a las mejoras continuas que realizamos a nuestros productos. Si encuentra algún error, le agradecemos que nos informe en la dirección doku@froeling.com.

1.2 Advertencias de seguridad

PELIGRO



Si trabaja en componentes eléctricos:

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

Para trabajos en componentes eléctricos se aplica:

- Los trabajos deben ser realizados solamente por un electricista cualificado
- Observe las normas y disposiciones vigentes
 - No está permitido que personas no autorizadas ejecuten trabajos en componentes eléctricos.

ADVERTENCIA



Cuidado con el contacto con superficies calientes.

Puede causar quemaduras graves si se tocan superficies calientes y el tubo de salida de humos.

Cuando trabaje en la caldera tenga en cuenta:


- Pare la caldera de forma controlada (estado operativo "Llama apagada") y deje enfriar
- Cuando realice trabajos en la caldera, use siempre guantes protectores y utilice solamente los tiradores disponibles
- Aísle los tubos de salida de humos y no los toque durante el funcionamiento

Además, deben observarse las advertencias de seguridad, las normas y las directivas especificadas en el manual de instalación y en el manual de instrucciones de la caldera.

2 Conexión eléctrica y cableado

2.1 Módulo principal y posibilidades de conexión

2.1.1 Vista de las placas del módulo principal

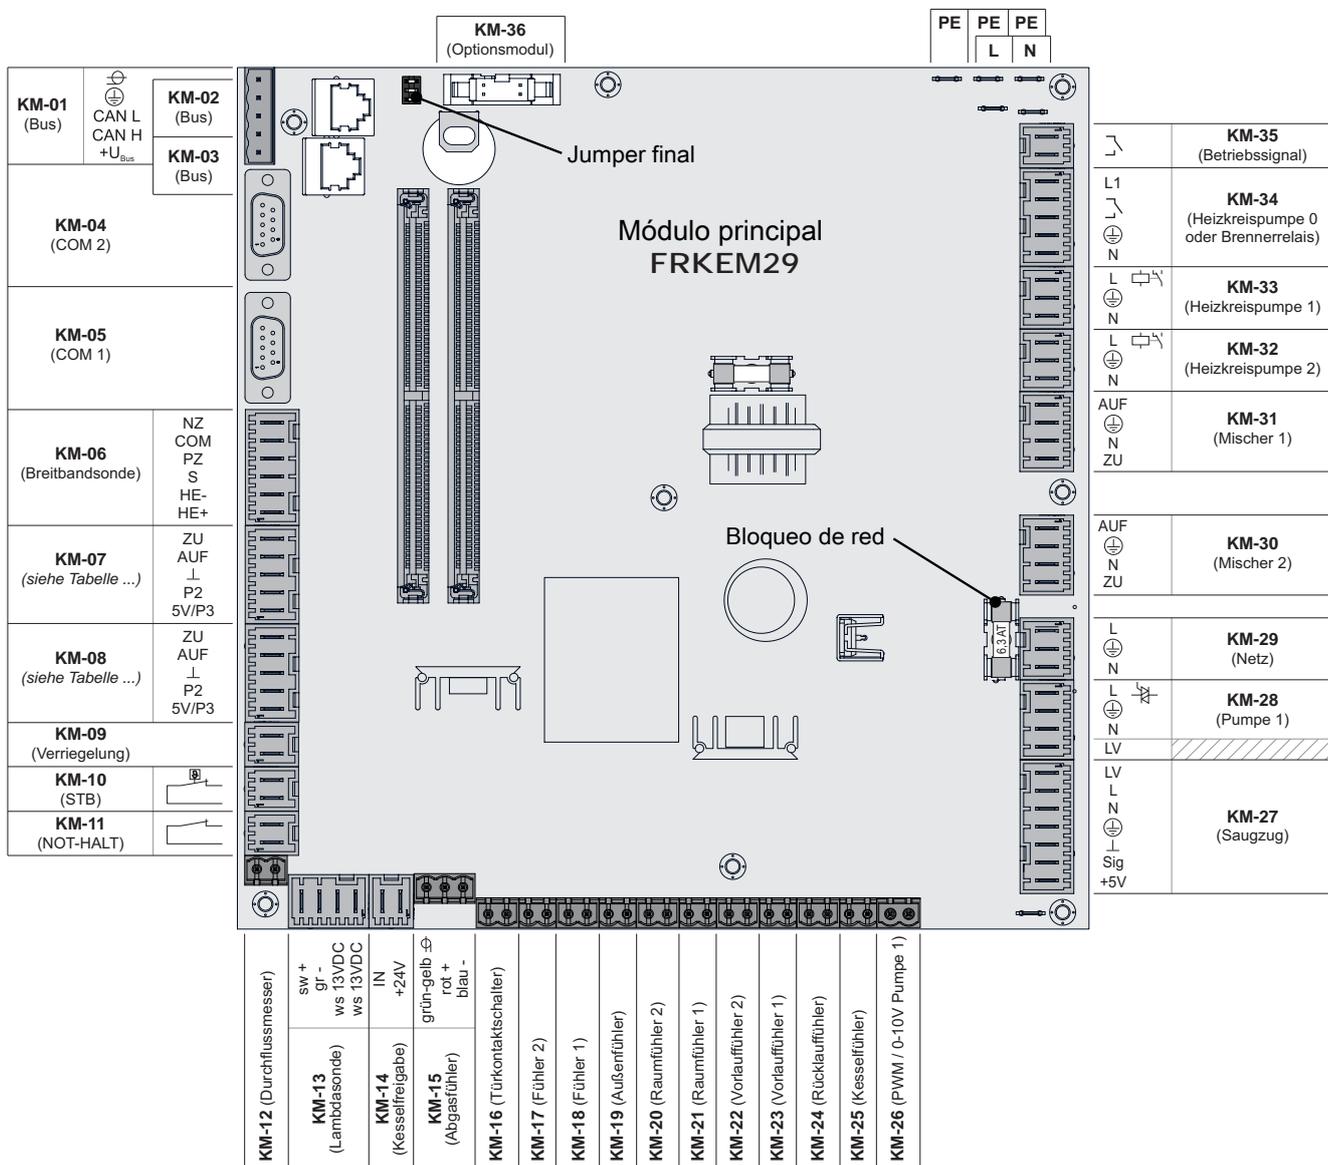

Conexión/Denominación		Nota
KM-01	BUS	Conexión con cable – LIYCY de pares 2×2×0,5; ⇒ Véase "Conectar cable de bus" [Página 29] Atención: CAN L y CAN H no deben conectarse con +U _{BUS} .
KM-02	BUS	Cable de parche CAT 5 RJ45 SFTP asignación 1:1, conexión del módulo de pellets
KM-03		
KM-04	COM 2	Cable de módem nulo de 9 pines Sub-D La conexión se utiliza, por ejemplo, como interfaz Modbus

Conexión/Denominación		Nota
KM-05	COM 1	Cable de módem nulo de 9 pines Sub-D Interfaz de servicio para la actualización del software y para la conexión con el software de visualización
KM-06	Sonda de banda ancha	Cable de conexión ¹⁾ 5 × 0,75 mm ² Conexión de una sonda lambda de banda ancha de tipo Bosch (n.º de referencia 69001A) o NTK (n.º de referencia 69003)
KM-07	Aire secundario	S1 Turbo S3 Turbo S4 Turbo S4e Turbo Cable de conexión ¹⁾ 5 × 0,75 mm ² S1 Turbo: Compuerta de aire combinada para aire primario y secundario
KM-08	Aire primario	S3 Turbo S4 Turbo S4e Turbo Cable de conexión ¹⁾ 5 × 0,75 mm ²
KM-09	Bloqueo	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-10	Termostato de seguridad	
KM-11	PARADA DE EMERGENCIA	Atención: No integre la parada de emergencia/el interruptor de fuga a tierra en el cable de alimentación de la caldera. El interruptor debe diseñarse como contacto normalmente abierto e integrarse en la cadena de seguridad de 24 V del termostato de seguridad mediante conexión a este terminal.
KM-12	Caudalímetro	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-13	Sonda lambda	Cable de conexión ¹⁾ 4 × 0,75 mm ² Conexión de sensores de dióxido de circonio Bosch (tipo LSM11) o de una sonda de dióxido de circonio NTK (tipo OZA685, n.º de referencia 69400)
KM-14	Habilitación de la caldera	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² Atención: Es necesario que la conexión sea libre de potencial. Contacto de habilitación de la caldera Alimentación de 24 V ⇒ Véase "Módulo analógico" [Página 26]
KM-15	Sensor de humos	Utilice solo el cable de conexión de los componentes. Alimentación de 24 V ⇒ Véase "Módulo analógico" [Página 26]
KM-16	Interruptor de contacto de puerta	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-17	Sensor 2	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-18	Sensor 1	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , sensor 1 en el manguito del STB
KM-19	Sensor exterior	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , desde 25 m de longitud, apantallado
KM-20	Sensor de temperatura ambiente del circuito de calefacción 2	
KM-21	Sensor de temperatura ambiente del circuito de calefacción 1	
KM-22	Sensor de alimentación del circuito de calefacción 2	
KM-23	Sensor de alimentación del circuito de calefacción 1	
KM-24	Sensor de retorno	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-25	Sensor de la caldera	
KM-26	PWM/0-10 V Bomba 1	


Conexión/Denominación		Nota
KM-27	Ventilador de humos	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² para la alimentación de tensión, cable de conexión ¹⁾ 3 × 0,75 mm ² para la evaluación de la velocidad actual
KM-28	Bomba 1	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 1,5 A/280 W/230 V
KM-29	Conexión a la red eléctrica	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , fusible en el lado del cliente: C16A
KM-30	Mezclador del circuito de calefacción 2	Cable de conexión ¹⁾ 4 × 0,75 mm ² , máx. 0,15 A/230 V
KM-31	Mezclador del circuito de calefacción 1	
KM-32	Bomba del circuito de calefacción 2	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 2,5 A
KM-33	Bomba del circuito de calefacción 1	
KM-34	Bomba del circuito de calefacción 0 o relé del quemador	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 2A
KM-35	Señal de aviso de servicio	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² ⇒ Véase "Señal de aviso de servicio" [Página 15]
KM-36	Módulo opcional	Conexión del módulo de expansión de encendido

1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5

Fusibles

F2	6,3 AT	Bomba 1, ventilador de humos
----	--------	------------------------------

2.1.2 Vista de las placas del módulo principal medio (para S-Tronic Plus)

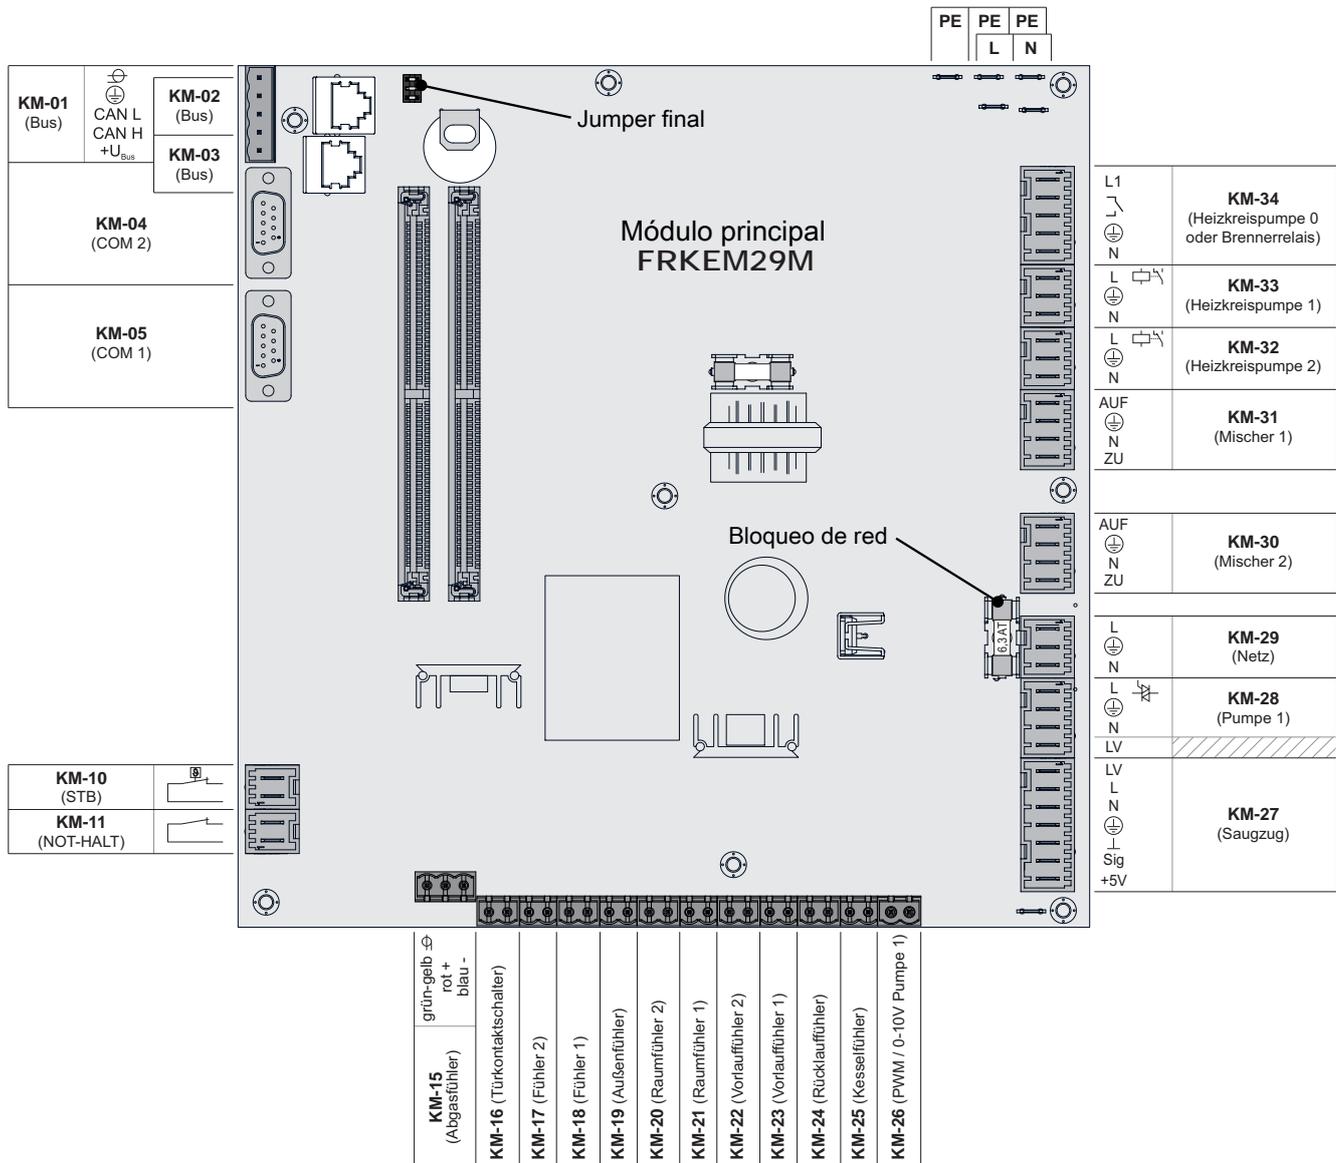

Conexión/Denominación	Nota
KM-01	BUS Conexión con cable – LIYCY de pares 2x2x0,5; ⇒ Véase "Conectar cable de bus" [Página 29] Atención: CAN L y CAN H no deben conectarse con +U _{BUS} .
KM-02	BUS Cable de parche CAT 5 RJ45 SFTP asignación 1:1, conexión del módulo de pellets
KM-03	
KM-04	COM 2 Cable de módem nulo de 9 pines Sub-D La conexión se utiliza, por ejemplo, como interfaz Modbus
KM-05	COM 1 Cable de módem nulo de 9 pines Sub-D Interfaz de servicio para la actualización del software y para la conexión con el software de visualización
KM-10	Termostato de seguridad Cable de conexión ¹⁾ 2 x 0,75 mm ²

Conexión/Denominación		Nota
KM-11	PARADA DE EMERGENCIA	Atención: No integre la parada de emergencia/el interruptor de fuga a tierra en el cable de alimentación de la caldera. El interruptor debe diseñarse como contacto normalmente abierto e integrarse en la cadena de seguridad de 24 V del termostato de seguridad mediante conexión a este terminal.
KM-15	Sensor de humos	Utilice solo el cable de conexión de los componentes.
KM-16	Interruptor de contacto de puerta	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-17	Sensor 2	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-18	Sensor 1	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , sensor 1 en el manguito del STB
KM-19	Sensor exterior	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , desde 25 m de longitud, apantallado
KM-20	Sensor de temperatura ambiente del circuito de calefacción 2	
KM-21	Sensor de temperatura ambiente del circuito de calefacción 1	
KM-22	Sensor de alimentación del circuito de calefacción 2	
KM-23	Sensor de alimentación del circuito de calefacción 1	
KM-24	Sensor de retorno	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
KM-25	Sensor de la caldera	
KM-26	PWM/0-10 V Bomba 1	
KM-27	Ventilador de humos	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² para la alimentación de tensión, cable de conexión ¹⁾ 3 × 0,75 mm ² para la evaluación de la velocidad actual
KM-28	Bomba 1	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 1,5 A/280 W/230 V
KM-29	Conexión a la red eléctrica	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , fusible en el lado del cliente: C16 A
KM-30	Mezclador del circuito de calefacción 2	Cable de conexión ¹⁾ 4 × 0,75 mm ² , máx. 0,15 A/230 V
KM-31	Mezclador del circuito de calefacción 1	
KM-32	Bomba del circuito de calefacción 2	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 2,5 A
KM-33	Bomba del circuito de calefacción 1	
KM-34	Bomba del circuito de calefacción 0 o relé del quemador	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 2 A

1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5

2.1.3 Conexión a la red eléctrica


Conectar la alimentación eléctrica en el enchufe "Conexión a la red".

- ❑ Para el cableado deben utilizarse cables revestidos flexibles que estén correctamente dimensionados de acuerdo con las normas y regulaciones locales.

Tipo de caldera	Protección eléctrica	Tipo de fusible
S1 Turbo	16 A	C16 A
S1 Turbo F	16 A	C16 A
S3 Turbo	13 A	C13 A
S4 Turbo	16 A	C16 A
S4 Turbo F	16 A	C16A
S4e Turbo	16A	C16A

2.1.4 Conectar el sensor exterior

El sensor exterior está incluido en el volumen de suministro de la caldera y, por regla general, se monta en un lado exterior de la fachada no expuesto a la luz directa del sol. Mide la temperatura del entorno de forma continua y forma parte del control de circuitos de calefacción regulado según las condiciones atmosféricas externas.

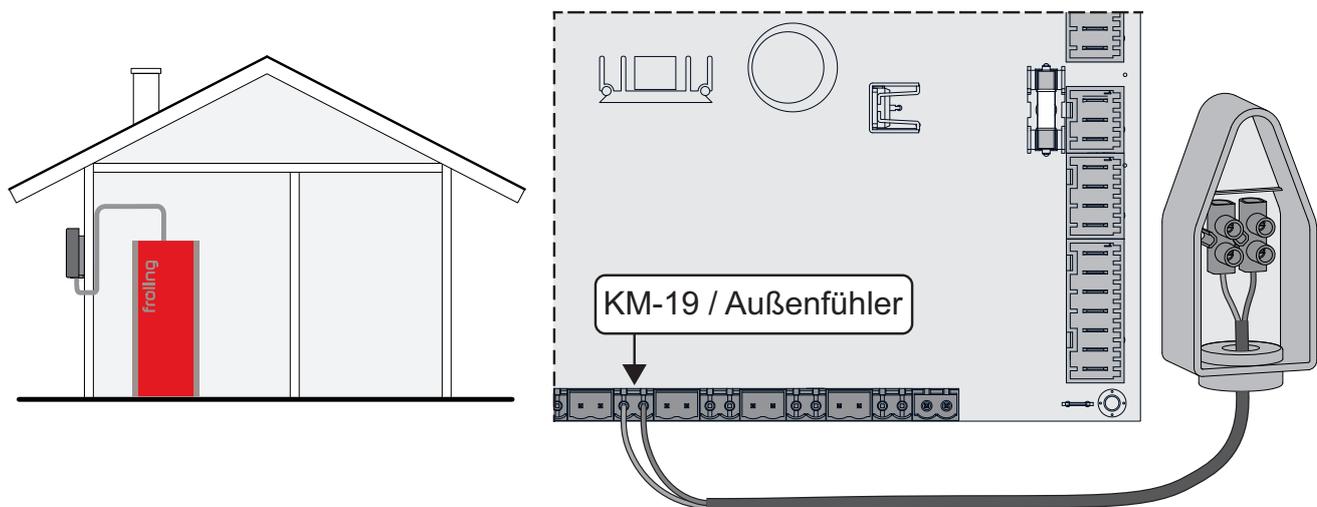


En el estado original de fábrica, el sensor exterior es leído por el módulo principal (conexión «KM-19/sensor exterior»). El sensor exterior también puede conectarse a un módulo de circuito de calefacción adicional.

⇒ Véase "Módulo del circuito de calefacción" [Página 16]

2.1.5 Sensor de temperatura ambiente FRA

Además de la función de registro de la temperatura ambiente actual, el sensor de temperatura ambiente FRA de Froling incorpora una rueda manual para adaptar la temperatura ambiente deseada y un interruptor deslizante para ajustar el modo operativo del circuito de calefacción.

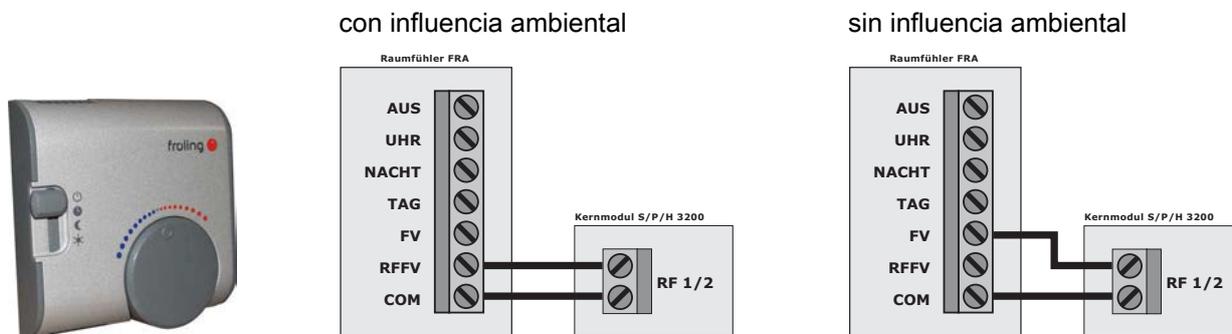

Posibles posiciones en el interruptor de modo operativo:

	Apagado	Circuito de calefacción desactivado, solo protección antiheladas
	Modo automático	Fases de calentamiento y de descenso en función de los tiempos ajustados.
	Modo descenso	Ignora las fases de calentamiento y regula la temperatura ambiente de forma continua para adaptarla a la temperatura ajustada en el modo de descenso.
	Cambio a función Fiesta	Ignora la fase de descenso y regula la temperatura ambiente de forma continua para adaptarla a la temperatura ajustada en el modo de calefacción.
Rueda manual...	Permite una corrección de temperatura hasta +/- 3 °C	


NOTA: Para obtener una explicación más detallada sobre la conexión y el funcionamiento, consulte las instrucciones de montaje que se adjuntan con el sensor de temperatura ambiente FRA.

2.1.6 Conexión de una bomba de circulación en el módulo principal

En función del tipo de bomba, deben tenerse en cuenta diversos tipos de cableado:

Bomba de alta eficiencia energética con señal de control (PWM/0 a 10 V)


En las bombas de alta eficiencia energética con una línea de control cableada extra, el control de velocidad se realiza a través de una conexión adicional para la señal PWM o de 0 a 10 V.

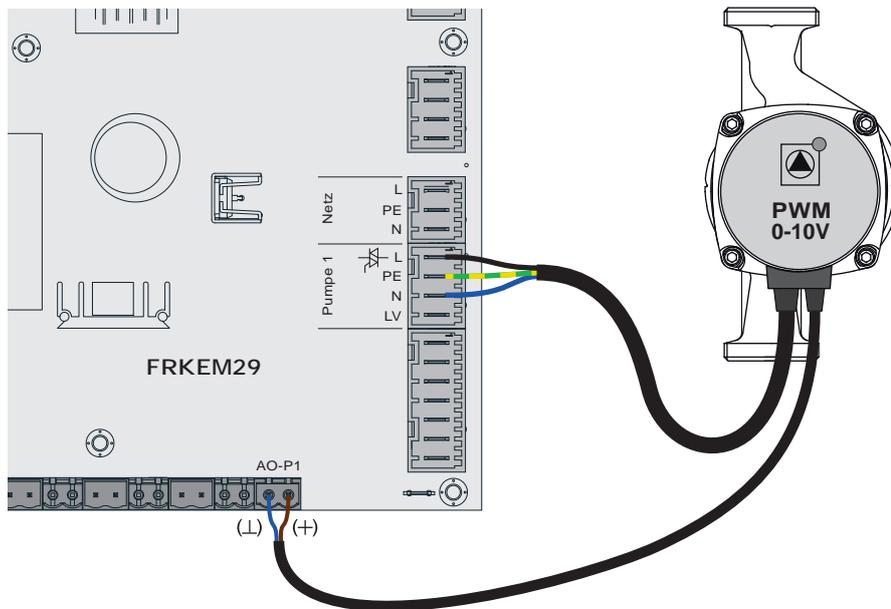

- Conecte la alimentación eléctrica de la bomba de alta eficiencia energética en la salida «Bomba 1» del módulo principal.
- Conecte el cable PWM de la bomba de alta eficiencia energética en el conector respectivo «PWM/0-10V».
 - Asegúrese de que la asignación (polaridad) es la correcta según el esquema de conexiones de la bomba.
- Configure el control de la bomba en el menú correspondiente a «Bomba del sistema de calefacción/PWM» o «Bomba del sistema de calefacción/0–10 V».

Bomba de alta eficiencia energética sin señal de control


Si se utiliza este tipo de bomba, no es posible realizar un control de velocidad. Se recomienda utilizar una válvula de equilibrado (como puede ser una válvula de compensación Setter).

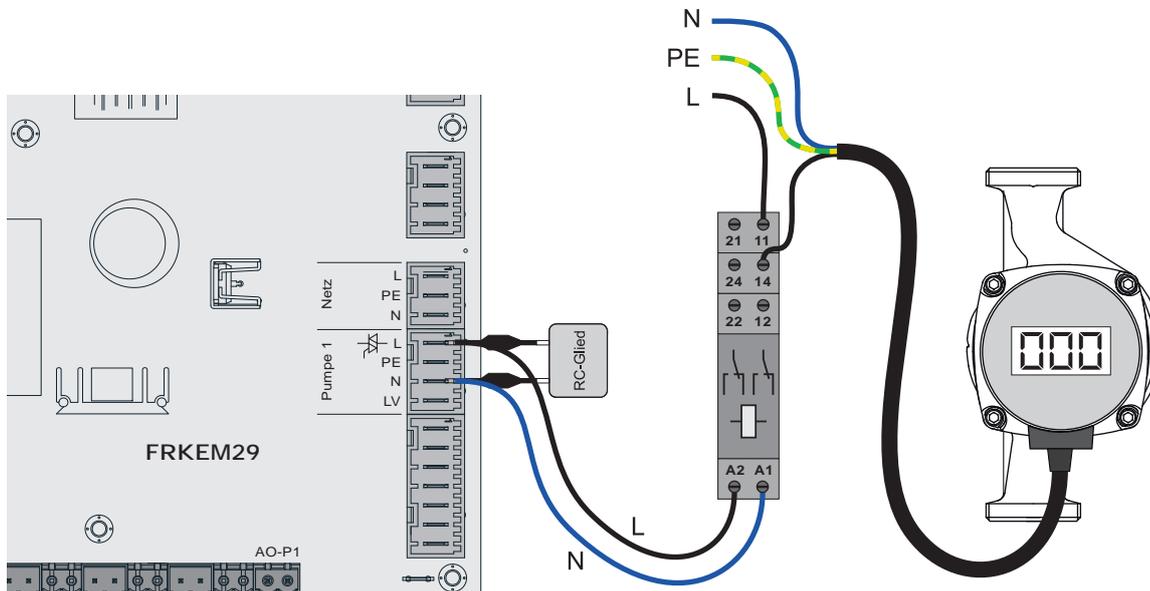

- Desacople la bomba con el relé y el elemento RC de la salida.
- En el menú correspondiente, ajuste el control de la bomba a «Bomba HE sin señal de control».

Bomba de CA sin señal de control (control de paquete de impulsos)


En el caso de bombas antiguas que no tienen una alta eficiencia energética, el control de velocidad se realiza a través del control de paquete de impulsos. Tenga en cuenta que, en algunas bombas, es preciso adaptar la velocidad mínima (ajuste de fábrica: 30 %).

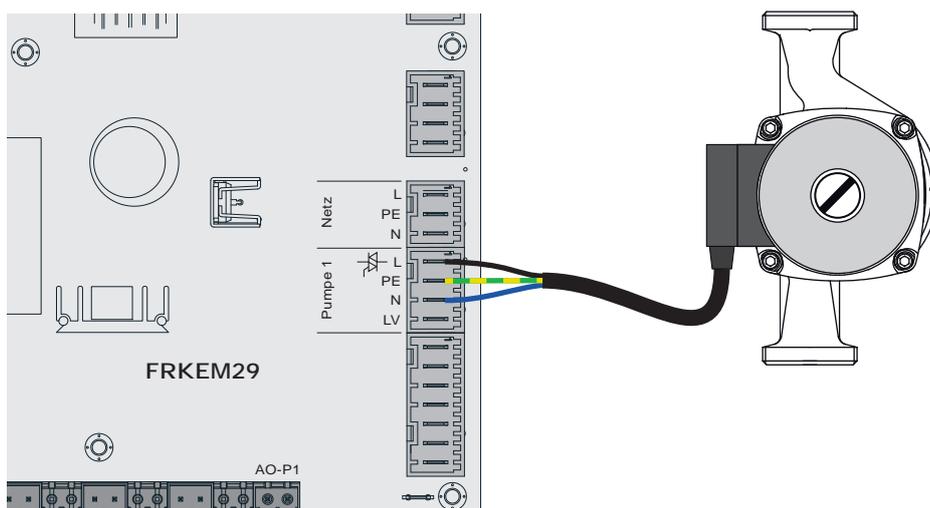

- Conecte la bomba en la salida «Bomba 1» del módulo principal.
- En el menú correspondiente, ajuste el control de la bomba a «Bomba sin señal de control».

2.1.7 Conexión de una válvula conmutadora al módulo principal




Si se conecta una válvula conmutadora en la salida de bomba con control de velocidad, es imprescindible utilizar un elemento RC.

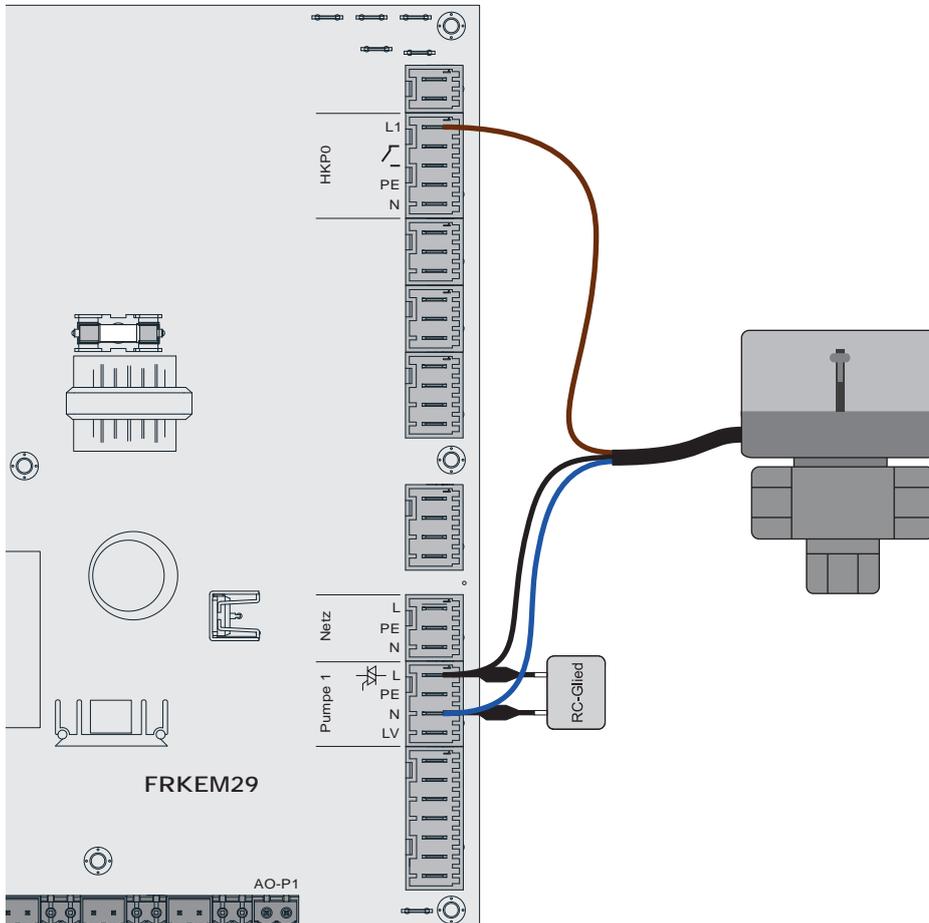

- Conecte la fase (L) para conmutar la válvula y el conductor neutro (N) en la salida «Bomba 1» con el elemento RC.
- Conecte la fase (L) para la alimentación continua (lo que restablece la válvula en la posición de salida) en la salida «HKP0» - Borne «L1».

2.1.8 Bomba de circuito de calefacción 0 / Relé quemador

La conexión "Bomba de circuito de calefacción 0" se puede utilizar para la bomba de circuito de calefacción 0 o como relé del quemador, dependiendo de la configuración del sistema. Observe las siguientes instrucciones de conexión:

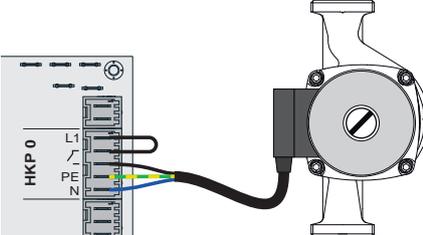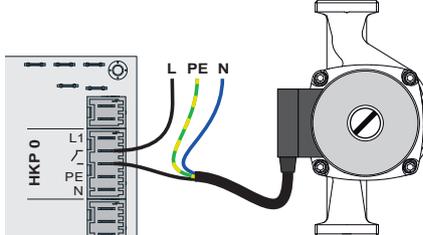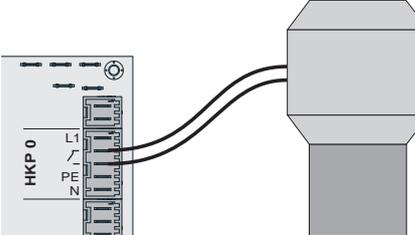Bomba de circuito de calefacción 0		Relé del quemador
		
<p>Hasta un máximo de 2 A, la bomba puede alimentarse directamente a través de la salida. En este caso, la fase (L1) de la salida se conecta con el contacto de conmutación.</p>	<p>Por encima de 2 A, la bomba debe alimentarse de forma externa. Hasta un máximo de 5 A, el contacto sin potencial puede utilizarse para conmutar la fase. Por encima de 5 A, la bomba debe desacoplarse con un relé.</p>	<p>Cablee el contacto sin potencial de la salida como señal de habilitación para controlar la caldera secundaria.</p>

2.1.9 Señal de aviso de servicio

En el módulo principal (posición de conexión KM-35), existe la posibilidad de emitir una señal de aviso de servicio libre de potencial. El estado se muestra en el menú "Manual" -> "Salidas digitales" en la salida "Relé en espera".

Estado operativo	Estado de relé
Caldera apagada, Disponibilidad, Fallo	0
Todos los demás estados operativos (por ejemplo: Preparación, Alcance de temperatura, Precalentamiento, Encendido, Calentar, Mantenimiento de llama, Limpiar, Parada esperar 1, Parada esperar 2, etc.)	1


2.2 Módulos de ampliación

2.2.1 Módulo del circuito de calefacción

El módulo principal puede controlar dos circuitos de calefacción de serie.

Para otros circuitos de calefacción, la ampliación debe realizarse con placas del módulo de circuitos de calefacción. La ampliación con ocho módulos de circuitos de calefacción (dirección 0 a 7) es posible. En total, se pueden controlar hasta 18 circuitos de calefacción. En este caso, debe observarse la configuración correcta de la dirección del módulo.

⇒ Véase "Ajuste de la dirección del módulo" [Página 30]

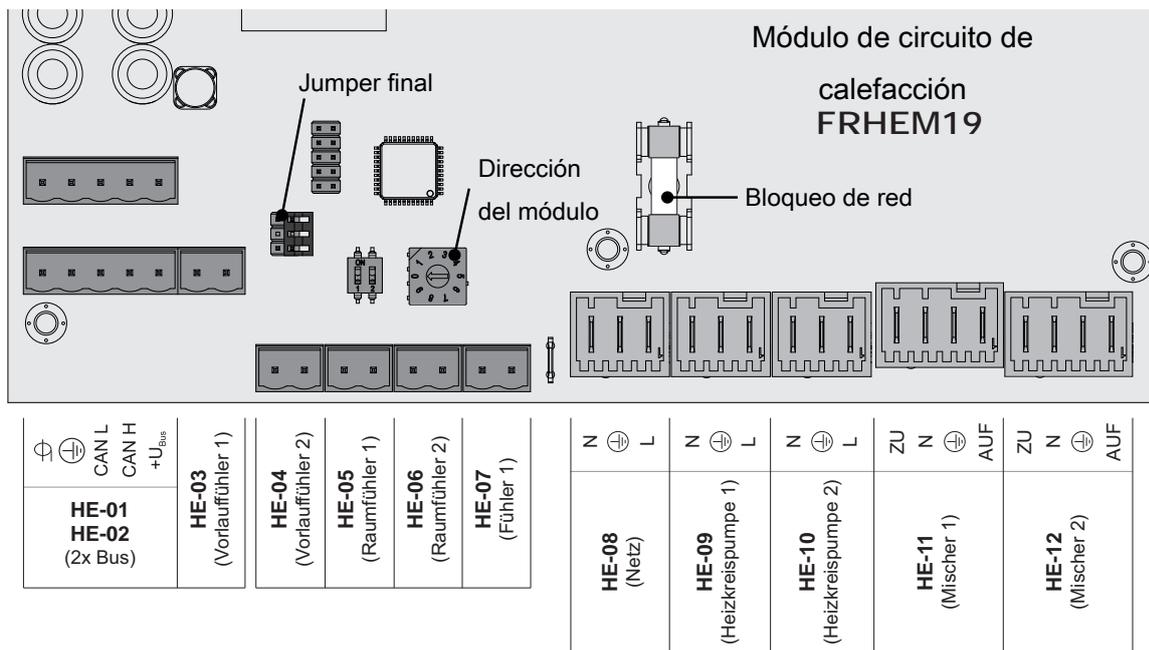

Conexión/Denominación		Nota
HE-01	BUS	Conexión con cable – LIYCY de pares 2×2×0,5; ⇒ Véase "Conectar cable de bus" [Página 29] Atención: CAN L y CAN H no deben conectarse con +U _{BUS} .
HE-02	BUS	
HE-03	Sensor de salida 1	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ²
HE-04	Sensor de salida 2	
HE-05	Sensor ambiente 1	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , desde 25 m de longitud, apantallado
HE-06	Sensor ambiente 2	
HE-07	Sensor 1	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² Conecte el sensor exterior si este no debe conectarse al módulo principal. La dirección del módulo del circuito de calefacción en el que se ha conectado el sensor exterior debe configurarse en el menú «Calentar - Configuración general».
HE-08	Red	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , fusible de 10 A
HE-09	Bomba del circuito de calefacción 1	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 2,5 A/230 V/500 W
HE-10	Bomba del circuito de calefacción 2	
HE-11	Mezclador 1	Cable de conexión ¹⁾ 4 × 0,75 mm ² , máx. 0,15 A/230 V

Conexión/Denominación		Nota
HE-12	Mezclador 2	
1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5		

Fusibles

F1	6,3 AT	Mezclador 1, mezclador 2, bomba del circuito de calefacción 1, bomba del circuito de calefacción 2
----	--------	--

2.2.2 Módulo hidráulico

El módulo hidráulico pone a disposición las conexiones de sensores y bombas para los componentes hidráulicos de la instalación (acumulador, depósito de ACS,...).

Si las calderas de leña S1 Turbo, S4 Turbo o S4e Turbo se utilizan con el control Lambdatronic S 3200, el volumen de suministro incluye de forma predeterminada un módulo hidráulico (dirección 0). Otros siete módulos (dirección 1 a 7) pueden ser readaptados.


Si la caldera de leña S3 Turbo se utiliza en combinación con el control S-Tronic Plus o S-Tronic Lambda, el volumen de suministro no incluye **NINGÚN** módulo hidráulico (las combinaciones mencionadas no se encuentran disponibles en todos los países). Es posible ampliar a un máximo de ocho módulos hidráulicos (dirección 0 a 7).

Un módulo hidráulico está incluido de serie en el alcance de suministro (dirección 0). Otros siete módulos (dirección 1 a 7) pueden ser readaptados.

En este caso, es importante que la dirección del módulo se asigne correctamente.

⇒ Véase "Ajuste de la dirección del módulo" [Página 30]

Módulo hidráulico hasta versión FRHYU21

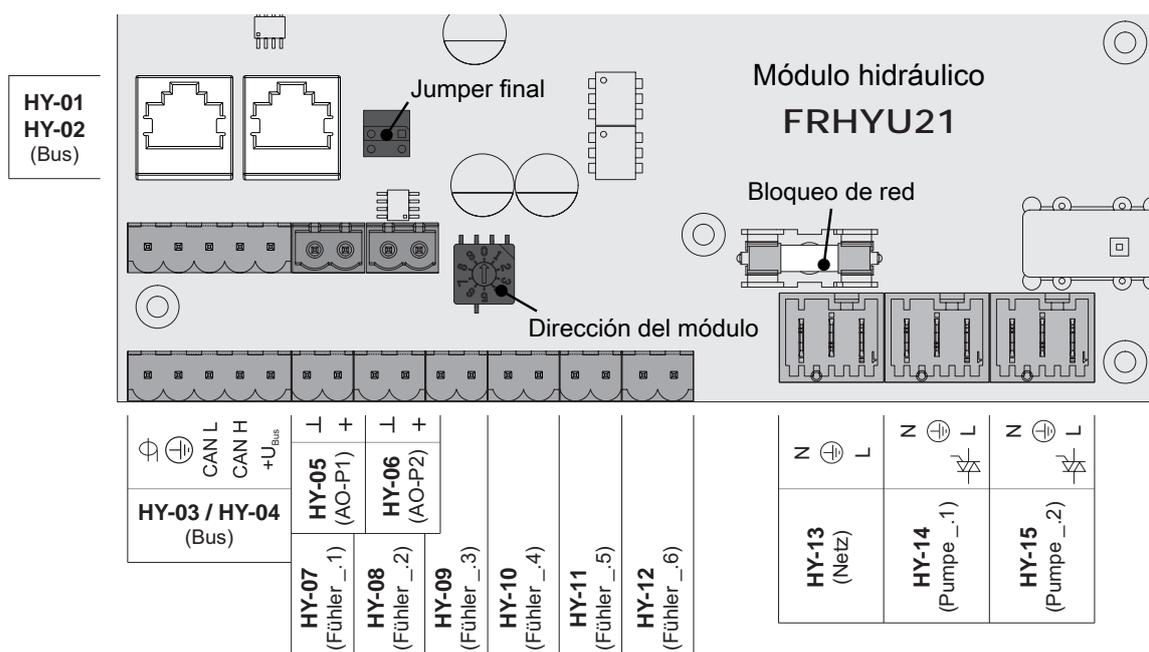

Conexión/Denominación		Nota
HY-07 : HY-12	Sensor _1 : Sensor _6	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , desde 25 m de longitud, apantallado Entradas del sensor de la placa. La denominación correcta del sensor se obtiene de la dirección ajustada del módulo (0 a 7). Ejemplo: Dirección del módulo «2»: sensor 2.1 a sensor 2.6
HY-13	Red	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , fusible de 10 A
HY-14	Bomba _1	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ² , máx. 1,5 A/230 V/280 W
HY-15	Bomba _2	Salidas de la bomba de la placa. La designación correcta de la bomba se obtiene de la dirección ajustada del módulo (0 a 7). Ejemplo: Dirección del módulo "2": bomba 2.1 y bomba 2.2 La fase (L) se conecta en función del tipo de bomba a la salida del relé o a la salida Triac. ⇒ Véase "Conexión de una bomba de circulación en el módulo hidráulico" [Página 19]


1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5

Conexión de una bomba de circulación en el módulo hidráulico

ATENCIÓN: A partir de la versión FRHYU22 del módulo, además de la salida Triac, existe una salida de relé en cada una de las salidas de las bombas. Tenga en cuenta los siguientes esquemas de conexión para el cableado correcto de la bomba de circulación.

Bomba de alta eficiencia energética con señal de control (PWM/0 a 10 V)


En las bombas de alta eficiencia energética con una línea de control cableada extra, el control de velocidad se realiza a través de una conexión adicional para la señal PWM o de 0 a 10 V.

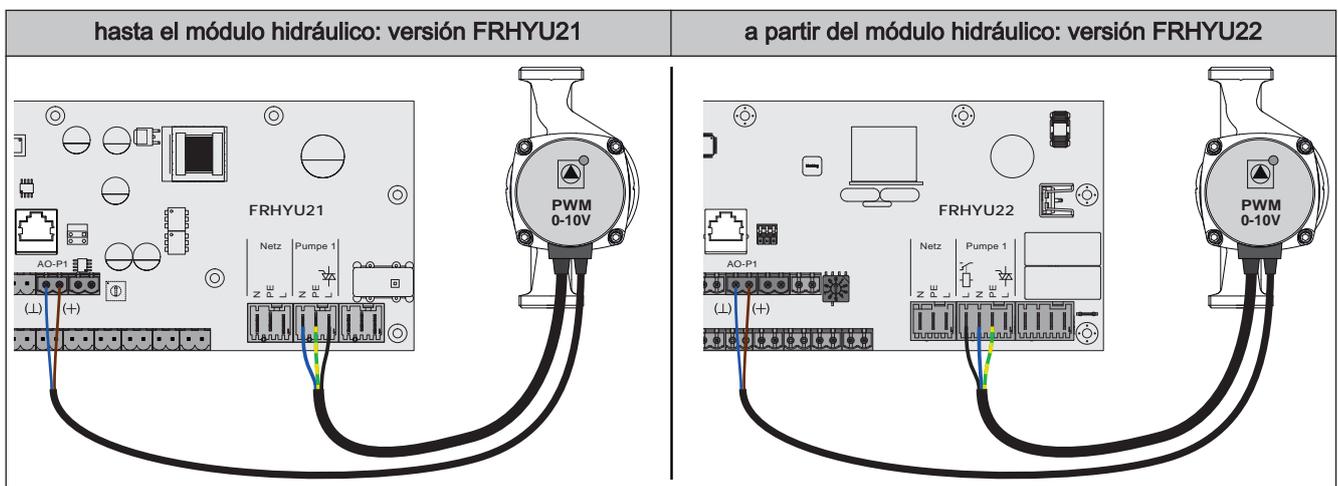

- Módulo hidráulico FRHYU21:** Conecte la alimentación eléctrica de la bomba de alta eficiencia energética en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2".
- Módulo hidráulico FRHYU22:** Conecte la alimentación eléctrica de la bomba de alta eficiencia energética en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2", utilizando la salida de relé para la fase (L).
- Conecte el cable PWM de la bomba de alta eficiencia energética en el conector correspondiente "AO-P1" o "AO-P2".
 - ➔ Asegúrese de que la asignación (polaridad) sea la correcta según el esquema de conexiones de la bomba.
- Configure el control de la bomba en el menú correspondiente a "Bomba del sistema de calefacción/PWM" o "Bomba del sistema de calefacción/0–10 V".

Bomba de alta eficiencia energética sin señal de control


Si se utiliza este tipo de bomba, no es posible realizar un control de velocidad. Se recomienda utilizar una válvula de equilibrado (como puede ser una válvula de compensación Setter).

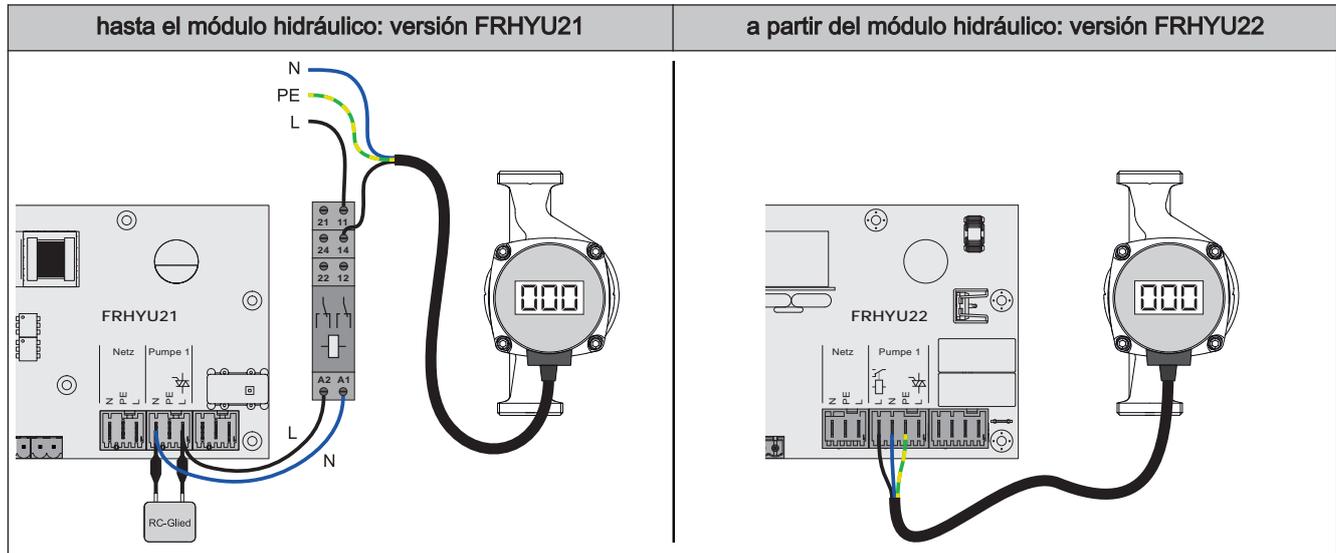

- Módulo hidráulico FRHYU21:** Desacople la bomba con el relé y el elemento RC de la salida.
- Módulo hidráulico FRHYU22:** Conecte la alimentación eléctrica de la bomba de alta eficiencia energética en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2", utilizando la salida de relé para la fase (L).
- En el menú correspondiente, ajuste la bomba a "Bomba HE sin señal de control".

Bomba de CA sin señal de control (control de paquete de impulsos)


En el caso de bombas antiguas que no tienen una alta eficiencia energética, el control de velocidad se realiza a través del control de paquete de impulsos. Tenga en cuenta que, en algunas bombas, es preciso adaptar la velocidad mínima (ajuste de fábrica: 30 %).

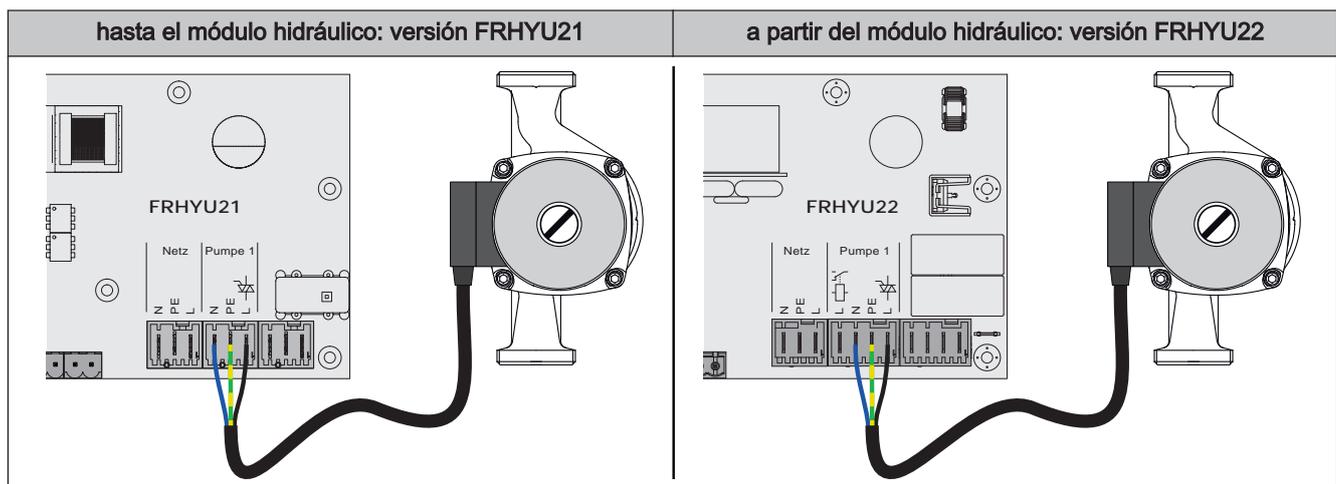


- Módulo hidráulico FRHYU21:** Conecte la alimentación eléctrica de la bomba en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2".
- Módulo hidráulico FRHYU22:** Conecte la alimentación eléctrica de la bomba en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2", utilizando la salida Triac para la fase (L).
- En el menú correspondiente, ajuste la bomba a "Bomba sin señal de control".

Bomba de alta eficiencia energética con señal de control y contacto de habilitación

Si se utiliza una bomba de alta eficiencia energética que necesita un contacto de habilitación además de la señal de control (como Grundfos Magna 3), la salida de la bomba del módulo hidráulico se utiliza para conmutar la habilitación.

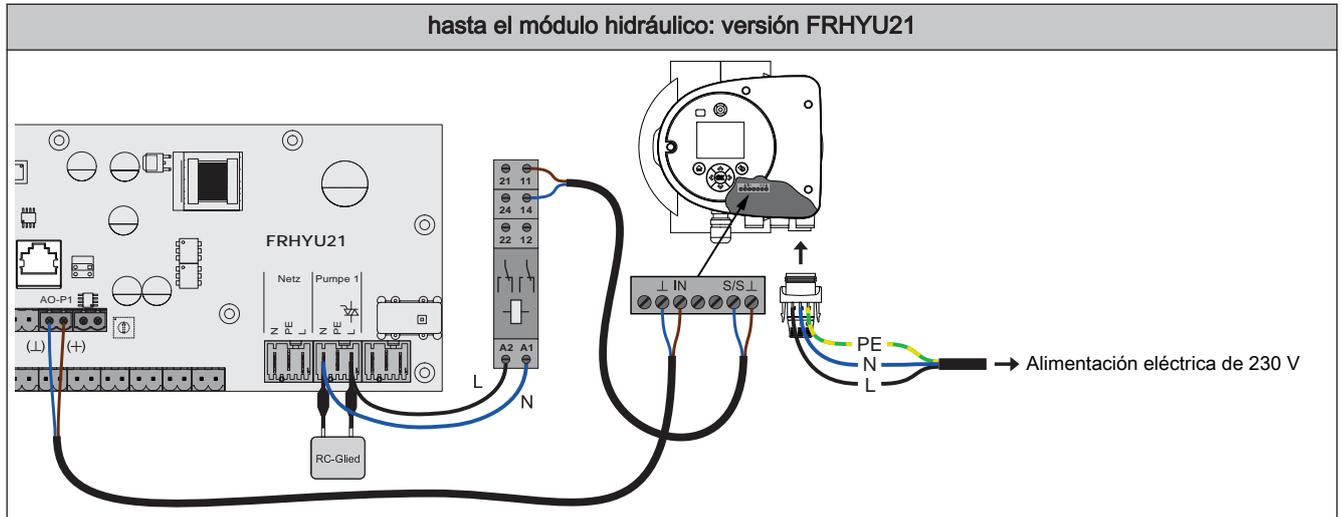


- Módulo hidráulico FRHYU21:** Relé en la salida "Bomba 1" o Conecte la "Bomba 2" con el elemento RC desacoplado de la salida

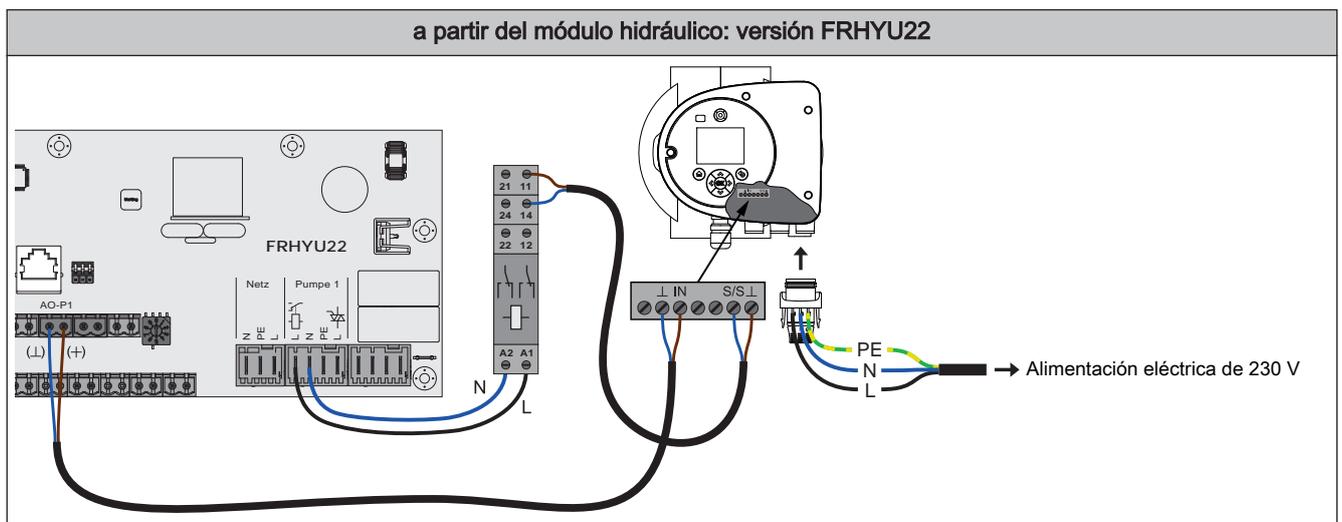

- Módulo hidráulico FRHYU22:** Conecte el relé de la bomba en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2", utilizando la salida de relé para la fase (L).
- Tienda y conecte el cable bipolar ($2 \times 0,75 \text{ mm}^2$) desde la conexión "AO-P1" o "AO-P2" hasta la bomba, conectando el borne "+" con el borne "IN" de la bomba.
- Tienda y conecte el cable bipolar ($2 \times 0,75 \text{ mm}^2$) desde el contacto de cierre del relé hasta la bomba, utilizando el borne "S/S" como contacto de habilitación.
- Emberne la alimentación eléctrica en la clavija de la bomba.
- En el menú correspondiente, ajuste la bomba a "Bomba del sistema de calefacción PVM + válvula" o "Bomba 0-10 V + válvula".

Conexión de una válvula conmutadora al módulo hidráulico


ATENCIÓN: A partir de la versión FRHYU22 del módulo, además de la salida Triac, existe una salida de relé en cada una de las salidas de las bombas. Tenga en cuenta los siguientes esquemas de conexión para el cableado correcto.

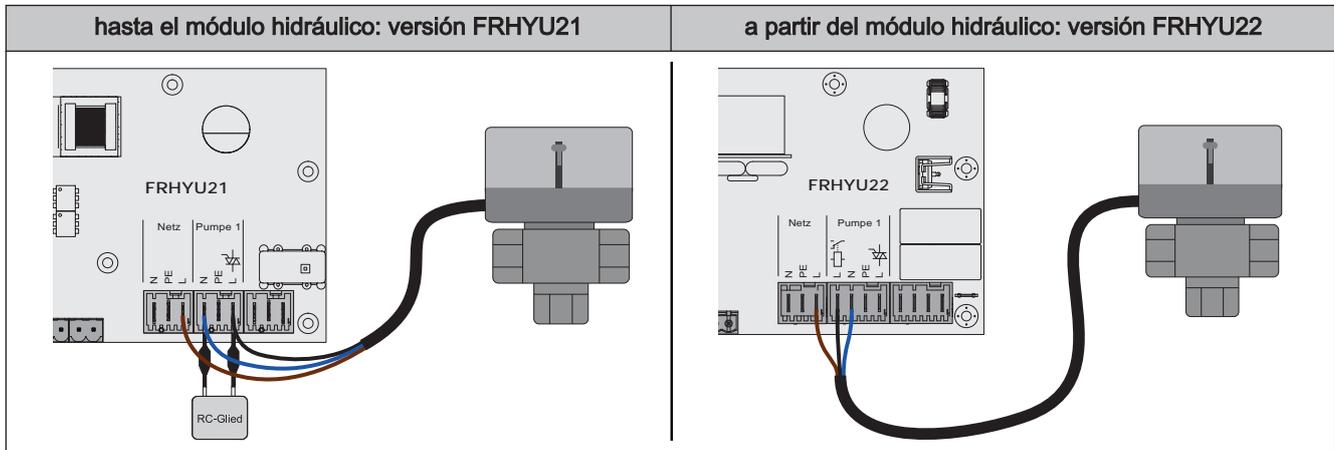

- Módulo hidráulico FRHYU21:** Conecte la fase (L) para conmutar la válvula y el conductor neutro (N) en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2" con el elemento RC.
- Módulo hidráulico FRHYU22:** Conecte la fase (L) para conmutar la válvula y el conductor neutro (N) en la salida "Bomba 1" o "Bomba 2", utilizando la salida de relé para la fase (L).
- Conecte la fase (L) para la alimentación continua (lo que restablece la válvula en la posición de salida) a la alimentación de red del borne "L".

2.2.3 Módulo mezclador de retorno

El módulo mezclador de retorno proporciona la conexión para un mezclador de retorno. El sensor correspondiente es el sensor de retorno en el módulo principal. Si se utiliza este módulo, el parámetro «Mezclador de retorno por medio de módulo mezclador externo» (menú «Tipo de instalación» => «Tipo de caldera») debe ajustarse a «SÍ».

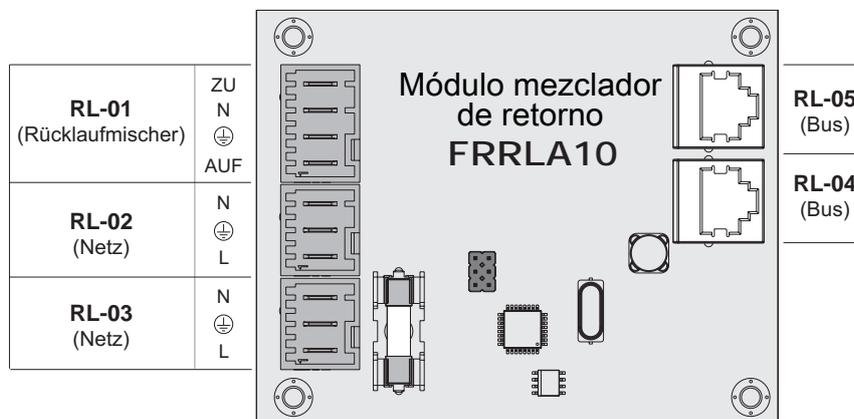


Conexión/Denominación		Nota
RL-01	Mezclador de retorno	Cable de conexión ¹⁾ 4 × 0,75 mm ² , máx. 0,15 A/230 V
RL-02	Red	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ²
RL-03	Red	
RL-04	Bus	Cable de parche CAT 5 RJ45 SFTP asignación 1:1, incluido en el volumen de suministro
RL-05	Bus	

1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5

Fusibles


F1	6,3 AT	Mezclador de retorno
-----------	--------	----------------------

Ejemplo de conexión

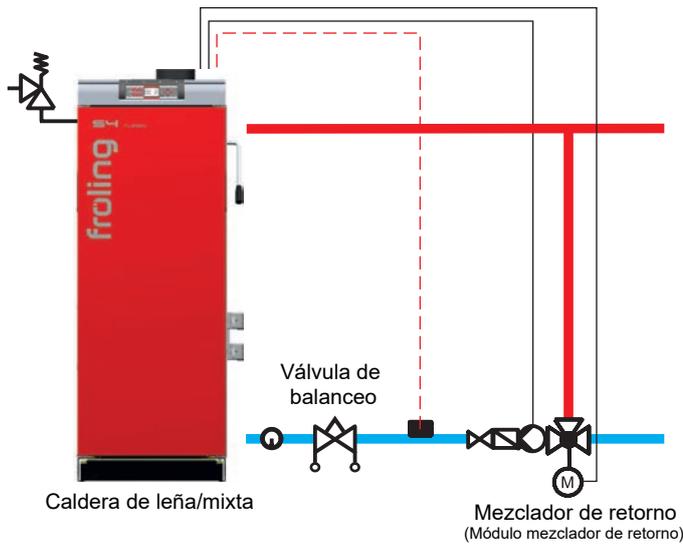

2.2.4 Módulo de expansión de encendido

El módulo de expansión de encendido proporciona la conexión para un ventilador de encendido y permite el alcance de temperatura automático de la caldera. La alimentación eléctrica del módulo de expansión de encendido se debe establecer mediante el cable suministrado entre la abrazadera de montaje y la conexión «Alimentación ZE-01 del módulo principal».

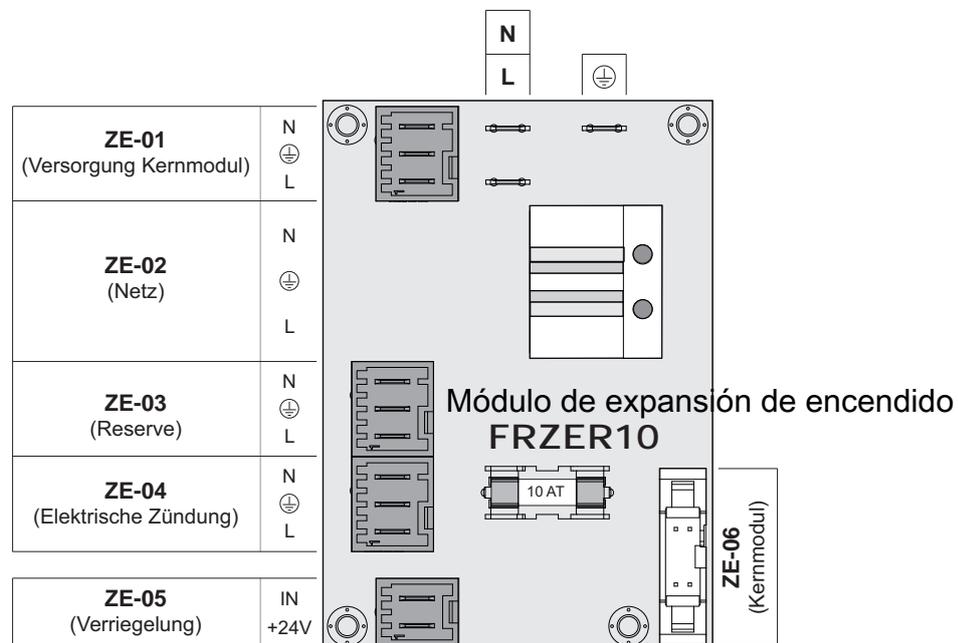

Conexión/Denominación		Nota
ZE-01	Alimentación del módulo principal	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ²
ZE-02	Red	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ²
ZE-03	Reserva	S4e Turbo con WOS automático: Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ²
	Accionamiento WOS	


Conexión/Denominación		Nota
ZE-04	Encendido eléctrico	Cable de conexión ¹⁾ 3 × 1,5 mm ²
ZE-05	Bloqueo	Cable de conexión ¹⁾ 2 × 0,75 mm ² , 24 V paso en bucle
ZE-06	Módulo principal	Utilice el cable de cinta plana incluido en el volumen de suministro.

1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5


Fusibles

F1	10 AT	Encendido
----	-------	-----------

Diagrama de conexión

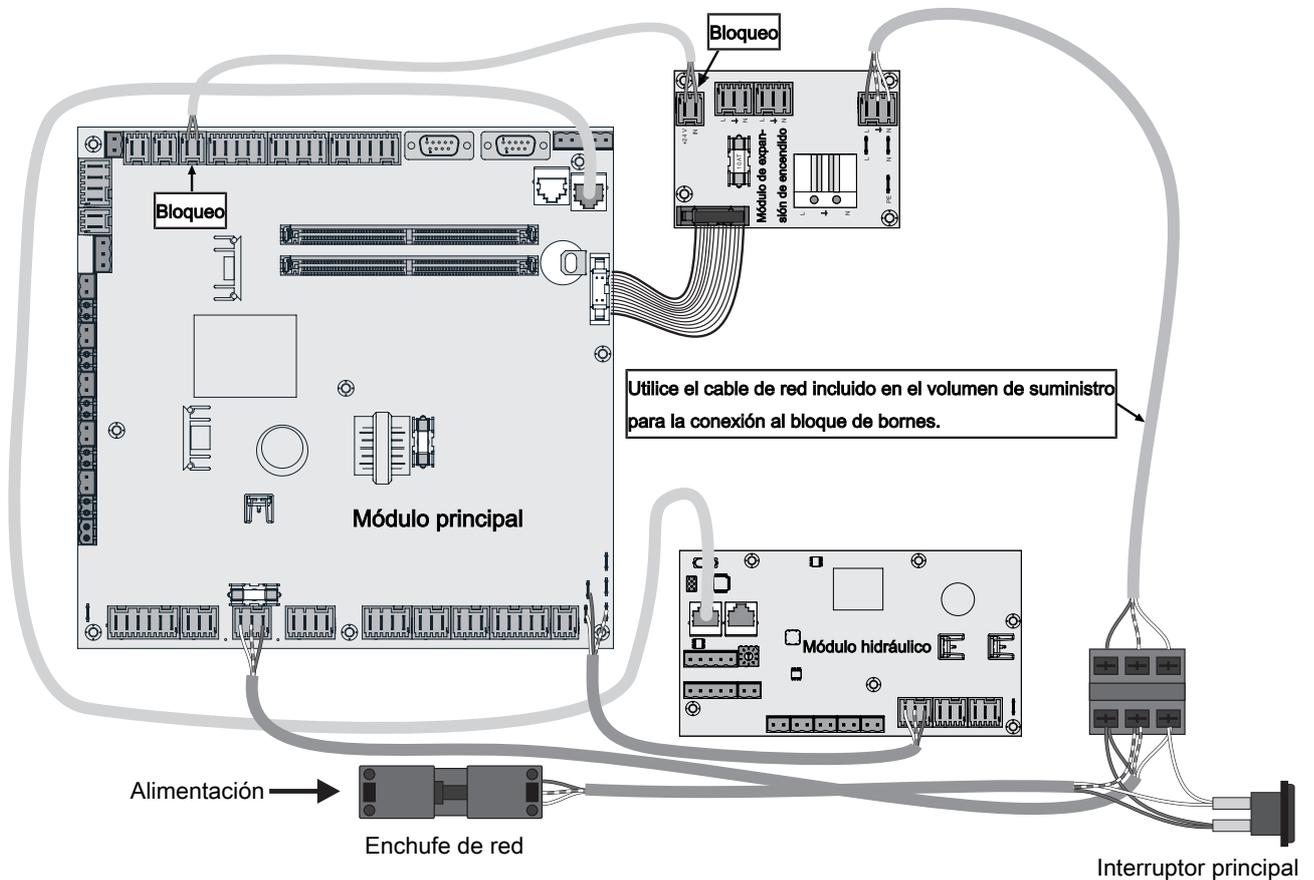

2.2.5 Módulo analógico

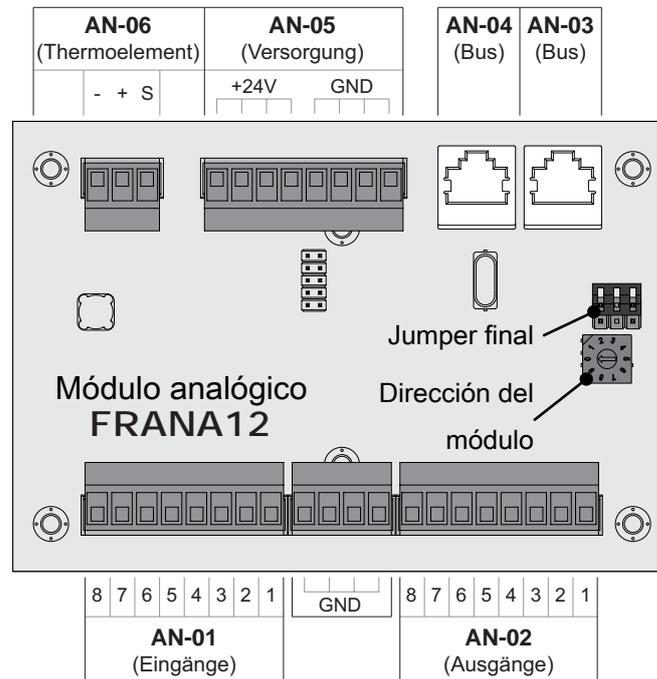

Conexión/Denominación		Nota
AN-01	Entradas 1 a 8	Cable de conexión ¹⁾ 1 × 0,75 mm ²
AN-02	Salidas 1 a 8	Cable de conexión ¹⁾ 1 × 0,75 mm ²
AN-03	Bus	Cable de parche CAT 5 gris RJ 45 SFTP asignación 1:1
AN-04	Bus	
AN-05	Alimentación	Alimentación detención de 24 V del módulo, cable de conexión ¹⁾ 2 × 1,0 mm ² - Caldera de leña: ⇒ Véase "Alimentación de 24 V" [Página 27] - Caldera de pellets y caldera de combinada: Módulo de pellets, abrazadera «Sensor MÍN» - Caldera de astillas: Suministro a través de la fuente de alimentación de 24 V
AN-06	Elemento térmico	Utilice la conexión del sensor.

1. YMM según ÖVE-K41-5 o H05VV-F según DIN VDE 0881-5

Asignación estándar – Módulo analógico con dirección 0

Entrada	Designación
3	Potencia externa predefinida (0 a 10 V)

Solicitud de potencia externa

Mediante el parámetro "Fuente para comienzo de potencia ext. (0 - Off, 1 - 0 a 10 V, 2 - ModBus)" se puede ajustar el tipo de solicitud de potencia. Si la solicitud de potencia se realiza a través de ModBus, los valores porcentuales se transmiten directamente. Si se selecciona 0-10V como fuente, la habilitación de la caldera puede controlarse a través de una entrada del módulo analógico y la potencia de la caldera, a través de una señal de tensión.

La solicitud funciona en calderas de leña con encendido automático. Si una señal se encuentra por encima del 75 % en la entrada, se activa el encendido automático (requisito: el encendido se inicia a través de la habilitación externa). La potencia mínima del rango de modulación es limitada. Si la señal desciende por debajo del 70 % (del 0 % al 69 %), la caldera se controla con un 70 % de la potencia de la caldera hasta que la leña se quema.

Por defecto, 0 V equivale a 0 % y 10 V a 100 %. Esto se puede cambiar con el parámetro "Invertir solicitud de potencia ext. a través de la entrada analógica".

Para el arranque a través de la solicitud de potencia, debe seleccionarse el modo operativo "Automático" y, si se utiliza el contacto de habilitación (parámetro "Entrada de habilitación de la caldera presente"ajustado a "Si"), el contacto debe estar cerrado.


Los parámetros necesarios para la configuración de la demanda de potencia se encuentran en el menú "Caldera - Configuración general".

Alimentación de 24 V

En la caldera de leña la alimentación de 24 V debe conectarse tal como se indica a continuación:

Alimentación de 24 V

- Marrón: 24 V (+) en el módulo principal KM 14
- Azul: 24 V (-) en el módulo principal KM 15

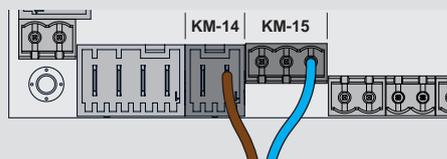


2.3 Conexión de bus


Todos los módulos de bus se conectan con un cable de bus. El cable utilizado debe cumplir la especificación del tipo LIYCY 2×2×0,5. Tenga en cuenta que el cable puede tener una longitud máxima de 200 metros. El uso del repetidor de bus de Froling permite ampliar la longitud del cable.

Los módulos de bus deben conectarse en serie entre sí sin que tenga que observarse un orden específico para los tipos de módulo y las direcciones. No se permite el uso de cables de pares en estrella ni de cables de empalme.

Como las unidades de mando no solo disponen de transmisión de datos, sino que se alimentan con tensión, en función del número de módulos y de las longitudes de cable existentes, pueden producirse problemas debido a las caídas de tensión.

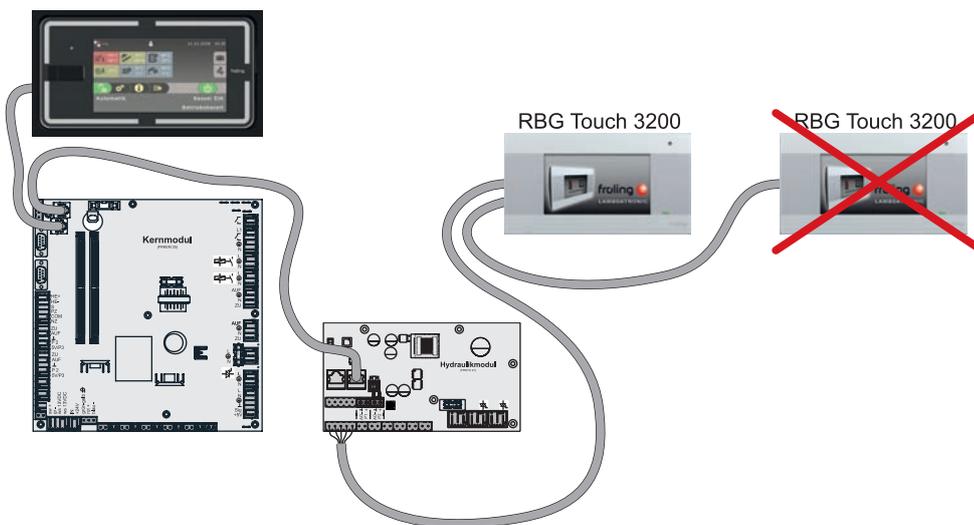


Para cada panel de control táctil, debe utilizarse un módulo de alimentación (módulo de circuito de calefacción, módulo hidráulico).

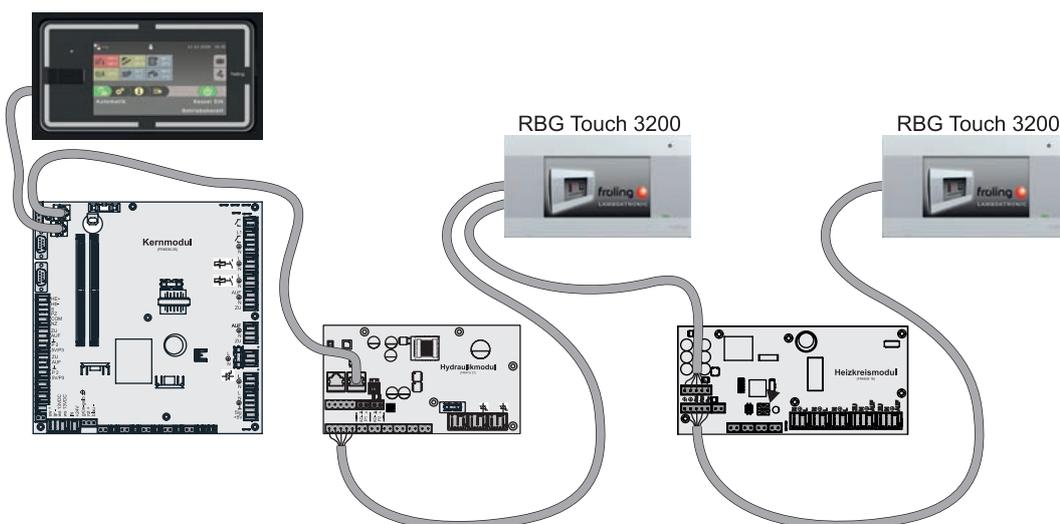

2.3.1 Conectar cable de bus


Para las uniones de bus entre los diferentes módulos debe utilizarse un cable del tipo LIYCY de pares 2x2x0,5. La conexión en los conectores de 5 pines se debe realizar según el siguiente esquema:

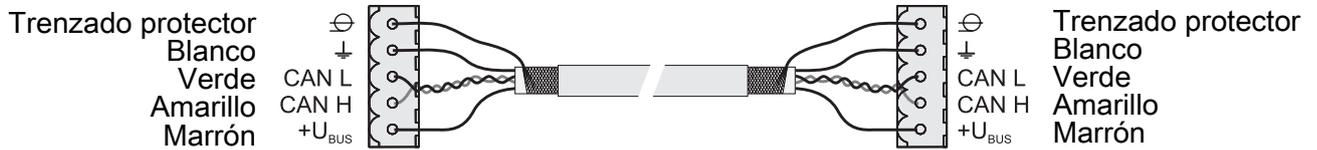

2.3.2 Colocar jumper final

NOTA Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de bus, el jumper debe establecerse en el primer módulo y en el último.

Si se utiliza un repetidor de bus, las dos redes con separación galvánico deben contemplarse por separado. Los jumpers deben establecerse aquí para cada red en el primer módulo y en el último.

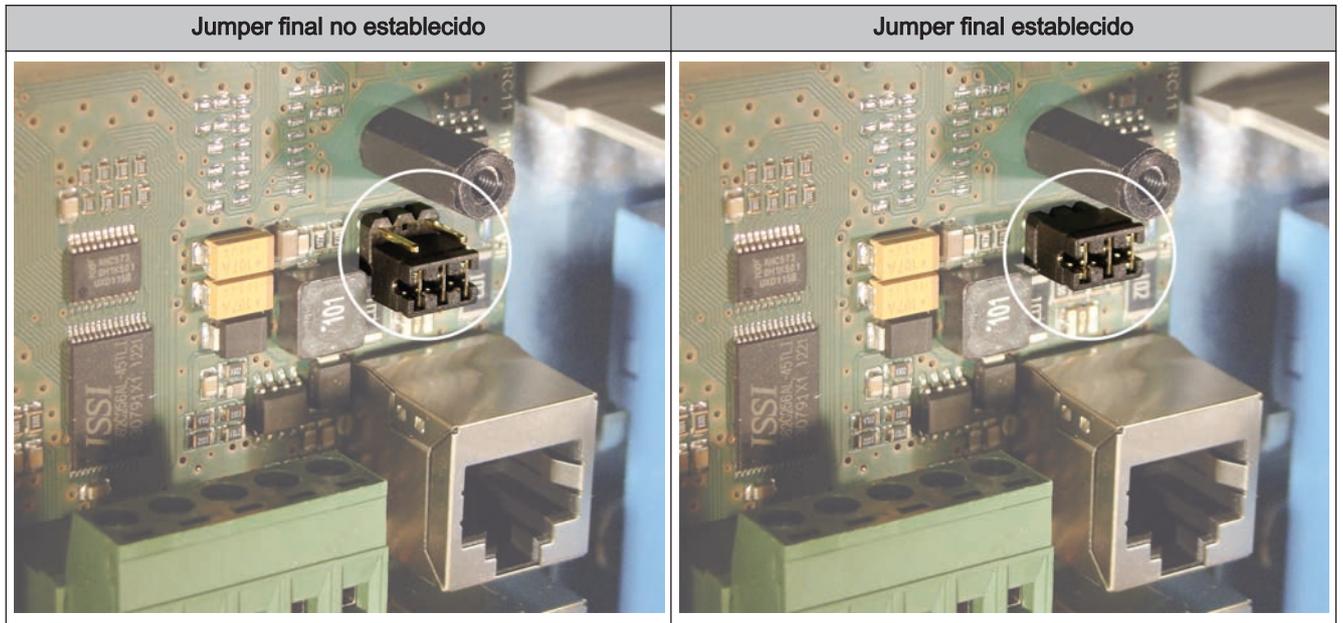

Si los contactos del zócalo del jumper final no están puenteados (figura izquierda), se habla de «no establecido». En este caso, el cierre del bus no está realizado. Si los contactos están cerrados (figura derecha), el jumper final está establecido y el cierre de la conexión del bus está realizado.


2.3.3 Ajuste de la dirección del módulo

Para módulos hidráulicos o módulos de circuitos de calefacción, la secuencia necesaria se ajusta con las direcciones del módulo. La primera placa de un tipo de módulo debe tener siempre la dirección 0, de manera que no sea necesario reconfigurar posteriormente los sistemas hidráulicos de serie ajustados. El ajuste de las demás placas de circuito impreso del mismo tipo de módulo es ascendente (dirección 1 – 7).

Si las calderas de leña S1 Turbo, S4 Turbo o S4e Turbo se utilizan con el control Lambdatronic S 3200, el volumen de suministro incluye de forma predeterminada un módulo hidráulico (dirección 0). Otros siete módulos (dirección 1 a 7) pueden ser readaptados.

Si la caldera de leña S1 Turbo o la S3 Turbo se utilizan en combinación con el control S-Tronic, S-Tronic Plus o S-Tronic Lambda, el volumen de suministro no incluye **NINGÚN** módulo hidráulico (las combinaciones mencionadas no se encuentran disponibles en todos los países). Es posible ampliar a un máximo de ocho módulos hidráulicos (dirección 0 a 7).

Nota: Configure la dirección del módulo solo cuando se encuentre sin tensión.

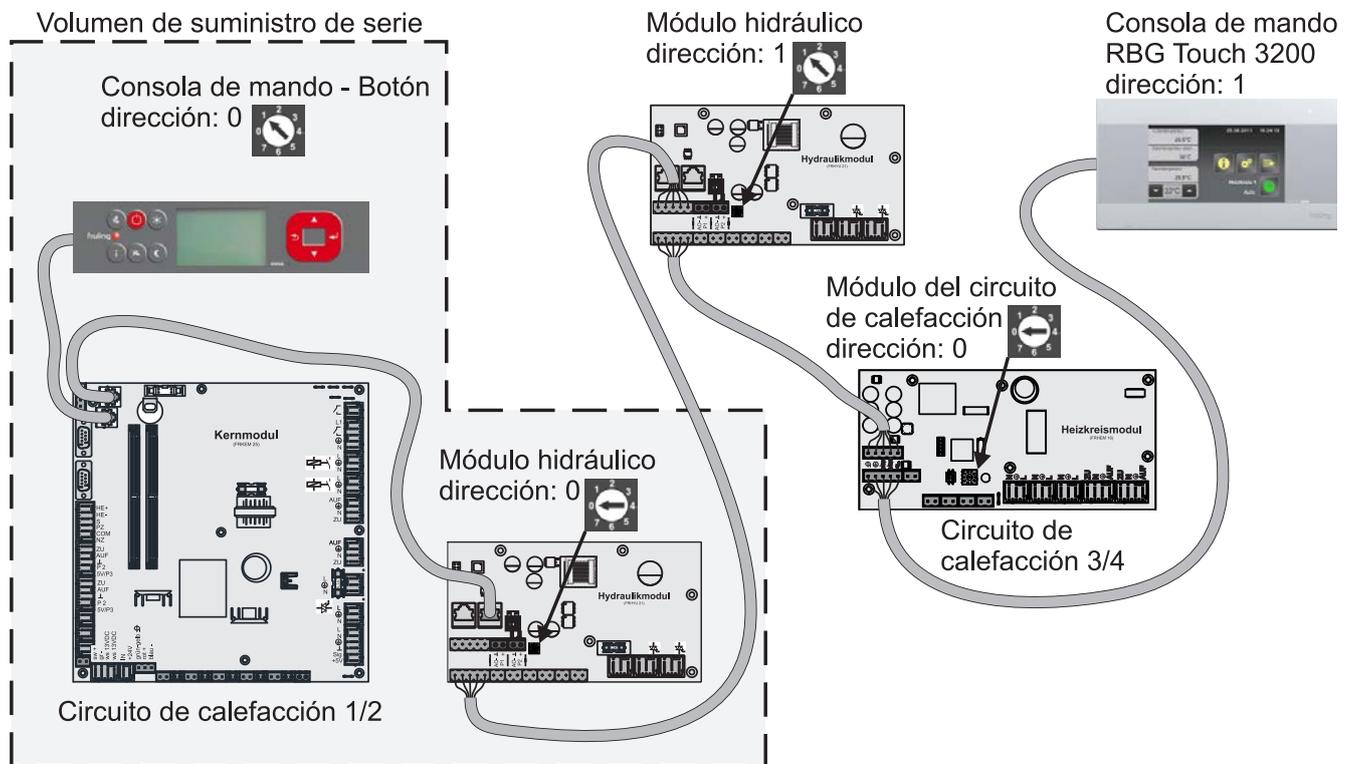


Dirección del módulo ajustada	Módulo de circuito de calefacción	Módulo hidráulico	
	Circuito de calefacción	Sensor	Bomba
0	03 – 04	0.1 – 0.6	0.1 – 0.2
1	05 – 06	1.1 – 1.6	1.1 – 1.2
2	07 – 08	2.1 – 2.6	2.1 – 2.2
3	09 – 10	3.1 – 3.6	3.1 – 3.2
4	11 – 12	4.1 – 4.6	4.1 – 4.2
5	13 – 14	5.1 – 5.6	5.1 – 5.2
6	15 – 16	6.1 – 6.6	6.1 – 6.2
7	17 - 18	7.1 – 7.6	7.1 – 7.2

2.3.4 Compensación de potencial/Separación potencial


Entre los edificios pueden producirse desplazamientos de potencial. En este caso, fluyen corrientes de compensación a través del apantallamiento de la conexión de bus que pueden provocar daños materiales en los módulos.

Para evitar esto, los edificios deben conectarse con un conductor de compensación de potencial.

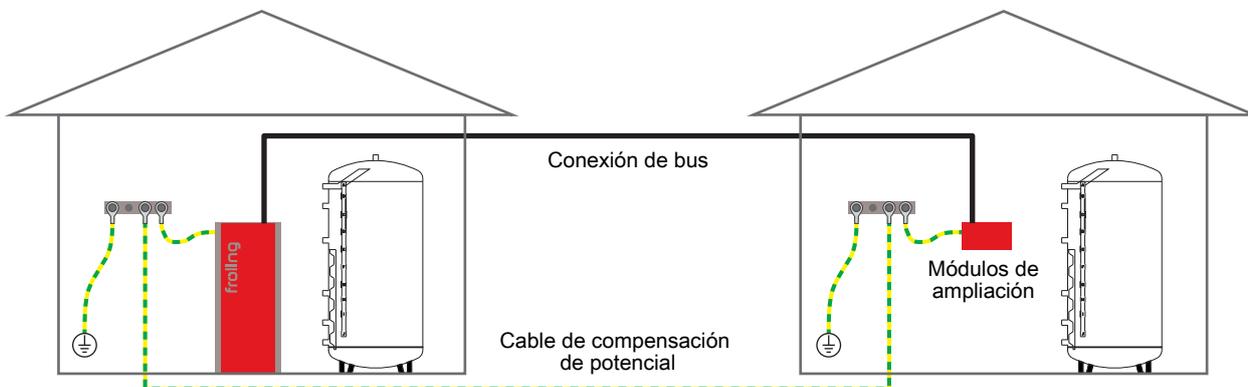

NOTA El dimensionamiento del cable de compensación debe correr a cargo de un técnico especializado que actúe según las disposiciones regionales.



Además de la compensación de potencial, en el cable de conexión con el siguiente edificio puede utilizarse un repetidor de bus de Froling. A través de la separación de potencial (separación galvánica), la red de bus se divide en dos subredes separadas.

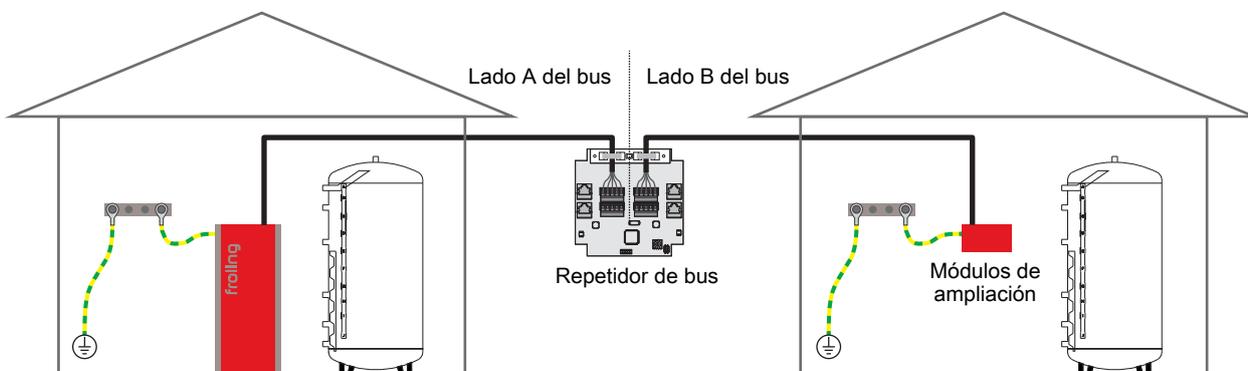



2.4 Advertencias de conexión según tipos de bomba

Dependiendo del tipo de bomba, en la conexión se distingue entre cable de control de 2 pines 3 pines y 4 pines. Según el tipo de bomba utilizado, durante el cableado deben observarse las siguientes instrucciones de conexión:



Tipo de bomba con cable de control de 2 pines

Alimentación eléctrica	Cable de control de 2 pines
(marrón) L (azul) N (amarillo-verde) PE 	(azul) ⊥ (marrón) + 
Cablear alimentación eléctrica en la salida de la bomba de la placa	Conecte el cable de control en la salida PWM de la placa, asegurándose al hacerlo de que la polaridad sea la correcta: - cable azul a masa - cable marrón a positivo

Tipo de bomba con cable de control de 3 pines


Alimentación eléctrica	Cable de control de 3 pines
(marrón) L (azul) N (amarillo-verde) PE 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">PWM</div> <div style="margin-right: 10px;">(azul) ⊥</div>  </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">no se utiliza</div> <div style="margin-right: 10px;">(marrón) +</div> <div style="margin-right: 10px;">(negro)</div> </div>
Cablear alimentación eléctrica en la salida de la bomba de la placa	Conecte el cable de control en la salida PWM de la placa, asegurándose al hacerlo de que la polaridad sea la correcta: - cable azul a masa - cable marrón a positivo No utilice el cable negro y, en su caso, aíselo.

Tipo de bomba con cable de control de 4 pines

Alimentación eléctrica	Cable de control de 4 pines
(marrón) L (azul) N (amarillo-verde) PE 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">PWM</div> <div style="margin-right: 10px;">(marrón) ⊥</div>  </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">no se utiliza</div> <div style="margin-right: 10px;">(blanco) +</div> <div style="margin-right: 10px;">(azul)</div> <div style="margin-right: 10px;">(negro)</div> </div>
Cablear alimentación eléctrica en la salida de la bomba de la placa	Conecte el cable de control en la salida PWM de la placa, asegurándose al hacerlo de que la polaridad sea la correcta: - cable marrón a masa - cable blanco a positivo No utilice los otros dos cables (azul, negro) y, en su caso, aíselos.

3 Vista general de las funciones básicas

3.1 Teclas de mando

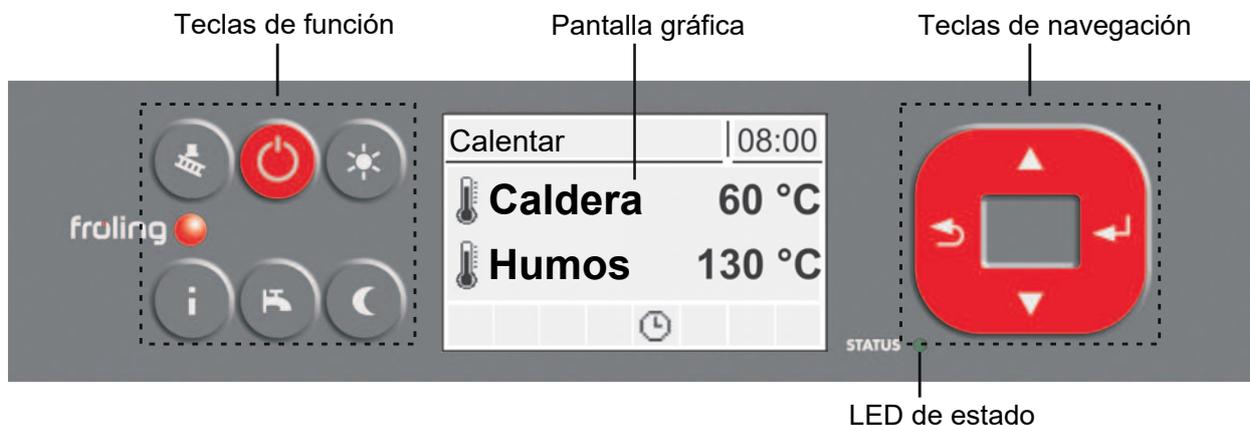

3.1.1 Teclas de navegación

Las teclas de navegación sirven para desplazarse por el menú y para cambiar valores de parámetros


Tecla	Función en...	
 Flecha ARRIBA	Navegación:	Para desplazarse por el menú hacia arriba
	Cambio de parámetros:	Depende del tiempo de pulsación de la tecla: - breve: Aumenta valor - prolongado: Aumenta valor en incrementos de 10 - prolongado (>10 seg): aumenta valor en incrementos de 100
 Flecha ABAJO	Navegación:	Para desplazarse por el menú hacia abajo
	Cambio de parámetros:	Depende del tiempo de pulsación de la tecla: - breve: disminuye valor - prolongado: disminuye valor en pasos de 10 - prolongado (>10 seg): disminuye valor en incrementos de 100
 Tecla Intro	Navegación:	Para acceder al menú seleccionado
	Cambio de parámetros:	Habilitar parámetro para edición o guardar el valor del parámetro después de cambiarlo
 Tecla Atrás	Navegación:	Para volver al menú previo
	Cambio de parámetros:	Depende del tiempo de pulsación de la tecla: - breve: No guardar parámetros - prolongado: volver a la pantalla básica sin guardar

3.1.2 LED de estado

El LED de estado muestra el estado operativo de la instalación:


- VERDE intermitente (intervalo: 5 seg) OFF, 1 seg ON): Llama apagada
- VERDE iluminado: **CALDERA ENCENDIDA**
- NARANJA intermitente: **ADVERTENCIA**
- ROJO intermitente: **AVERÍA**

3.1.3 Pantalla gráfica

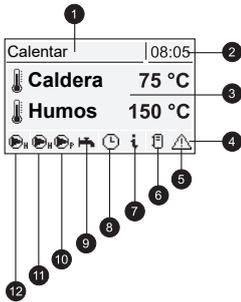

Pos	Descripción	
1	Visualización de estado operativo o nombre del menú	
2	Visualización de la hora actual	
3	Visualización de los valores principales en la pantalla básica (configurable) Contenidos del menú y textos informativos	
4	Símbolos en la barra de estado	
5	Aparece si existe un fallo. Si se pulsa la tecla Info, se visualizan textos que describen el fallo y la forma de eliminarlo	
6	Muestra el estado de carga del acumulador (depósito de inercia opcional)	
7	Señala la visualización de un texto informativo. Los textos informativos se reconocen, además, porque aparecen en un recuadro.	
8	Indica la función que está activada ⇒ Véase "Teclas de función" [Página 35]	
9	Indica que la bomba de carga del depósito del calentador de agua está activada.	Aparece solamente en la pantalla básica
10	Indica que la bomba de carga del acumulador está activada.	
11	Indica que la bomba del 2do circuito de calefacción está activada	
12	Indica que la bomba del 1er circuito de calefacción está activada	

En el nivel operativo del técnico de servicio, la función de los respectivos componentes se indica en los menús de estado individuales mediante la correspondiente pantalla de estado:



Pos	Descripción	
A	Indica si el acumulador (o la caldera a gasóleo) está suficientemente caliente para la producción de agua caliente	Solo para el técnico de servicio en los menús de estado
B	Aparece si la bomba del calentador de agua o la bomba de elevación del retorno está activada.	
C	Aparece si la bomba del circuito de calefacción o la bomba del acumulador está activada.	
D	Indica el estado del mezclador del circuito de calefacción.	

3.2 Teclas de función

Las teclas de función de la consola de mando con teclas tienen a veces una doble asignación. Con una pulsación breve o prolongada de las teclas se puede acceder a diferentes funciones. La duración de la pulsación significa lo siguiente:

Pulsación breve < 1 seg


Pulsación prolongada > 4 seg

3.2.1 Tecla Info

Pulsación de tecla		Función
	breve	Muestra información en lenguaje claro sobre opciones de menú o mensajes de error.
	prolongada	Selección de idioma: Deutsch, English, Francais, Italiano, Slovenski, Cesky, Polski, Svenska, Español, Magyar, Suomi, Dansk, Nederlands, Russian, Serbisch

La tecla Info puede pulsarse en cualquier momento y siempre muestra información de la opción de menú actual o del mensaje de error pendiente. Los mensajes de error tienen en este caso la máxima prioridad.


Tecla Info en modo normal:



En modo normal (sin mensaje de error pendiente), si se pulsa la tecla Info, se puede visualizar una información o un comentario para cada opción de menú o parámetro.

El texto informativo se reconoce, además, por el recuadro y el símbolo de información en la línea de estado.

Tecla Info en caso de mensaje de error pendiente:



Si un fallo se confirmó al producirse, pero no se eliminó, esto se visualiza por un símbolo de advertencia en la línea de estado abajo a la derecha.

Pulse la tecla Info para acceder de nuevo a la información sobre el mensaje de error pendiente. Procedimiento para la eliminación de fallos: [⇒ Véase "Corrección de fallos" \[Página 100\]](#)

3.2.2 Tecla Programa de servicio

Pulsación de tecla		Función
	breve	La función Deshollinador sirve para que la persona que limpia chimeneas realice la medición de las emisiones de la caldera. En el manual de instrucciones de la caldera, así como en la hoja adjunta relativa a las instrucciones para la medición de las emisiones en el caso de calderas de leña, encontrará información adicional, así como el procedimiento para la medición de las emisiones.
	prolongada	Esta función no se utiliza

3.2.3 Tecla Standby (en espera)

Pulsación de tecla		Función
	breve / prolongada	Se activa el modo operativo ajustado en la actualidad. Si pulsa la tecla Standby, en la pantalla aparece el mensaje "CALDERA ON". Además, en la segunda línea, se muestra el modo operativo ajustado o activo ("Automático" o "Agua sanitaria"). ⇒ Véase "Instal. - Modo operativo de caldera" [Página 98] El modo operativo permanece activo hasta que se pulsa o selecciona otra función u otro modo operativo.

3.2.4 Tecla Programa del depósito ACS

Pulsación de tecla		Función
	breve	Carga manual única del agua caliente sanitaria. Durante la carga del calentador de agua, esta función se indica con el símbolo de grifo en la línea de estado. Tras la carga, se activa de nuevo el modo operativo anterior.
	prolongada	Permite cambiar el modo operativo de la caldera. Si mantiene pulsada la tecla del grifo de agua, se accede directamente al parámetro "Modo operativo de caldera". Tras seleccionar el modo operativo deseado, la caldera permanece en el modo operativo seleccionado hasta que se modifica el parámetro. ⇒ Véase "Instal. - Modo operativo de caldera" [Página 98]

3.2.5 Tecla Programa Party

Pulsación de tecla		Función
	breve	<p>Para activar el modo Party en el controlador de temperatura ambiente.</p> <p>Atención: Esta función solo está disponible en el controlador de temperatura ambiente.</p> <p>Después de cambiar opcionalmente la temperatura ambiente de consigna, el controlador de los circuitos de calefacción permanece en el modo de calefacción hasta que termine el siguiente tiempo de calentamiento o hasta que se active otro modo operativo. Esta función no está disponible en modo verano.</p> <p>Tenga en cuenta la información adicional incluida en el manual de instrucciones del controlador de temperatura ambiente.</p>
	prolongada	<p>En modo de calentamiento extra, la calefacción y el agua caliente sanitaria se calientan durante 6 horas. En este caso, se ignora el modo operativo configurado. Esta función se indica en la línea de estado con el símbolo del sol.</p> <p>Atención: El límite de calentamiento de temperatura exterior configurado en el menú "Calentar" está activado y puede impedir la activación de los circuitos de calefacción.</p>

3.2.6 Tecla Programa de descenso

Pulsación de tecla		Función
	breve	<p>Para activar el modo de descenso en el controlador de temperatura ambiente.</p> <p>Atención: Esta función solo está disponible en el controlador de temperatura ambiente.</p> <p>Después de cambiar opcionalmente la temperatura de descenso, la regulación de los circuitos de calefacción permanece en modo de descenso hasta el comienzo del siguiente tiempo de calentamiento o hasta la activación de otro modo operativo.</p> <p>Tenga en cuenta la información adicional incluida en el manual de instrucciones del controlador de temperatura ambiente.</p>
	prolongada	<p>Para activar el modo de descenso continuo en el controlador de temperatura ambiente.</p> <p>Atención: Esta función solo está disponible en el controlador de temperatura ambiente.</p> <p>La temperatura ambiente desciende a la temperatura de descenso predeterminada hasta que se activa el modo Automático.</p> <p>Tenga en cuenta la información adicional incluida en el manual de instrucciones del controlador de temperatura ambiente.</p>

4 Manejo

- Antes de la puesta en marcha inicial, verifique el cableado correcto de las bombas y mezcladores.
- Verifique la máxima potencia conectada de los componentes conectados.

4.1 Antes del primer encendido

NOTA

Encargue la primera puesta en servicio a un técnico de calefacción autorizado o al servicio técnico autorizado de Fröling

4.1.1 Comprobación del controlador

- Compruebe que las placas de circuito impreso no tengan cuerpos extraños (restos de alambre, arandelas de ajuste, tornillos,...)
- Compruebe el cableado:
Compruebe si hay alambres sueltos sin aislamiento que pudieran causar un cortocircuito.
- Verifique la asignación de pines de bombas, mezcladores y otros componentes que NO han sido prefabricados por Fröling.
- Verifique si hay cortocircuito en la conexión del cable de BUS
- Verifique direcciones configuradas y jumper de terminación en los módulos individuales (módulos de circuitos de calefacción, módulos hidráulicos, pantallas,...)

4.1.2 Verifique los componentes conectados

- Verifique que todos los componentes utilizados estén conectados correctamente
- Compruebe el cableado:
Compruebe si hay cables sueltos o sin aislamiento en las cajas de conexiones de bombas, mezcladores y válvulas conmutadoras que pudieran causar un cortocircuito

4.1.3 Comprobación de la instalación

- Compruebe que el fusible principal de la caldera tenga suficiente intensidad nominal.

⇒ Véase "Conexión a la red eléctrica" [Página 10]


4.2 Puesta en marcha inicial

Después de establecer la alimentación eléctrica y de conectar el interruptor general, el logo de inicio aparece y el controlador ejecuta una comprobación del sistema.

Después de la comprobación del sistema aparece la pantalla básica. La pantalla básica es estándar y proporciona información sobre los dos parámetros más importantes, con posibilidad de personalizar la visualización.

4.2.1 Cambio de nivel operativo

Por razones de seguridad, algunos parámetros solo están visibles en determinados niveles operativos. Para cambiar a otro nivel, es necesario introducir el código de usuario correspondiente:

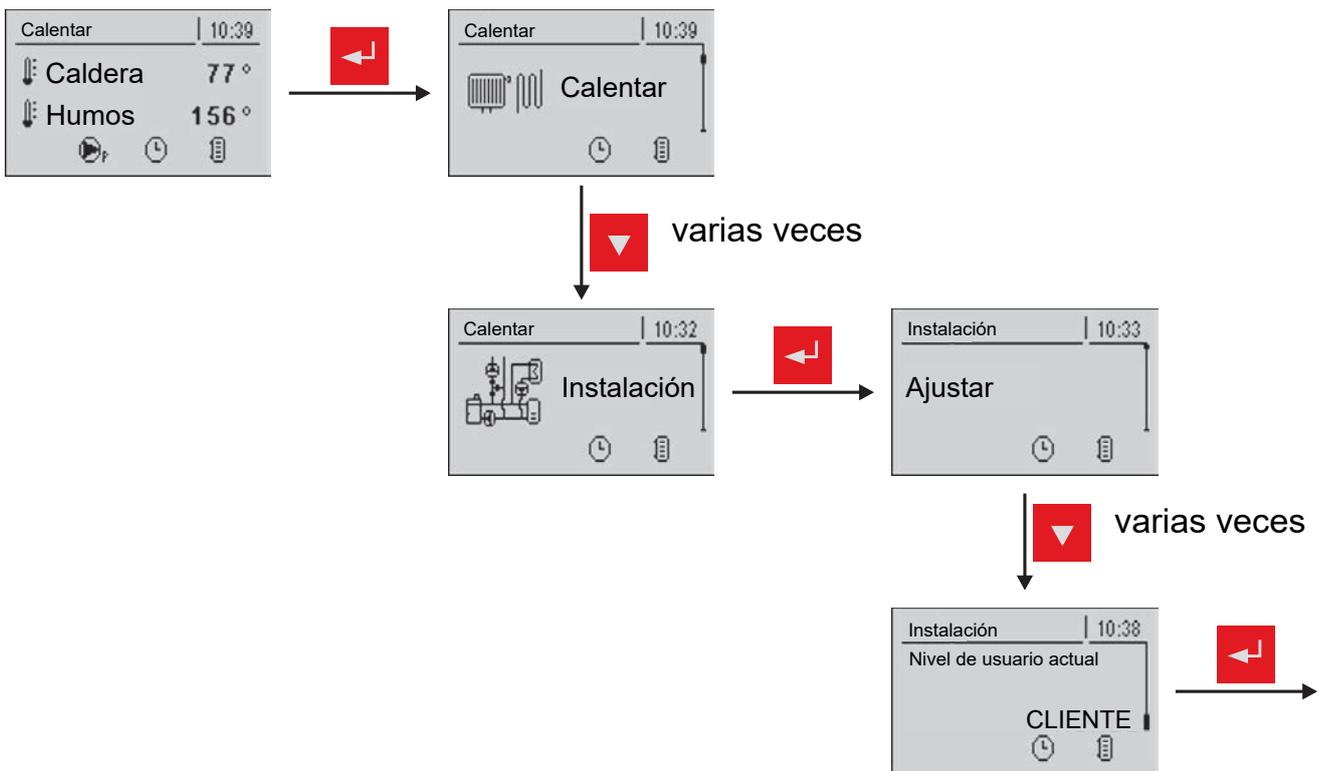

Bloqueo para niños (código "0")

En el nivel "Bloqueo para niños" solo aparece el menú "Estado". En este nivel no es posible modificar los parámetros.

Cliente (código "1")


Nivel operativo estándar en el modo normal de la pantalla. Aquí es posible visualizar y modificar todos los parámetros específicos del cliente.

Instalador / Servicio

Habilitación de los parámetros para adaptar el controlador a los componentes de la instalación (si están configurados).

4.2.2 Configuración del tipo de instalación

NOTA Solo para personal cualificado - Es necesario introducir el código de servicio.

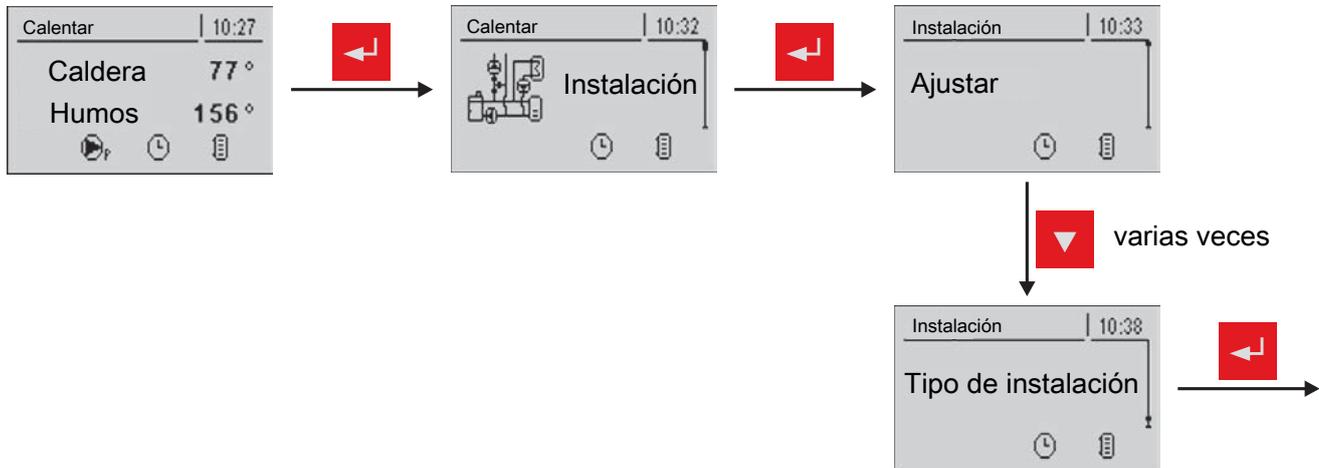

Tipo de caldera

En el menú "Tipo de caldera", realice la selección correcta y active la potencia y los parámetros adecuados para el tipo de caldera de que se trate.

↳ **Atención:** Una configuración incorrecta puede ocasionar un mal funcionamiento.

- S1 Turbo
- S3 Turbo
- S4 Turbo
- S4e Turbo

Tras seleccionar la potencia real, aplique los valores predeterminados de la caldera.

↳ Conteste con "SÍ" al mensaje emergente que aparece.

Los parámetros relativos al tipo de caldera que se mencionan a continuación deben activarse en función del tipo de caldera seleccionado y dependiendo de la configuración de la instalación.

Sonda lambda disponible



Si hay una sonda Lambda disponible (Bosch, NTK, LSM11), es preciso activar este parámetro.

NOTA: Este parámetro no está disponible en los tipos de caldera SP Dual Compact y T4.

Servomotores disponibles



Si hay dos servomotores para la regulación de aire en la caldera, es preciso activar este parámetro.

Regulación solo mediante servomotor



Si solo hay un servomotor para la regulación de aire en la caldera (S1 Turbo con Lambdatronic S 3200), es preciso activar este parámetro.

Conexión: Aire secundario en el módulo principal


Tipo de encendido

Indica el encendido automático que se está utilizando.

Encendido disponible

Si el encendido automático del aire caliente se encuentra disponible en la caldera de leña S4 Turbo o en el entendedor cerámico de la caldera de leña S1 Turbo/S3 Turbo, es preciso activar este parámetro.

Bomba by-pass disponible




Si la elevación del retorno se ejecuta mediante la bomba de derivación, es preciso activar este parámetro.

Conexión del sensor de retorno: Módulo principal

Conexión de la bomba de derivación: Salida libre de la bomba (p. ej., Bomba 1 sobre el módulo principal)

Conexión de la bomba del acumulador: Salida libre de la bomba (p. ej., Bomba 0.1)

Mezclador de retorno por medio de circuito de calefacción 1




Si la elevación del retorno se ejecuta mediante un mezclador y el control se realiza en el módulo principal a través del circuito de calefacción 1, es preciso activar este parámetro.

Conexión del sensor de retorno: Módulo principal

Conexión del mezclador de retorno: Mezclador 1 en el módulo principal

Conexión de la bomba del acumulador: Salida libre de la bomba (p. ej., Bomba 0.1)

Mezclador de retorno por medio de módulo mezclador externo

Si la elevación del retorno se ejecuta mediante un mezclador y el control se realiza a través del módulo mezclador externo, es preciso activar este parámetro.

Conexión del sensor de retorno: Módulo principal

Conexión del mezclador de retorno: Salida del mezclador en el módulo mezclador de retorno

Conexión de la bomba del acumulador: Salida libre de la bomba (p. ej., Bomba 0.1)


Método para el registro de la cantidad de calor de la caldera

Método utilizado para determinar la cantidad de calor generado con la caldera

Selección del sistema

En instalaciones con S-Tronic Plus/S-Tronic, debido a la falta de un módulo hidráulico y a diferencia de la configuración estándar, el sensor y las bombas se determinan a través del sistema correspondiente.

⇒ Véase "Sistema hidráulico para S-Tronic Plus/S-Tronic Lambda" [Página 46]



Si la instalación se ha instalado después de una propuesta de proyecto sin compromiso, el sistema hidráulico que va a ajustarse puede leerse en la esquina superior derecha de la propuesta de proyecto.

Si no hay ninguna propuesta de planificación, el sistema hidráulico que debe ajustarse en función de la instalación también puede determinarse a partir de la siguiente matriz de selección:


	Componentes dependientes del sistema								Funciones adicionales								
	Acumulador	Caldera 2	Gestión de cuatro sensores	Centro del acumulador del sensor	Solar a través de IC externo	Acumulador en la casa de calefacción	Acumulador en la casa 2	Acumulador en la casa 3	Acumulador en la casa 4	Bloqueo del quemador	Válvula conmutadora disponible	Prioridad de calentador de agua	Programación libre Regulador diferencial	Bomba de red	Bomba de circulación	Caldera maestra cuando la cascada está en uso	Solar
Sistema hidráulico 0												✓	✓	✓	✓		✓
Sistema hidráulico 1	✓			✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema hidráulico 2	✓	✓		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema hidráulico 3		✓										✓	✓	✓	✓		✓
Sistema hidráulico 4	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Sistema hidráulico 12	✓	✓		✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema hidráulico 13	✓	✓		✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Variante 1												✓	✓	✓	✓		
Variante 2 y 5		✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variante 3		✓		✓		✓	Sí / NO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variante 4							✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
Caldera esclava cuando cascada está en uso												✓	✓	✓			

¿Está disponible una caldera secundaria? (gasóleo, gas, madera)

Si hay un segundo generador de calor (gasóleo, gas, etc.) que deba incorporarse al sistema hidráulico a través del control de la caldera de Froling, es preciso activar este parámetro.

¿Qué caldera secundaria está disponible?

- Caldera a gasóleo
- Caldera a gas
- Alimentación automática
- Alimentación manual
- Caldera de gas

Sensor de temperatura de acumulador en el centro disponible

Si, además de los dos sensores incluidos de manera predeterminada en el depósito de inercia, se utiliza también un sensor adicional en el centro del depósito de inercia (p. ej., cálculo de las cantidades de reposición, criterio de desconexión de la unidad de pellets de una caldera combinada, etc.), es preciso activar este parámetro.


Número de sensores del acumulador 1 en la gestión de varios sensores

Indica el número de sensores montados en el acumulador. Todos los sensores se utilizan para calcular el estado de carga del acumulador.

Dos calderas activadas

- **Sí:** Modo paralelo
- **No:** Modo mono


Este parámetro permite configurar si una posible caldera secundaria disponible puede funcionar al mismo tiempo (en caso necesario) con la caldera de Froling. Si se permite o es necesario un funcionamiento paralelo (cada caldera tiene su propio sistema de chimenea y es específico de cada país), es preciso activar este parámetro.

Válvula conmutadora disponible

Si existe una válvula de conmutación en el retorno de la caldera secundaria en combinación con una caldera secundaria, es preciso activar este parámetro.

Prioridad de calentador de agua

Si, mientras dura la carga del acumulador de agua sanitaria, se desconectan los circuitos de calefacción, es preciso activar este parámetro.

Adicionalmente regulador diferencial de libre programación

Si se encuentra disponible un generador de calor adicional (p. ej., horno de chimenea con depósito de agua) que deba incorporarse en el sistema hidráulico a través del control de la caldera de Froling, es preciso activar este parámetro.

Bomba de red disponible

Una bomba de red supervisa todos los consumidores. Si al menos un consumidor necesita calor, la bomba de red se pone en marcha. La bomba se controla mediante velocidad a través de un sensor de retorno. Si la temperatura de retorno aumenta o si se alcanza el valor de consigna ajustado de la temperatura de retorno, la bomba se controla con la velocidad mínima. La bomba de red no se detiene hasta que todos los consumidores dejan de necesitar calor.

Si una bomba de red se activa en combinación con un esquema de vivienda multifamiliar (variante 3 o 4), es posible ajustar si la bomba supervisa todos los consumidores o si solo debe vigilarse la demanda de calor del depósito de inercia. Si hay disponible una bomba de red, es preciso activar este parámetro.

Bomba de circulación disponible

Si hay disponible una bomba de circulación de agua sanitaria, es preciso activar este parámetro. La bomba de circulación de agua sanitaria puede combinarse con un programa temporizador, un sensor de corriente en el conducto de agua fría o un sensor de retorno.

En la cascada, esta caldera es la MASTER

En un sistema de cascada, es preciso configurar una caldera como caldera maestra y, el resto, como calderas esclavas. En la caldera maestra se reúnen todas informaciones hidráulicas (temperatura exterior, temperaturas el acumulador) y esta decide la caldera que debe funcionar con cada potencia. Si esta caldera es una caldera MAESTRA, es preciso activar este parámetro (en combinación con el "sistema hidráulico 0", este parámetro no tiene ninguna función).

Calentador de agua***Calentadores de agua 01 a 08 disponibles***

Si hay uno o varios acumuladores de agua sanitaria en el sistema hidráulico, es preciso activar el parámetro correspondiente.

Entorno del circuito de calefacción***Circuito de calefacción 01 a 18 disponible***

Si hay uno o varios circuitos de calefacción, es preciso activar el parámetro correspondiente.

Mando a distancia 1 a 18 disponible

Si, en el circuito de calefacción correspondiente, se encuentra disponible uno de los tres mandos a distancia representados, es preciso activar el parámetro correspondiente.

Entorno solar***Colector solar 01 disponible***

Si hay disponible un sistema solar que se regula a través del control de la caldera de Froling, es preciso activar este parámetro.

Sistema solar con 2 bombas en vez de válvula 3 vías

Si, en lugar de la combinación de una bomba colectora y una válvula conmutadora, se utiliza siempre una bomba por cada registro solar, es preciso activar este parámetro.

Control remoto caldera


Control remoto de caldera se puede activar

Esta opción de menú o este parámetro solo es relevante para instalaciones que están equipadas con una consola de mando táctil y para el portal de Internet froeling-connect.com.

4.2.3 Sistema hidráulico para S-Tronic Plus/S-Tronic Lambda

En instalaciones con S-Tronic Plus o S-Tronic Lambda (como S-Tronic Plus, si bien con regulación lambda de la caldera), de manera predeterminada el volumen de suministro no incluye ningún módulo hidráulico. Así pues, a través de la selección del sistema «Sistema hidráulico para S-Tronic», los sensores se asignan automáticamente a las siguientes entradas.

S-Tronic Plus/S-Tronic Lambda con depósito estratificado y acumulador de ACS

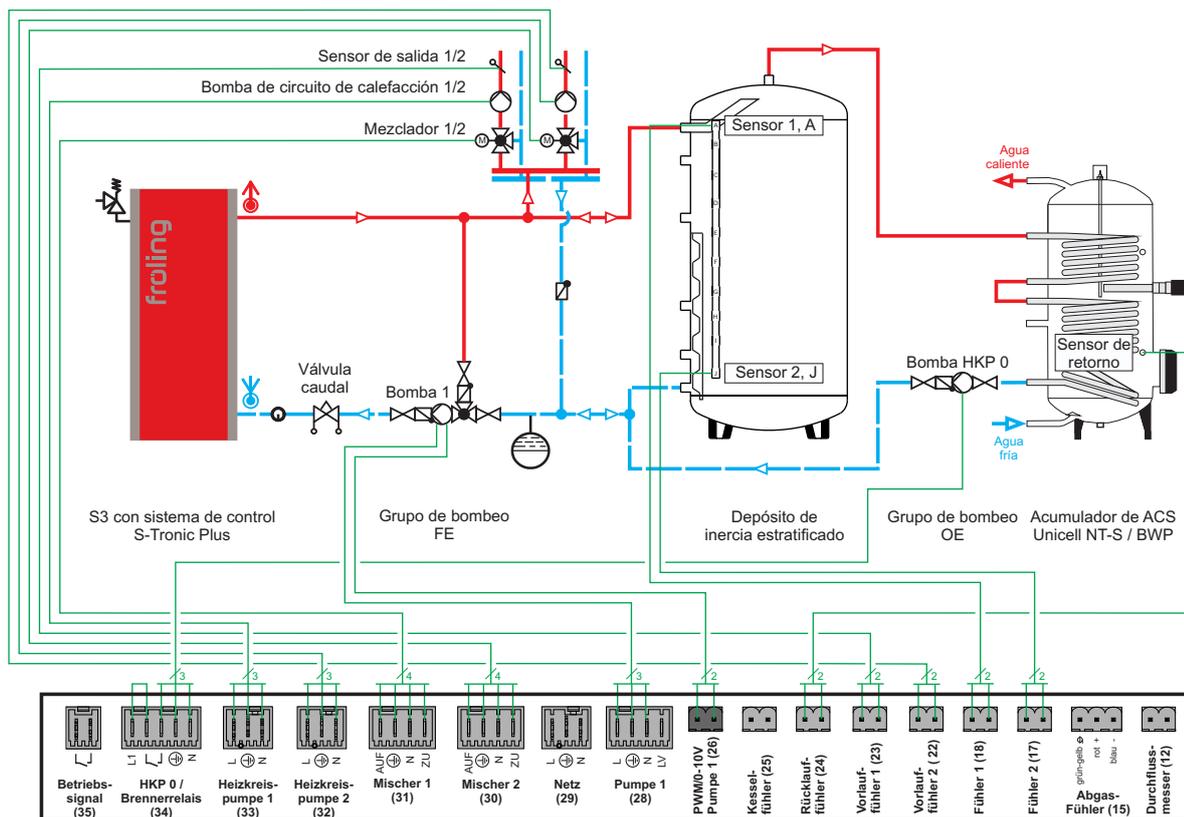


Seleccione el sistema «Sistema hidráulico para S-Tronic».

➤ Para el sensor del acumulador arriba, se utiliza el sensor 1 y, para el sensor del acumulador abajo, el sensor 2.

En el menú de servicio del calentador de agua, ajuste el parámetro «El calentador de agua 1 de la bomba se controla a través de la bomba del circuito de calefacción 0» a «SÍ».

➤ Para el sensor del calentador de agua, se utiliza el sensor de retorno.

S-Tronic Plus/S-Tronic Lambda con depósito higiénico estratificado y elevación del retorno con mezclador

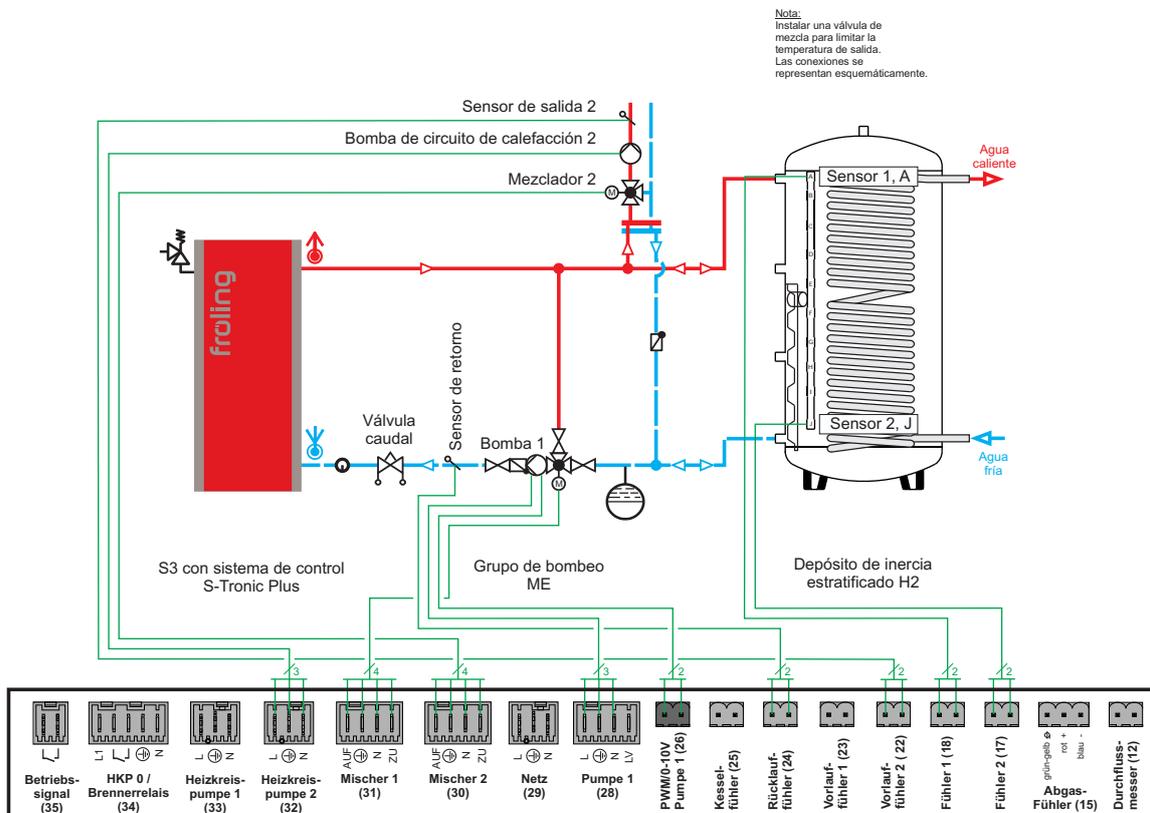

- Seleccione el sistema «Sistema hidráulico para S-Tronic».
 - Para el sensor del acumulador arriba, se utiliza el sensor 1 y, para el sensor del acumulador abajo, el sensor 2.
- En la configuración de la caldera, ajuste «Elevación del retorno mediante el circuito de calefacción 1» a «SÍ».

NOTA La producción de agua caliente tiene lugar a través del registro de higiene del depósito estratificado. Como no es posible asignar ningún sensor, tampoco puede parametrizarse ningún calentador de agua. Se recomienda instalar un dispositivo de control (p. ej. un termómetro consensual externo) para la temperatura del agua sanitaria.

4.2.4 Antes del precalentamiento inicial

- Compruebe la presión del sistema de la instalación de calefacción.
- Compruebe si la instalación de calefacción está completamente purgada.
- Compruebe si los dispositivos de seguridad están instalados y si funcionan correctamente.
- Compruebe si hay suficiente ventilación y purga de aire en la sala de calderas.
- Compruebe la estanqueidad de la caldera.
 - Asegúrese de que todas las puertas y aberturas para inspección cierren herméticamente.
- Calibre la sonda de banda ancha.
- Verifique el funcionamiento de las entradas digitales.
- Compruebe el funcionamiento y el sentido de rotación de los accionamientos y los servomotores.


4.3 Estados operativos

Los diferentes estados operativos se visualizan en la pantalla gráfica arriba a la izquierda:

Alcance de temperatura	Estado de la caldera durante el proceso de alcance de temperatura hasta que los humos alcanzan una determinada temperatura mínima. Ventilador y aire primario al 100 %
Preventilación (en el caso de un encendido automático)	Función de seguridad si funciona con encendido automático Dentro de un tiempo establecido, la caldera intenta alcanzar el estado "Calentar" sin activar el encendido. En ese espacio de tiempo, el calentamiento puede hacerse de forma manual para saltar el encendido automático.
Esperar encendido (en el caso de un encendido automático)	Una vez transcurrido el tiempo de seguridad (estado operativo Preventilación), la caldera permanece en el estado "Esperar encendido" hasta alcanzar el momento para el encendido automático configurado en el menú.
Encendido (en el caso de un encendido automático)	El combustible se enciende con ayuda del ventilador. Dentro de un tiempo establecido, la caldera intenta alcanzar los criterios para el estado Calentar.
Calentar	El control de la caldera controla la combustión de acuerdo con los valores de consigna de la caldera.
Mantenimiento de llama	Muy baja disminución del rendimiento. Si se sobrepasa la temperatura de consigna de la caldera por un valor ajustado, la caldera pasa al estado "Mantenimiento de llama". El ventilador se para y las compuertas de aire se cierran hasta la abertura mínima. Una vez que la temperatura ha caído por debajo de la temperatura de consigna de la caldera, la caldera regresa al estado "Calentar".
Puerta abierta	La puerta aislada está abierta, el ventilador funciona a máxima velocidad.
Llama apagada	En el combustible solo queda una brasa residual.
Fallo	ATENCIÓN: Hay un fallo.

4.4 Configuración de parámetros

El cambio de valores se realiza en todos los parámetros de acuerdo con el siguiente esquema:

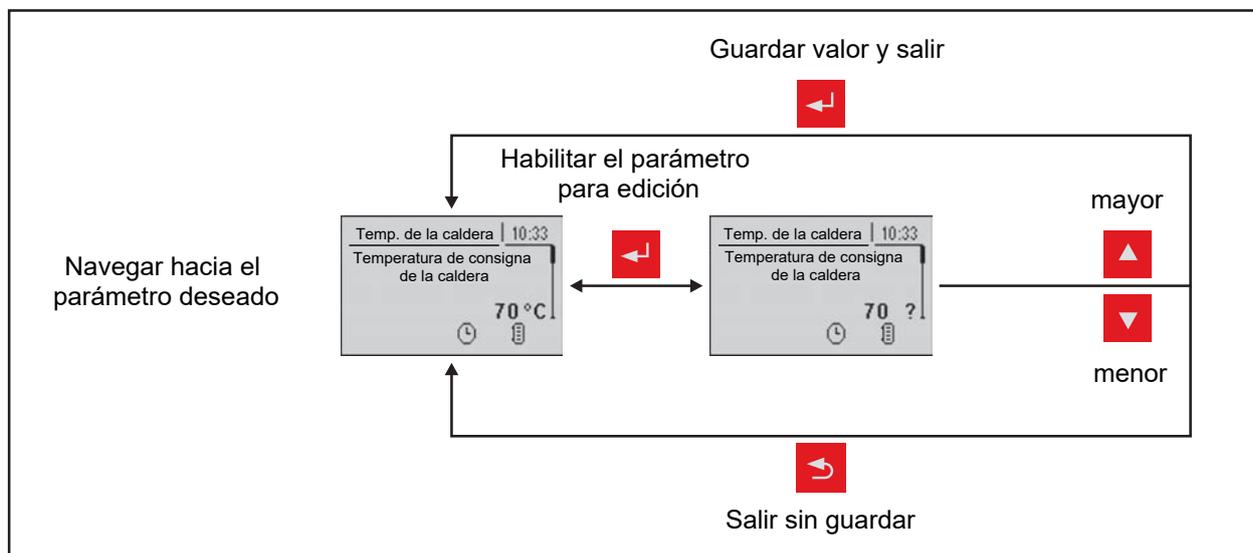

Para la puesta en marcha inicial es necesario comprobar los siguientes parámetros y, eventualmente, ajustar lo siguiente:

- **Curva de calentamiento:** Calefacción por radiadores o por suelo radiante

Los demás parámetros están programados de fábrica de tal manera que, en la mayoría de los casos, se obtiene un funcionamiento óptimo sin una parametrización adicional.

Los siguientes parámetros se pueden/deben configurar según las especificaciones del cliente:


- **Temperatura de consigna deseada de la caldera**
- **Tiempos de carga del calentador de agua**
- **Control solar**
- **Tiempos de calentamiento y de descenso de la temperatura de los circuitos de calefacción individuales**

4.5 Temporización


En los menús individuales de los componentes de calefacción (circuitos de calefacción, calentador de agua, ...) el intervalo de tiempo deseado para el componente se puede configurar en el submenú "Tiempos". La estructura del menú "Tiempos" y el procedimiento para cambiar los tiempos son siempre los mismos.

Ejemplo - Configurar los tiempos del circuito de calefacción 01:

En el menú "Calentar" -> "Tiempos":

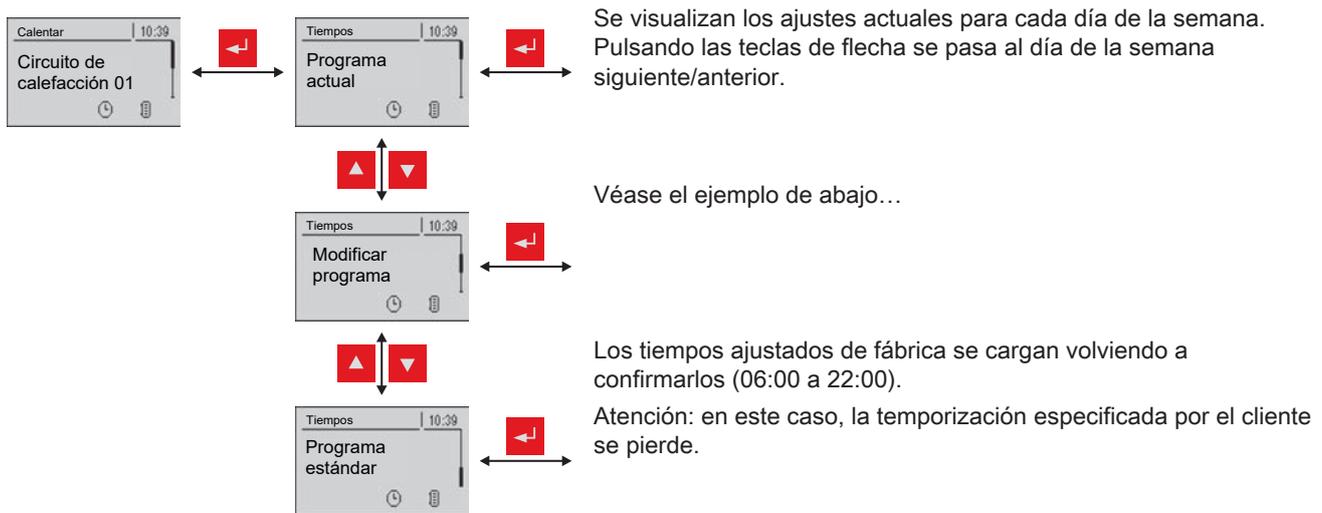

... en el menú "Modificar programa":

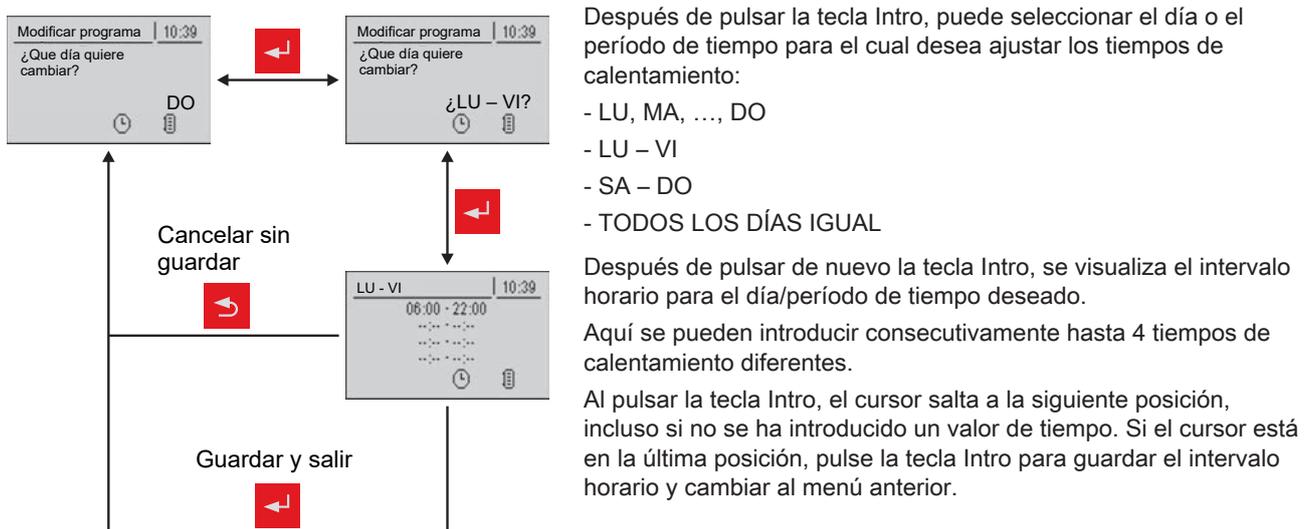

4.5.1 Eliminación de ventana horaria

Para eliminar una ventana horaria, es necesario recorrer la hora de finalización de la ventana horaria deseada hasta 24:00 horas. Pulse de nuevo la tecla de flecha hacia arriba, la hora desaparece y se sustituye por guiones. A continuación, realice el mismo procedimiento para la hora de inicio. Pulse varias veces la tecla Intro para aceptar los cambios y pasar al menú anterior.

5 Visión global de los parámetros

5.1 Calentar

5.1.1 Calentar - Estado



Modo operativo circuito de calefacción

Visualiza o ajusta el modo operativo del circuito de calefacción:

 **Auto:**
Modo automático; ciclos de calentamiento conforme a los tiempos de calentamiento configurados

 **Calentamiento extra:**
El circuito de calefacción se regula sin limitación temporal a la temperatura ambiente ajustada. Este funcionamiento puede interrumpirse si se activa otro modo operativo u otra función.

 **Descenso:**
Modo de descenso; la fase de calentamiento actual o la siguiente se ignoran.

 **Descenso continuo:**
El circuito de calefacción permanece en el modo de descenso hasta que se activa otro modo operativo.

Modo operativo circuito de calefacción

 **Fiesta:**
Modo Fiesta; la fase de descenso actual o la siguiente se ignoran.

 **OFF:**
Apagado; circuito de calefacción desactivado; solo protección anticongelante.

Temperatura actual de alimentación

Visualización de la temperatura de alimentación actual.

Temperatura de consigna de alimentación

Visualización del valor de consigna calculado para la temperatura de alimentación.

Temperatura ambiente

Condición: Circuito de calefacción en combinación con un mando a distancia

Visualización de la temperatura ambiente actual.

Temperatura exterior

Visualización de la temperatura exterior actual.

5.1.2 Calentar - Temperaturas

Pantalla básica → Calentar → Circuito de calefacción 1 → Temperaturas

Temperatura ambiente deseada durante el modo de calefacción

Condición: Circuito de calefacción en combinación con un mando a distancia

Temperatura ambiente a la que se regula durante los tiempos de calentamiento configurados.

Temperatura ambiente deseada durante el modo de descenso

Condición: Circuito de calefacción en combinación con un mando a distancia


Temperatura ambiente a la que se regula fuera de los tiempos de calentamiento.

Temperatura de alimentación deseada a una temperatura exterior de +10°C

Primer punto de ajuste para la definición de la curva de calentamiento.

Temperatura de alimentación deseada a una temperatura exterior de -10°C

Segundo punto de ajuste para la definición de la curva de calentamiento.

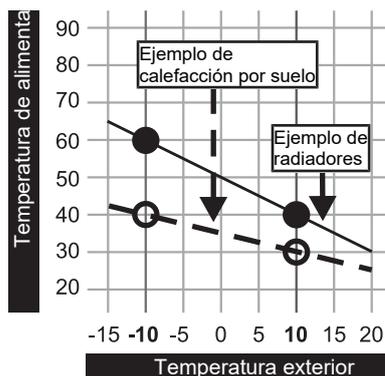**Ganancia del regulador de temperatura ambiente K_p-R_m**

Condición: Circuito de calefacción en combinación con un mando a distancia

Factor de influencia de la temperatura ambiente sobre la temperatura de impulsión del circuito de calefacción. En el caso de existir una desviación de $\pm 1^\circ\text{C}$ en la temperatura ambiente, el valor de consigna de la temperatura de alimentación se corrige en dicho valor (solo en combinación con un mando a distancia).

Valores recomendados:

- Calefacción por suelo radiante: 2-3
- Radiadores (construcción nueva): 4-5
- Radiadores (construcción antigua): 6-7

NOTA Preste atención a los factores externos que afectan a los mandos a distancia.

Descenso de la temperatura de alimentación en el modo de descenso

La temperatura de alimentación se reduce a este valor durante el modo de descenso.

Temperatura exterior a la que se apaga la bomba del circuito de calefacción en el modo de calefacción

Si la temperatura exterior excede este valor límite durante el modo de calefacción, se desactivan las bombas del circuito de calefacción y los mezcladores.

Temperatura exterior a la que se enciende la bomba del circuito de calefacción en el modo de descenso

Si la temperatura exterior cae por debajo de este valor límite durante el modo de descenso, se activan las bombas del circuito de calefacción y los mezcladores.

Temperatura max ida circuito calefacción

Temperatura máxima para limitar la temperatura de alimentación que se suministra al circuito de calefacción.

Temperatura max ida depósito ACS

Si el calentador de agua 1 recibe suministro directamente a través del circuito de calefacción 1, es posible limitar la temperatura de alimentación máxima para tal actividad durante el tiempo de carga del calentador de agua.

Temperatura anticongelante

Si la temperatura ambiente o la temperatura exterior es más baja que el valor determinado, la bomba del circuito de calefacción es puesta en marcha y el mezclador del circuito de calefacción regula a la temperatura máxima de alimentación que se ha configurado para el circuito de calefacción.

A partir de qué temperatura en el acumulador superior se debe activar la protección contra sobrecalentamiento

Si la temperatura en el acumulador superior supera el valor ajustado, el circuito de calefacción se activa independientemente del modo operativo (caldera, mando a distancia) y de los tiempos de calentamiento establecidos. La temperatura de alimentación se ajusta al

A partir de qué temperatura en el acumulador superior se debe activar la protección contra sobrecalentamiento

valor establecido en el parámetro "Temperatura de alimentación deseada a una temperatura exterior de -10 °C". La función sigue activa hasta que la temperatura está 2°C por debajo del valor.

Recomendación: La protección contra sobrecalentamiento debe estar asignada a un circuito de calefacción de alta temperatura (p. ej. radiadores).

Desviación del sensor de temperatura ambiente

Si se constata una divergencia entre la temperatura ambiente procedente del valor evaluado y el valor mostrado, la evaluación del sensor de temperatura ambiente puede adaptarse con este parámetro. La temperatura medida por el sensor aumenta (valor positivo) o disminuye (valor negativo) en el valor configurado.

5.1.3 Calentar - Tiempos



⇒ Véase "Temporización" [Página 50]

5.1.4 Calentar - Servicio



Bomba del circuito de calefacción

Sirve para comprobar la salida de la bomba:

- **A 0:** Automático, Off; **A 1:** Automático, On
- **1:** Manual, On
- **0:** Manual, Off

Mezclador de CC ABIERTO

Sirve para comprobar la salida del mezclador:

- **A 0:** Automático, Off; **A 1:** Automático, On
- **1:** Manual, On
- **0:** Manual, Off

Mezclador de CC CERRADO

Sirve para comprobar la salida del mezclador:

- **A 0:** Automático, Off; **A 1:** Automático, On
- **1:** Manual, On
- **0:** Manual, Off

Tiempo de funcionamiento del mezclador

Aquí es preciso ajustar el tiempo de funcionamiento del mezclador utilizado.

NOTA Para evitar vibraciones en el mezclador, no ajuste un valor inferior a 150 s.

Apagar circuito calefacción cuando el flujo está por debajo de la consigna

Condición: El circuito de calefacción se utiliza sin mando a distancia

Si se calcula una temperatura de consigna de alimentación por debajo del valor ajustado aquí, la bomba del circuito de calefacción se desactiva y el mezclador se cierra.

¿Puede calentar este circuito de calefacción si la prioridad del calentador de agua está activa?

- **NO:** Durante una carga del calentador de agua, este circuito de calefacción está desactivado.
- **SÍ:** A pesar de que la prioridad del calentador de agua está activa, este circuito de calefacción recibe suministro de calor durante la carga de un calentador de agua.

Desde que depósito inercia o distribuidor es alimentado el circuito calefacción (0=caldera)

Condición: Parámetro solo en combinación con sistemas de vivienda multifamiliar (variantes)

Este parámetro define la asignación de la fuente de calor para este circuito de calefacción.

- 0 = Caldera
- 1 = Acumulador 01, ...

Demanda de alta temperatura debido a la carga del calentador de agua para

NOTA: Este parámetro solo está disponible en los circuitos de calefacción 1 y 2.

En la caldera de pellets PE1 Pellet, ajuste "Calentador de agua 1" como versión de la unidad.

- **Ningún calentador de agua:** el circuito de calefacción funciona conforme a la curva de calentamiento configurada
- **Calentador de agua 1:** solo el calentador de agua 1 está conectado a través del circuito de calefacción.
- **Calentador de agua 2-8:** todos calentadores de agua excepto el calentador de agua 1 se alimentan a través del circuito de calefacción.
- **Todos los calentadores de agua:** todos los calentadores de agua se alimentan a través del circuito de calefacción

El calentador de agua puede cargarse a través del circuito de calefacción. Si existe una demanda del calentador de agua y se han alcanzado los criterios para una carga de dicho calentador, la válvula conmutadora libera automáticamente el camino para la carga del calentador de agua. La bomba del circuito de calefacción se pone en marcha en cuanto se alcanza el criterio "Cargar si entre la caldera y el calentador de agua hay una diferencia de temperatura de". Una vez finalizada la carga del calentador de agua, la bomba del circuito de calefacción se detiene, la válvula conmutadora permanece activa durante un tiempo definido y el mezclador del circuito de calefacción se cierra. Una vez transcurrido el tiempo, el circuito de calefacción se alimenta de nuevo en función de las condiciones atmosféricas.

5.1.5 Calentar - Programa calentamiento



Programa de calentamiento activado

- **NO:** Programa de calentamiento desactivado; todos los circuitos de calefacción funcionan conforme a los tiempos de calentamiento configurados.
- **SÍ:** Se inicia el programa de calentamiento ajustado para 30 días. Transcurridos estos 30 días, el circuito de calefacción seleccionado vuelve a funcionar conforme los tiempos de calentamiento configurados.
- Los tiempos de calentamiento del circuito de calefacción seleccionado, así como los tiempos de carga de la caldera y del acumulador, se ajustan automáticamente de 0 a 24 horas y el límite de calentamiento de la temperatura exterior se ignora.
- Si se utiliza una caldera de leña, es preciso garantizar que haya un suministro de calor correspondiente.
- Si la temperatura de consigna de alimentación no se puede alcanzar o mantener (p. ej., potencia de la caldera,...), no se presenta ninguna advertencia.
- Si se produce un corte en el suministro de corriente, el programa sigue ejecutándose en el punto en el que se interrumpió.

Si la temperatura ambiente actual desciende por debajo de la temperatura anticongelante configurada, esto afecta a la temperatura de consigna de alimentación ajustada para el programa de calentamiento.

NOTA: Solo en combinación con un mando a distancia.

Día actual de programa de calefacción

Muestra el día actual del programa de calentamiento que está en ejecución. El cambio de este parámetro permite saltar hacia delante o hacia atrás para ir a un día concreto del programa.

Que programa de calefacción se utiliza

El curso de la temperatura de alimentación está predeterminado en los programas de calentamiento 1 – 6. En el programa de calentamiento 7, la temperatura de alimentación puede elegirse libremente durante la totalidad de los 30 días.


El programa de calentamiento 8 ofrece la posibilidad de predefinir el transcurso de la temperatura de alimentación para cada día individual.

Valor de referencia de ida para todos los días en programa 7


Si el programa de calentamiento 7 está activo, se regula a la temperatura de alimentación ajustada aquí.

Programas de calentamiento


Programa de calentamiento 1:




Programa de calentamiento 2:

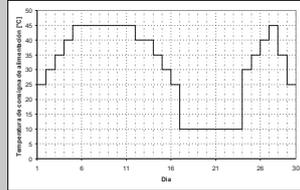


Programa de calentamiento 5:




Programa de calentamiento 6:

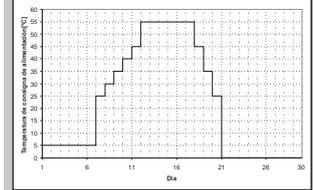


Programa de calentamiento 3:



Programa de calentamiento 4:

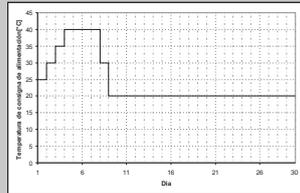


Programa de calentamiento 7:



Los programas de calentamiento mencionados son propuestas no vinculantes. Si el programa de calentamiento se va a utilizar para recalentar un solado, es necesario consultar previamente con el fabricante del solado o con el instalador.


Configurar programa 8



Temperatura de consigna de alimentación en el día 1 a 30

Si se selecciona "Programa de calentamiento 8", este ajuste permite predefinir la temperatura de consigna de alimentación para cada día individual.

Circuitos de calefacción utilizados

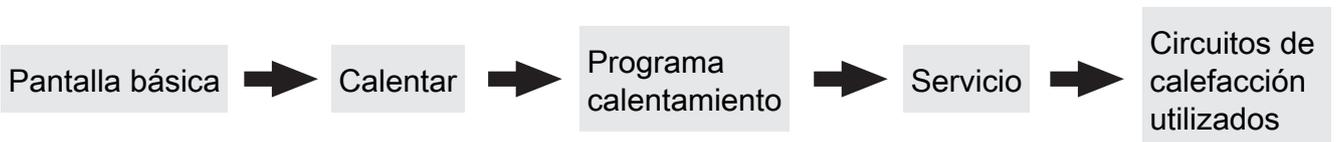


Utilizar circuitos de calefacción 01 a 18

El número de circuitos de calefacción utilizados depende de la configuración del sistema. Si solo hay dos circuitos de calefacción, aquí solo se presentan dos circuitos de calefacción como opciones de selección.

El programa de calentamiento configurado es el mismo para todos los circuitos de calefacción.

5.1.6 Calentar - Configuración general



Valor de corrección para el sensor exterior

Si se constata una divergencia entre la temperatura exterior procedente del valor evaluado y el valor mostrado, la evaluación del sensor de temperatura exterior puede adaptarse con este parámetro. La temperatura medida por el sensor aumenta (valor positivo) o disminuye (valor negativo) en el valor configurado.

Módulo del circuito de calefacción desde el que se lee el sensor exterior (0 = módulo principal)

Si el módulo principal no reconoce el sensor exterior, la dirección del módulo del circuito de calefacción correspondiente debe ajustarse aquí (sensor 1 en el modulo correspondiente).

Utilizar entradas de sondas de habitación para termostato de habitación

NOTA Este parámetro se aplica a todas las conexiones de sensor en las que puede conectarse un sensor analógico de temperatura ambiente.

- **NO:** En la conexión del sensor de temperatura ambiente debe incorporarse un sensor de temperatura ambiente para regular la temperatura ambiente.
- **SÍ:** En la conexión del sensor de temperatura ambiente es posible incorporar termostatos de habitación para regular la temperatura ambiente.
- Contacto del termostato de habitación abierto: Bomba de circuito de calefacción desactivada; el mezclador se cierra.
- Contacto del termostato de habitación cerrado: La bomba del circuito de calefacción y el controlador del mezclador están activos.

5.2 Agua

5.2.1 Agua - Estado



Temperatura del calentador de agua arriba

Temperatura actual del calentador de agua. Si se alcanza el intervalo de tiempo para la carga del calentador de agua y la temperatura especificada en el parámetro "Recarga si la temperatura del calentador de agua es inferior a", el calentador de agua se carga. El calentador de agua se carga hasta que ha transcurrido el intervalo en cuestión, o hasta que se ha alcanzado el valor de temperatura ajustado en "Temperatura deseada del calentador de agua".

Temperatura del calentador de agua abajo

Condición: La instalación de energía solar es regulada por Froling

Temperatura actual en el margen del sensor de referencia de la instalación de energía solar.

Mando de la bomba del calentador de agua

Especifica la velocidad actual de la bomba de carga del calentador de agua como un porcentaje de la velocidad máxima.

5.2.2 Agua - Temperaturas

Pantalla básica → Agua → Temperaturas

Temperatura del depósito ACS deseada

Cuando se alcanza esta temperatura del calentador de agua, se detiene la carga de este.

Recargar si la temperatura del calentador de agua es inferior a

Si la temperatura del calentador de agua desciende por debajo del valor aquí ajustado, el intervalo permanece activo y la fuente de carga (caldera o depósito de inercia) presenta el aumento de carga ajustado, se inicia la carga del calentador de agua.

Cargar si entre el acumulador y el calentador de agua hay una diferencia de temperatura de

Cuando la temperatura máxima del depósito de inercia sobrepasa en este valor la temperatura actual del calentador de agua y el intervalo está activo, se inicia la carga del calentador de agua (solo en sistemas con depósito de inercia).

Cargar si entre la caldera y el calentador de agua hay una diferencia de temperatura de

Cuando la temperatura de la caldera sobrepasa en este valor la temperatura actual del calentador de agua y el intervalo está activo, se inicia la carga del calentador de agua (solo en sistemas sin depósito de inercia).

Diferencia del valor de consigna entre caldera y calentador de agua

Adaptación de la temperatura de consigna de la caldera para alcanzar la temperatura deseada del calentador de agua.

Temperatura de consigna de la caldera = Temperatura del calentador de agua deseada + diferencia

Si la temperatura de consigna de la caldera calculada en la actualidad es superior al resultado del cálculo anterior, se mantiene la temperatura de consigna de la caldera (solo en sistemas sin depósito de inercia).

5.2.3 Agua - Tiempos

Pantalla básica → Agua → Tiempos

⇒ Véase "Temporización" [Página 50]

5.2.4 Agua - Servicio

Pantalla básica → Agua → Servicio

La bomba del calentador de agua 1 se controla por medio de la bomba del circuito de calefacción 0

Condición: Sistema hidráulico para S3 Turbo

- **NO:** La salida BCC0 se conmuta conforme al parámetro "Activación de los circuitos de calefacción a partir de la siguiente temperatura del acumulador".
- **SÍ:** La bomba de carga del calentador de agua se controla a través de la salida BCC0. El sensor del calentador de agua debe conectarse a la entrada del sensor "Sensor de retorno".

NOTA La carga del calentador de agua mediante la salida BCC0 solo es posible cuando la elevación del retorno no se ha ejecutado mediante el mezclador.

Aprovechamiento del calor residual

Condición: Sistema hidráulico 0 y elevación del retorno por medio del mezclador

- **SÍ:** El calor residual se disipa en el calentador de agua. El parámetro "Temperatura de la caldera a la que pueden funcionar todas las bombas" se ignora en este caso. La bomba se pone a velocidad mínima hasta que la temperatura de la caldera esté por debajo de la temperatura del calentador de agua + 3°C.

Cargar el calentador de agua sólo una vez al día

- **NO:** Siempre que la temperatura del calentador de agua desciende por debajo del valor ajustado en "Recargar si la temperatura del calentador de agua es inferior a", el intervalo está activo y la fuente de calor (caldera o depósito de inercia) presentan una temperatura suficiente, se efectúa una carga del calentador de agua.
- **SÍ:** Si el calentador de agua ya se ha cargado una vez en el día actual, se impide otra carga adicional.

Calentamiento de protección contra legionela activado

- **NO:** No se realiza un calentamiento de protección contra legionela del calentador de agua.
- **SÍ:** Una vez a la semana, el calentador de agua se calienta a la temperatura que se ha ajustado en el parámetro "Temperatura de consigna del calentador de agua con calentamiento de protección contra legionela (igual para todos los calentadores de agua)"

Cuándo debe realizarse el calentamiento de protección contra legionela

Indica el día de la semana en el que se realiza el calentamiento del agua sanitaria para proteger contra legionela.

Temp. consigna del calentador de agua con calentamiento de protección contra legionela (igual para todos los calentadores de agua)

Si el parámetro "Calentamiento de protección contra legionela activado" se establece a "SÍ", en día configurado de la semana el calentador de agua se calienta a la temperatura ajustada.

De qué acumulador o distribuidor se obtiene el calor para este circuito de calefacción (0 = caldera)

Condición: Parámetro solo en combinación con sistemas de vivienda multifamiliar (variantes)

Este parámetro define la asignación de la fuente de calor para este calentador de agua.

- 0 = Caldera
- 1 = Acumulador 01, ...

Funcionamiento de inercia de las bombas del calentador de agua → (este ajuste es el mismo para todos los calentadores de agua)

Una vez finalizada la carga del calentador de agua, las bombas de carga de dicho calentador siguen funcionando durante el tiempo ajustado aquí.

Entrada de sensor del sensor del calentador de agua 01 superior

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor del calentador de agua.

Entrada de sensor del sensor del calentador de agua 01 de referencia solar

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para la referencia solar del calentador de agua.

Salida de bomba de la bomba del calentador de agua 01

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba de carga del calentador de agua.

Control de la bomba del calentador de agua

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima de giro de la bomba del calentador de agua

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Revoluciones máx de bomba depósito ACS

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de carga del calentador de agua, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

5.3 Solar

5.3.1 Solar - Estado

Pantalla básica → Solar → Estado

Temperatura del colector

Visualización de la temperatura actual en el colector solar.

Sensor solar acumulador arriba

Visualización de la temperatura actual en el sensor de referencia solar en el margen superior del depósito de inercia.

Sensor solar debajo del acumulador

Visualización de la temperatura actual en el sensor de referencia solar en el margen inferior del depósito de inercia.

Temperatura de retorno del colector

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Visualización de la temperatura actual en el retorno del colector.

Potencia actual del calorímetro solar [kW]

Visualización de la potencia actual generada por el colector solar. El cálculo de la potencia solo se realiza cuando se ha ajustado un rendimiento en litros de la bomba del colector, o cuando se utiliza un generador externo de impulsos de volumen. Para poder realizar el cálculo con más exactitud, se recomienda utilizar un sensor de retorno para el colector.

Sensor DFL [l/h]

Condición: El generador externo de impulsos de volumen está disponible

Visualización de la cantidad de agua que está siendo bombeada en estos momentos por el colector solar.

kWh día

Visualización de la cantidad de calor que ha sido suministrada en el día actual por la instalación de energía solar.

Rendimiento diario antes de 1 a 6 días [kWh]

Muestra el progreso histórico de la instalación solar. Se dispone de los rendimientos de los 6 últimos días.

kWh total

Visualización de la cantidad de calor que ha sido suministrada por la instalación de energía solar desde la activación del contador de energía térmica.

Temperatura del calentador de agua abajo

Temperatura actual en el margen del sensor de referencia de la instalación de energía solar.

Intercambiador de calor sec. temperatura de alimentación (conducto al acumulador)

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Temperatura actual en la alimentación del intercambiador de calor en el lado secundario.

Tiempo de funcionamiento de la bomba del colector solar

Visualización del tiempo de funcionamiento total de la bomba del colector.

Control de la bomba del colector solar

Visualización de la velocidad actual de la bomba del colector como un porcentaje de la velocidad máxima.

Bomba entre intercambiador de calor y acumulador

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Visualización de la velocidad de giro actual de la bomba entre intercambiador de calor y depósito de inercia.

Bomba entre intercambiador de calor y calentador de agua

Condición: Sistema hidráulico 12

Visualización de la velocidad de giro actual de la bomba entre intercambiador de calor y calentador de agua.

Válvula para conmutación entre acumulador arriba y abajo

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Mando actual de la válvula conmutadora solar.

- 0% ... Acumulador abajo
- 100% ... Acumulador arriba

Impulsión: 80 °C / Retorno: 50 °C

P: 0,0 kW / DFL: 0

Hoy: 0 kWh

Total: 0 kWh

- **Impulsión:** Temperatura actual de alimentación del colector
- **RL:** Temperatura actual de retorno del colector
- **P:** Potencia actual generada por el colector solar
- **DFL:** Caudal actual del colector solar
- **Hoy:** Cantidad de calor que ha sido generada en el día actual por la instalación de energía solar.
- **Total:** Cantidad de calor que ha sido generada desde la activación de la instalación de energía solar.

5.3.2 Solar - Temperaturas

Pantalla básica



Solar



Temperaturas

Temperatura de consigna del calentador de agua durante la carga solar

El depósito ACS se calienta hasta esta temperatura mediante carga solar. Si la instalación de energía solar está equipada con una válvula conmutadora para cambiar entre el captador solar del calentador de agua y el del acumulador, este parámetro determina la conmutación entre estos dos captadores solares.

Diferencia de temperatura para conectar el colector

La bomba del colector se conecta cuando la temperatura del colector sobrepasa en este valor la temperatura de referencia en el calentador de agua o el depósito de inercia.

Diferencia de temperatura para desconectar el colector

La bomba del colector se desconecta cuando la diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura de referencia del calentador de agua o del depósito de inercia es inferior a este valor.

Temperatura máxima del acumulador abajo durante la carga solar

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Si el sensor de la temperatura de referencia solar del depósito de inercia sobrepasa el valor ajustado aquí, la bomba del colector se desconecta.

Temperatura mínima del colector

Temperatura mínima del colector que debe alcanzarse para que la regulación solar comience a funcionar adecuadamente.

Protección colector/bombas a partir de una temp. del colector de

Si el valor medido del sensor del colector solar supera el valor ajustado, el colector solar debe enfriarse 20 °C en el plazo de 15 minutos; de lo contrario, la bomba del colector solar se detiene para proteger la bomba.

Intercambiador de calor - retardo de conexión de la bomba del acumulador

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Tiempo de retraso para la conexión de la bomba entre intercambiador de calor y depósito de inercia.

Intercambiador de calor - Retardo de desconexión de la bomba del acumulador

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Tiempo de retraso para la desconexión de la bomba entre intercambiador de calor y depósito de inercia.

Acumulador Arriba valor de consigna solar (carga rápida hasta esa temperatura)

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Si el sensor máximo del depósito de inercia alcanza el valor ajustado, la válvula conmutadora solar cambia al área inferior del depósito de inercia.

Colector - Diferencia de temperatura acumulador arriba

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Esta es la sobrecarga para la regulación de la bomba del colector respecto a la temperatura máxima o mínima del depósito de inercia.

Acumulador arriba - diferencia alimentación intercambiador de calor secundario

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Este parámetro indica el grado en el que la temperatura de alimentación secundaria del intercambiador de calor debe ser inferior a la temperatura del colector. Si la diferencia es inferior al valor ajustado, la velocidad de giro de la bomba entre el intercambiador de calor y el calentador de agua o el depósito de inercia se reduce.

5.3.3 Solar - Tiempos

Pantalla básica → Solar → Tiempos

La bomba de la instalación solar puede arrancar a partir de

La bomba del colector se pondrá en marcha si, a partir del momento ajustado, se cumplen los criterios para que eso suceda.

La bomba de la instalación solar puede funcionar hasta

Aun cuando se cumplan los criterios para que se ponga en marcha la bomba del colector, esta solo permanecerá activa hasta el momento ajustado.

5.3.4 Solar - Servicio

Pantalla básica → Solar → Servicio

Sistema solar

- **1:** La instalación de energía solar solo suministra energía al calentador de agua.
- **2:** La instalación de energía solar solo suministra energía al depósito de inercia.
- **3:** La instalación de energía solar se complementa con una válvula conmutadora y sirve para suministrar energía a dos disipadores térmicos distintos. Por ejemplo: Conmutación del acumulador de agua caliente sanitaria al depósito de inercia o conmutación entre los captadores solares superior e inferior en el depósito solar estratificado de higiene o en el depósito solar estratificado del módulo con dos captadores solares.

NOTA Este parámetro no se muestra cuando se ha ajustado el sistema hidráulico 12 o 13.

Salida de bomba de la bomba del colector

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba del colector.

Control de la bomba del colector

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima de giro de la bomba del colector

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Velocidad máxima de giro de la bomba colector

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba del colector, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

Supervisión del colector

- **SÍ:** La bomba colectora se enciende a intervalos de tiempo de 10 segundos. La duración puede definirse con el siguiente parámetro. Si el sensor del colector solar detecta un aumento de la temperatura, la bomba se activa permanentemente. Esta función está activada de 8.00 a 19.00 horas y el valor umbral de la temperatura del colector solar, a partir del cual está activada esta función, se ajusta de forma dinámica.
- **NO:** La bomba del colector solo se pone en marcha cuando se alcanza el criterio que se ha definido en el parámetro "Diferencia de temperatura para conectar el colector".

Supervisión de todos los colectores

Si la bomba del colector no se activa dentro del intervalo comprendido entre las 08:00 y las 19:00, una vez transcurrido el tiempo definido aquí, dicha bomba se activa durante 10 segundos. Si el sensor del colector solar detecta un aumento de la temperatura, la bomba se activa permanentemente. Si no se detecta ningún aumento de la temperatura en el sensor del colector, la bomba del colector vuelve a desconectarse y el tiempo empieza a contarse de nuevo.

En Solar en acumulador y Calentador de agua, el calentador de agua tiene prioridad

- **SÍ:** El calentador de agua se carga hasta que se alcanza la temperatura ajustada en "Temperatura deseada del calentador de agua". Justo en ese momento, se cambia al depósito de inercia mediante la válvula conmutadora.
- **NO:** El calentador de agua se carga hasta que la diferencia de temperatura entre el sensor del colector solar y el sensor de referencia solar del calentador de agua ya no es suficiente. A continuación, la válvula conmutadora cambia al depósito de inercia y suministra energía a este durante 20 minutos. A continuación, la bomba del colector solar se detiene durante 20 minutos y se comprueba si la diferencia de temperatura ya es suficiente para cargar el calentador de agua.

En qué DEPÓSITO DE INERCIA se realiza la carga solar

Este parámetro define el depósito de inercia en el que debe realizarse la carga solar.

En qué DEPÓSITO ACS se realiza la carga solar

Este parámetro define el calentador de agua en el que debe realizarse la carga solar.

Entrada de sensor del sensor del colector solar

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor del colector.

Entrada de sensor del sensor del acumulador superior de referencia solar

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor de referencia solar en el margen superior del depósito de inercia.

Entrada de sensor del sensor del acumulador de referencia solar inferior

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor de referencia solar en el margen inferior del depósito de inercia.

Entrada de sensor del sensor de intercambiador de calor sec. de alimentación

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor en la alimentación secundaria del intercambiador de calor.

Entrada de sensor del sensor de retorno del colector

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para el retorno del colector.

Salida de bomba de la válvula conmutadora solar

Salida de bomba en la que se ha conectado la válvula conmutadora solar.

Salida de bomba de la bomba del intercambiador de calor del acumulador

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba entre el intercambiador de calor solar y el depósito de inercia.

Control de la bomba del intercambiador de calor del acumulador

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Salida de bomba de la bomba del intercambiador de calor del calentador de agua

Condición: Sistema hidráulico 12

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba entre el intercambiador de calor solar y el calentador de agua.

Control de la bomba del intercambiador de calor del calentador de agua

Condición: Sistema hidráulico 12

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Invertir la salida de la válvula conmutadora

Condición: Sistema solar 3, Sistema hidráulico 12 o 13

- **NO:** La salida de la bomba en la que se ha conectado la válvula conmutadora solar recibe alimentación de 230 V cuando la instalación de energía solar suministra energía al registro solar del calentador de agua o al área superior del depósito de inercia. Si esta salida no dispone de 230 V, la válvula habilita el recorrido al registro solar del acumulador o a la zona inferior del depósito de inercia.
- **SÍ:** Si la válvula conmutadora solar se activa de forma incorrecta, esta se puede reajustar con este parámetro.

?Se usa un sensor PT1000 como sensor solar?

- **NO:** Como sensor del colector se utiliza un sensor KTY81.
- **SÍ:** Como sensor del colector se utiliza un sensor PT1000.

Regulador de bomba colectora valor K_p

Parámetro de regulación para controlar la velocidad de la bomba del colector.

Regulador de bomba colectora valor I (Integral)

Parámetro de regulación para controlar la velocidad de la bomba del colector.

Regulador de bomba intercambiador de calor secundario valor K_p

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Parámetro de regulación para controlar la velocidad de la bomba entre el intercambiador de calor solar y el depósito de inercia, así como para controlar la velocidad de la bomba entre el intercambiador de calor solar y el calentador de agua (si hay uno).

Regulador de bomba intercambiador de calor secundario valor T_n

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Parámetro de regulación para controlar la velocidad de la bomba entre el intercambiador de calor solar y el depósito de inercia, así como para controlar la velocidad de la bomba entre el intercambiador de calor solar y el calentador de agua (si hay uno).

Mínima velocidad de la bomba intercambiador de calor secundario

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Este parámetro se aplica a la bomba entre el intercambiador de calor solar y el depósito de inercia, así como a la bomba entre el intercambiador de calor solar y el calentador de agua (si hay uno).

5.3.5 Solar - Contador de energía térmica solar



Impulsión: 80 °C / Retorno: 50 °C
P: 0,0 kW / DFL: 0
Hoy: 0 kWh
Total: 0 kWh

- **Impulsión:** Temperatura actual de alimentación del colector
- **RL:** Temperatura actual de retorno del colector
- **P:** Potencia actual generada por el colector solar
- **DFL:** Caudal actual del colector solar
- **Hoy:** Cantidad de calor que ha sido generada en el día actual por la instalación de energía solar.
- **Total:** Cantidad de calor que ha sido generada desde la activación de la instalación de energía solar.

Temperatura del colector

Visualización de la temperatura actual en el colector solar.

Temperatura de retorno del colector

Condición: Sistema hidráulico 12 o 13

Visualización de la temperatura actual en el retorno del colector.

Potencia actual del calorímetro solar [kW]

Visualización de la potencia actual generada por el colector solar. El cálculo de la potencia solo se realiza cuando se ha ajustado un rendimiento en litros de la bomba del colector, o cuando se utiliza un generador externo de impulsos de volumen. Para poder realizar el cálculo con más exactitud, se recomienda utilizar un sensor de retorno para el colector.

Sensor DFL [l/h]

Condición: El generador externo de impulsos de volumen está disponible

Visualización de la cantidad de agua que está siendo bombeada en estos momentos por el colector solar.

kWh día

Visualización de la cantidad de calor que ha sido suministrada en el día actual por la instalación de energía solar.

Rendimiento diario antes de 1 a 6 días [kWh]

Muestra el progreso histórico de la instalación solar. Se dispone de los rendimientos de los 6 últimos días.

kWh total

Visualización de la cantidad de calor que ha sido suministrada por la instalación de energía solar desde la activación del contador de energía térmica.

Flujo nominal de la bomba colectora para el contador de calor [l/h]

Si no se utiliza ningún generador externo de impulsos de volumen, es posible introducir el rendimiento en litros de la bomba para activar el contador de energía térmica. En este caso el caudal debe especificarse al 100% de la velocidad de la bomba del colector.

NOTA Si se utiliza un generador externo de impulsos de volumen, este parámetro puede obviarse.

Litros por impulsos del sensor de caudal

Si se utiliza un generador externo de impulsos de volumen, este valor debe ajustarse de acuerdo con el generador externo de impulsos de volumen utilizado (0,5 a 5 imp/litro).

Entrada de sensor del sensor de retorno del colector

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para el retorno del colector.

Entrada de sensor del sensor alimentación del colector

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para la alimentación del colector.

Se utiliza un contador de flujo externo

- **SÍ:** Se utiliza un generador externo de impulsos de volumen.

5.4 Acumulador

5.4.1 Acumulador - Estado

Pantalla básica → Acumulador → Acumulador 01 → Estado

Temperatura del acumulador arriba

Visualización de la temperatura actual en el margen superior del depósito de inercia.

Temperatura del acumulador de los sensores 2 a 7

Condición: Gestión de múltiples sensores con 3 a 8 sensores

Visualización de la temperatura actual en la posición del sensor correspondiente en el depósito de inercia. Todos los sensores configurados se utilizan para calcular el estado de carga del acumulador.

Temperatura del acumulador centro

Condición: Sensor de temperatura de acumulador en el centro disponible

Visualización de la temperatura actual en el margen central del depósito de inercia.

Temperatura del acumulador abajo

Visualización de la temperatura actual en el margen inferior del depósito de inercia.

Mando de las bombas del acumulador

Visualización de la velocidad actual de la bomba de carga del acumulador.

Valor de carga depósito de inercia

Visualización del estado calculado en la actualidad de la carga del acumulador.

5.4.2 Acumulador - Temperaturas

Pantalla básica → Acumulador → Acumulador 01 → Temperaturas

Activación de los circuitos de calefacción a partir de la siguiente temperatura del acumulador

Valor de temperatura que debe alcanzarse para habilitar las bombas de circuito de calefacción en el margen superior del depósito de inercia.

NOTA Este parámetro se aplica para todos los circuitos de calefacción existentes.

Diferencia de temperatura entre caldera y capa límite

Condición: Sensor de temperatura de acumulador en el centro disponible y regulación del centro del acumulador activa

Este control de la caldera intenta utilizar la regulación de velocidad de la bomba de carga del acumulador para mantener el valor de la temperatura de consigna ajustada de la caldera por debajo del valor ajustado aquí.

Arranque cald. si dif. entre valor de ref. cald. y dep. inercia arriba es mayor

Si la diferencia entre la temperatura máxima del depósito de inercia y la temperatura de consigna asignada de la caldera es superior al valor ajustado, la caldera se pone en marcha.

El acumulador está cargado completamente si la diferencia de temperatura entre la caldera y el acumulador está por debajo de

A partir de esta diferencia entre la temperatura de consigna ajustada de la caldera y la temperatura actual del margen inferior del depósito de inercia, la carga del acumulador se detiene.

Diferencia acumulador-acumulador

Condición: Variante 3

Diferencia que debe haber para cargar un depósito de inercia en, por ejemplo, un objeto contiguo. Si no se alcanza esta diferencia, la carga del acumulador se interrumpe.

Temperatura dep. inercia arriba si la válvula de arranque de seguridad cambia a acumulador abajo

Si se sobrepasa la temperatura ajustada en el sensor superior del depósito de inercia, la válvula de alivio de arranque cambia al acumulador abajo.

El estado de carga de inercia es 100% para parámetro de referencia de la caldera

El estado de carga del acumulador es 100% si la temperatura media del depósito de inercia es inferior a la temperatura de consigna ajustada de la caldera en el valor ajustado. Este parámetro define el punto final de la curva de carga del depósito de inercia a fin de determinar la cantidad de combustible necesaria para cargar dicho depósito.

El estado de carga del acumulador es 0 %% para parámetro

El estado de carga del acumulador es 0% si la temperatura media del depósito de inercia alcanza el valor ajustado. Este parámetro define el punto inferior de la curva de carga del depósito de inercia.

5.4.3 Acumulador - Servicio



Bomba circuito calefacción 0 arranca inercia arriba mayor

- **NO:** Habilitación de la bomba del circuito de calefacción 0 conforme a la temperatura de la caldera. Parámetro "Temperatura de la caldera a la que pueden funcionar todas las bombas".
- **SÍ:** Habilitación de la bomba del circuito de calefacción 0 conforme a la temperatura del margen superior del depósito de inercia. Parámetro "Activación de los circuitos de calefacción a partir de la siguiente temperatura del acumulador".

Aprovechamiento del calor residual

Condición: Elevación del retorno por medio del mezclador

- **SÍ:** La energía residual se disipa en el acumulador y el parámetro "Temperatura de la caldera a la que pueden funcionar todas las bombas" se ignora. La bomba se pone a la velocidad mínima hasta que la temperatura de la caldera se encuentra por debajo de la temperatura inferior del acumulador + 3 °C.

¿Regulación en el centro del acumulador? Si es no, el sensor sólo es una indicación

Condición: Sensor de temperatura de acumulador en el centro disponible

- **NO:** El sensor del margen central del depósito de inercia se muestra en la pantalla.
- **SÍ:** El sensor del margen central del depósito de inercia se utiliza para la función de carga de capa límite.

Entrada de sensor del sensor de acumulador superior

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor en el margen superior del depósito de inercia.

Entrada de los sensores 2 a 7 del acumulador

El número de sensores mostrados depende de la configuración. Todos los sensores configurados se utilizan para calcular el estado de carga del acumulador.

Entrada de sensor del sensor del acumulador central

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor en el margen central del depósito de inercia.

Entrada de sensor del sensor del acumulador inferior

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor en el margen inferior del depósito de inercia.

Salida de bomba de la bomba del acumulador

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba de carga del acumulador.

Control de la bomba del acumulador

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima de giro de la bomba del acumulador

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Revoluciones máx de bomba depósito ACS

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de carga del acumulador, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

Calculación de recarga activada (Asignar sondas correctamente)

- **SI:** Si se abre la puerta aislada, en la pantalla aparece una recomendación sobre la cantidad de combustible que se necesita para cargar el depósito estratificado.

Valor mínimo para la cantidad de reposición

Si la cantidad de reposición calculada se encuentra por debajo del valor mínimo configurado, se le presenta un mensaje al usuario que indica que no debe alcanzar la temperatura/reponer.

Se utiliza un depósito ACS

- **SI:** Si se utiliza un depósito higiénico estratificado (depósito combinado), para el cálculo de la cantidad de combustible se extrae 1/3 del volumen del acumulador.

Volumen del depósito de inercia utilizado

El volumen ajustado aquí para el depósito de inercia se utiliza para calcular la cantidad de combustible que se necesita para cargar el depósito de inercia.

Si la caldera en marcha entonces se cargan todas las inercias

Condición: Variante 3 o Variante 4

- **SI:** Si la caldera se pone en marcha la caldera debido a una demanda de calor del depósito de inercia en el sistema de la caldera, no solo se carga este depósito de inercia, sino también todos los depósitos de inercia existentes en las subestaciones. De este modo, el tiempo relativo a la puesta en marcha del sistema de la caldera, es más largo.

Salida de la bomba para la válvula de alivio del dep. inercia

Hasta que se alcanza una temperatura ajustable en el área superior del depósito estratificado, la válvula conmutadora desconecta una parte del depósito estratificado, de manera que la caldera alcance la temperatura apropiada más rápidamente. A partir de esta temperatura, la válvula conmutadora se activa de nuevo, por lo que el volumen total del depósito estratificado queda de nuevo disponible para la caldera.

Invertir salida para válvula de bypass retorno de depósito

- **SI:** Si la válvula se conmuta de forma incorrecta, el control se puede ajustar con este parámetro.

5.5 Caldera

5.5.1 Caldera - Estado

Pantalla básica → Caldera → Estado

Temperatura de la caldera

Visualización de la temperatura actual de la caldera.

Temperatura de los humos

Visualización de la temperatura actual de los humos.

Temperatura de consigna de los humos

Visualización de la temperatura de consigna calculada de los humos.

Variable de regulación de la caldera

Visualización de la señal para el regulador de combustión.

Control del ventilador de humos

Visualización del mando actual del ventilador de humos.

Velocidad de giro del ventilador de aire inducido (Humos)

Visualización de la velocidad actual del ventilador de humos.

Aire primario

Visualización del valor actual de la válvula de aire primario según el regulador.

Posición de la compuerta de aire primario

Visualización de la posición actual de la compuerta de aire primario (limpiada con los ajustes del aire).

Contenido de oxígeno residual

Visualización del contenido actual de oxígeno residual.

Regulador del oxígeno

Visualización del control de la compuerta de aire primario y secundario.

Aire secundario

Visualización del valor actual de la válvula de aire secundario según el regulador.

Posición de la compuerta de aire secundario

Visualización de la posición actual de la compuerta de aire secundario (limpiada con los ajustes del aire).

Sensor 1

Visualización de la temperatura actual en el sensor 1.

Sensor de retorno

Condición: Elevación del retorno por medio del mezclador o de la bomba de derivación

Visualización de la temperatura actual en el retorno de la caldera.

5.5.2 Caldera - Temperaturas

Pantalla básica → Caldera → Temperaturas

Temperatura de consigna de la caldera

La temperatura de la caldera se regula a este valor.
Margen de ajuste de 70 °C a 90 °C

Parar si la temperatura actual de la caldera es más alta que la temperatura de consigna de la caldera +

Si la temperatura de consigna ajustada de la caldera se sobrepasa en este valor, la caldera pasa al estado "Mantenimiento de llama". Por debajo de la temperatura de consigna ajustada de la caldera, la caldera arranca de nuevo.

Parar siempre si la temperatura excede la temperatura máxima configurable de la caldera +

Si la temperatura de consigna máxima ajustable de la caldera se sobrepasa en este valor, para la refrigeración de la caldera se activan también las bombas disponibles de los circuitos de calefacción y las de carga del calentador de agua. Si la temperatura actual de la caldera desciende por debajo de la temperatura de consigna ajustada para esta, la caldera arranca de nuevo.

Temperatura de la caldera a la que pueden funcionar todas las bombas

Si la temperatura actual de la caldera alcanza este valor, la bomba de carga del acumulador se pone en marcha (histéresis: 2 °C).

Temperatura mínima de retorno

Condición: Elevación del retorno por medio del mezclador
Temperatura mínima del retorno a la caldera.

Habilitar mezclador de retorno solo con bomba del acumulador activa

Condición: "Variante 2 y 5" o "Variante 3"

El control del mezclador de retorno se realiza solo si la bomba de carga del acumulador está activa. Si la bomba se detiene, el mezclador cierra el retorno completo/abre la derivación.

5.5.3 Caldera - Servicio

Pantalla básica → Caldera → Servicio

Tiempo de funcionamiento del mezclador

Condición: Elevación del retorno por medio del mezclador
Ajuste del tiempo de funcionamiento del mezclador utilizado para la elevación del retorno.

Recomendación: Para reducir las vibraciones en el mezclador, no ajuste un valor inferior a 150 s.

Si la caldera S4 esta en Fuego Apagado BCC0 es activado

- **NO:** La salida BCC0 se activa conforme al parámetro "Temperatura de la caldera a la que pueden funcionar todas las bombas".
- **SÍ:** La salida BCC0 se activa cuando la caldera pasa al estado operativo "Llama apagada".

Controlar la bomba de carga de la caldera a través de la bomba 1

Condición: Sistema 0, Sistema 3 o Variante 4

- **NO:** Conexión de la bomba de carga de la caldera en la salida "BCC0" en el módulo principal
- **SÍ:** Conexión de la bomba de carga de la caldera en la salida "Bomba 1 sobre el módulo principal" en el módulo principal

Control de la bomba de carga de caldera

Condición: Sistema 0, Sistema 3 o Variante 4

- Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Control de la bomba de carga de caldera durante el servicio

Condición: Variante 4

En la variante 4, no se produce ningún control de velocidad de la bomba de carga de la caldera. Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de carga de la caldera, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

Función del mensaje de error colectivo de la bomba de la caldera

Define si la entrada del mensaje de error colectivo de la bomba de la caldera debe interpretarse y cómo debe hacerse.

Entrada para mensaje de error colectivo de la bomba de la caldera

Dirección deseada del módulo digital de la entrada del mensaje de error colectivo de la bomba de la caldera.

Mensaje de error colectivo de la bomba de la caldera

Señal de entrada actual

5.5.4 Caldera - Configuración general

Pantalla básica



Caldera



Ajustes generales

Selección del combustible

- **Leña seca:** Si se quema leña con un contenido de agua inferior al 15 %, debe seleccionarse este ajuste. A continuación, el sistema pregunta si se desean aplicar los valores predeterminados para la selección de combustible correspondiente.
- **Leña húmeda:** Si se quema leña con un contenido de agua superior al 15 %, debe seleccionarse este ajuste. A continuación, el sistema pregunta si se desean aplicar los valores predeterminados para la selección de combustible correspondiente.

Cancelar alcance de temperatura --> Apagar ventilador tiro, Cerrar compuertas de aire

- **NO:** El proceso de alcance de temperatura no se interrumpe.
- **SÍ:** Si se cumplen los criterios para el estado "Llama apagada", el proceso de alcance temperatura de la caldera puede interrumpirse. Las compuertas de aire se cierran y el ventilador de humos se detiene.

NOTA Para poder interrumpir el proceso de alcance de temperatura, es preciso cumplir los criterios para el estado "Llama apagada".

La temperatura actual de los humos es inferior al valor ajustado en "Temperatura de los humos a la que se activa el estado de LLAMA APAGADA".

El contenido actual de oxígeno residual es mayor que el valor ajustado en "Contenido de oxígeno residual por encima del que se activa el estado de LLAMA APAGADA"

Módem disponible

- **NO:** No hay ningún módem disponible para la transferencia de datos desde la caldera.
- **SÍ:** Existe un módem para la transferencia de datos desde la caldera.

Ciclo de memoria del registrador de datos

Si la caldera está equipada con un registrador de datos, los datos más importantes de la caldera se graban en una tarjeta SD. Este parámetro especifica los intervalos a los que se realiza esta grabación.

Qué escala de temperatura debe utilizarse

- **Celsius (°C):** Los valores de temperatura y los ajustes mostrados se representan en °C.
- **Fahrenheit (°F):** Los valores de temperatura y los ajustes mostrados se representan en °F.

Registrar datos siempre en °C

- **SÍ:** En combinación con un registrador de datos, todos los valores de temperatura se almacenan en °C.
- **NO:** En combinación con un registrador de datos, todos los valores de temperatura se almacenan en °F.

Enviar salto de línea cuando se sacan datos en ASCII del COM2

- **NO:** Si se exporta un nuevo registro de datos, este se adjunta al anterior.
- **SÍ:** Entre los diferentes registros de datos se introduce un salto de línea para mejorar la comprensión.

Poner horas desde última revisión a 0

- **NO:** El contador de horas de servicio sigue funcionando desde el último mantenimiento.
- **SÍ:** El contador de horas de servicio se restablece a "0" después del último mantenimiento.

Fuente para comienzo de potencia ext. (0 - Off, 1 - 0 a 10 V, 2 - ModBus)

Define si la caldera se controla a través de una solicitud de potencia externa. Si se selecciona «1 - 0-10V» o «2 - ModBus» como fuente, la habilitación de la caldera y la potencia pueden controlarse a través de una entrada ajustable del módulo analógico (0-10V) o a través de ModBus.

⇒ Véase "Solicitud de potencia externa" [Página 27].

Invertir solicitud de potencia ext. a través de la entrada analógica

Sirve para invertir la señal de entrada (0V = 0% ⇒ 0V = 100%).

Entrada de solicitud de potencia externa

Valor de entrada existente en la actualidad para la demanda de potencia externa.

Solicitud de potencia externa actual

Valor predeterminado efectivo en la actualidad para la caldera teniendo en cuenta los tiempos mínimos.

Aceptar valores predeterminados del material

SÍ: Se aplican los parámetros predeterminados de la máquina para la selección del combustible correspondiente. Una vez que el proceso se ha completado, el parámetro vuelve a cambiar a "NO".

Configuración general - Ajustes MODBUS**Aceptar valores predeterminados de la caldera**

SÍ: Se aplican los valores predefinidos de la caldera para los tipos de caldera seleccionados. Una vez que el proceso se ha completado, el parámetro vuelve a cambiar a "NO".

Aceptar las configuraciones estándar (todos los valores se restablecen)

- **SÍ:** Se aplican las configuraciones predeterminadas de fábrica. En este caso, se restablecen todos los parámetros. Una vez aplicadas dichas configuraciones, el parámetro cambia automáticamente a "NO" y es necesario reprogramar la caldera; de lo contrario, no se garantiza el funcionamiento correcto de esta.

Restablecer EEPROM

- **SÍ:** Todos los ajustes de la caldera y todas las configuraciones de la instalación se borran. En este caso, la nueva puesta en servicio de la caldera debe correr a cargo del servicio técnico de Froling o de un instalador autorizado.

Entrada analógica para demanda de potencia externa

Define la entrada para la demanda de potencia externa, a la potencia predefinida de "0-10 V" (dirección del módulo analógico y del terminal de entrada, por ejemplo, 0,3).

Pantalla básica



Caldera



Ajustes generales



Configuración de MODBUS

COM 2 se utiliza como interfaz MODBUS

- **NO:** La interfaz COM 2 envía cada segundo los valores más importantes de la caldera.
- **SÍ:** La interfaz COM 2 puede utilizarse para la conexión a un MODBUS (RTU/ASCII).

Dirección MODBUS

Define la dirección de la caldera en la red Modbus.

Protocolo MODBUS (1 - RTU/2 - ASCII)

Indica el protocolo Modbus que debe utilizarse para la transmisión. El protocolo que debe utilizarse puede consultarse en la documentación del sistema Modbus que se emplea in situ.

¿Utilizar protocolo MODBUS 2014?

Indica si para la comunicación debe utilizarse el protocolo Modbus 2014. En esta versión se pueden escribir parámetros en el nivel de cliente. Además, las direcciones de registro se han agrupado de nuevo temáticamente en comparación con la versión predecesora.

Si este parámetro se ajusta a "NO", las funciones y direcciones de registro permanecerán igual que en las versiones anteriores a fin de garantizar la compatibilidad con los sistemas existentes al realizar actualizaciones del software.

5.6 Caldera 2

5.6.1 Caldera 2 - Estado



Temperatura de la segunda caldera

Visualización de la temperatura actual de la caldera secundaria.

Estado del relé del quemador

Muestra el estado actual del relé del quemador

- 0: Caldera secundaria no activa.
- 1: Caldera secundaria activa.

Bomba de caldera secundaria

Condición: Establezca el parámetro "Válvula conmutadora disponible" a "NO".

Muestra el control actual de la bomba de la caldera secundaria.

Válvula conmutadora de caldera secundaria

Condición: Establezca el parámetro "Válvula conmutadora disponible" a "SI".

Muestra el control actual de la válvula conmutadora de la caldera secundaria.

Arranque manual de la caldera siguiente (sólo con el ventilador de humos apagado)

- OFF: La caldera secundaria se controla conforme al programa ajustado.
- ON: La caldera secundaria se activa de inmediato.

NOTA Preste atención al bloqueo del quemador.

5.6.2 Caldera 2 - Temperaturas

Pantalla básica → Caldera 2 → Temperaturas

Retardo de conexión de la caldera siguiente

Si existe una demanda del circuito de calefacción o del calentador de agua y el depósito de inercia o la caldera no tienen una temperatura suficiente, la caldera secundaria se pone en marcha después del tiempo de retraso ajustado aquí.

¿Desactivar retraso de encendido en caso de fallo?

Indica si, en el caso de producirse un fallo de la caldera, se ignorará el retraso de encendido y se activará de inmediato la caldera secundaria si hay demanda.

¿Desactivar retraso de encendido si la caldera está desactivada?

Indica si, en el caso de que la caldera esté apagada, se ignorará el retraso de encendido y se activará de inmediato la caldera secundaria si hay demanda.

Arranque de la caldera siguiente si la temperatura superior del acumulador está por debajo de

Si la temperatura del margen superior del depósito de inercia desciende por debajo del valor ajustado, la caldera secundaria se pone en marcha una vez transcurrido el tiempo de retraso ajustado.

Arrancar caldera secundaria solo según inercia arriba

Habilitación de la caldera secundaria después de no alcanzar la temperatura mínima configurada en el acumulador arriba. En este caso, no se tienen en cuenta todos los consumidores.

Tiempo de funcionamiento mínimo de la caldera siguiente

Si la caldera secundaria se pone en marcha, esta sigue funcionando como mínimo durante el tiempo ajustado aquí.

La bomba térmica no funciona a una temperatura exterior inferior a

Condición: Bomba térmica como caldera secundaria
Por debajo de la temperatura ajustada, la bomba térmica deja de funcionar. De este modo, se evita un funcionamiento que requiera mucha energía cuando la temperatura exterior es más fría.

Temperatura máxima de alimentación para el funcionamiento de la bomba térmica

Condición: Bomba térmica como caldera secundaria
Si se solicita una temperatura de alimentación más alta que el valor ajustado, la caldera principal toma el relevo.

Tiempo de funcionamiento mínimo de la caldera principal

Condición: Bomba térmica como caldera secundaria
Si la caldera principal está en funcionamiento y se cumplen los criterios de funcionamiento de la bomba de calor, esta no se desconecta hasta que se alcanza el tiempo mínimo de funcionamiento de la caldera principal. De este modo, se evitan tiempos de funcionamiento demasiado cortos de la caldera principal.

Temperatura mínima de la caldera siguiente

Si la caldera secundaria alcanza el valor de temperatura ajustado, la bomba se carga se pone en marcha o la válvula conmutadora se activa.

Diferencia de temperatura entre caldera siguiente y acumulador

Diferencia de temperatura entre la caldera secundaria y la temperatura máxima del depósito estratificado para activar la bomba de carga de la caldera secundaria.

Retardo de retorno de la válvula conmutadora de GASÓLEO

Si la temperatura actual de la caldera desciende por debajo del valor que se ha ajustado en "Temperatura mínima de la caldera siguiente", la válvula conmutadora no se activa hasta que transcurre el tiempo ajustado.

5.6.3 Caldera 2 - Servicio



Dirigir la caldera siguiente de forma deslizante al valor de referencia

- **NO:** La caldera secundaria funciona con la temperatura ajustada en el termostato de dicha caldera.
- **SÍ:** La temperatura de la caldera secundaria se regula a la temperatura de consigna exigida por los circuitos de calefacción o por el calentador de agua.

Entrada de sensor del sensor de caldera secundaria

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para la caldera secundaria.

Qué salida se usa para la descarga de la caldera siguiente

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba de carga de la caldera secundaria o la válvula conmutadora de la caldera secundaria.

Control de la bomba de la caldera 2

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Revoluciones máx de bomba caldera 2

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de carga de la caldera secundaria, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

Invertir la válvula conmutadora para caldera siguiente

SÍ: Si la válvula se activa de forma incorrecta, el control se puede ajustar con este parámetro.

Relé del quemador

- **A:** La caldera secundaria se controla conforme al programa ajustado.
- **1:** La caldera secundaria se ha puesto en marcha manualmente.
- **0:** La caldera secundaria se ha detenido manualmente.

5.7 Encendido (solo en la S3/S4 Turbo)

Pantalla básica  Encendido

Encendido automático

- **NO:** Encendido automático desactivado.
- **SÍ:** Encendido automático activado.

Iniciar el encendido

Determina el modo de funcionamiento del encendido.

- **según hora:** véase parámetro «Cuándo encender»
- **Encendido inmediato:** El proceso de encendido se ejecuta inmediatamente después de cerrar la puerta aislada. El encendido comienza después de la fase de calentamiento de la sonda lambda.
- **Entrada remota:** Si el contacto de habilitación de la caldera se cierra en el módulo principal, se inicia el encendido.
- **según inercia:** véase parámetro «Cuándo encender»
- **Acum. <VL max:** véase parámetro «Cuándo encender»

Cuándo encender (fecha - hora)

Ajuste del día (fecha o diario) y hora de inicio del encendido. Este parámetro solo está activo si el parámetro "Iniciar el encendido" se ha ajustado a "según hora", "según inercia" o "Acum. <VL max".

NOTA La condición general para el inicio del encendido es el estado operativo "Esperar encendido" de la caldera. Observe a tal fin los procedimientos de alcance de temperatura con encendido automático.

- **Funcionamiento "según hora":** El encendido comienza exactamente en el momento ajustado. Si, en lugar de la fecha, el parámetro se ajusta a "diario", el encendido empieza todos los días a la hora ajustada.
- **Modo operativo "según acumulador":** Si, a partir de la hora fijada, se requiere calor del acumulador (parámetro "Arranque cald.si dif.entre valor de ref.cald.y dep.inercia arriba es mayor"), se inicia el proceso de encendido. El tiempo se aplica a partir de la hora ajustada hasta las 24.00 horas de la fecha ajustada. Si, a continuación, la hora ajustada no se modifica y el encendido no se desactiva, el criterio de carga del acumulador se aplica diariamente a partir de la hora ajustada.
- **Funcionamiento "Acum. <VL max":** A partir de la hora ajustada, la temperatura de alimentación máxima requerida por el entorno del sistema (por ejemplo, el circuito de calefacción) se compara con la temperatura

Cuándo encender (fecha - hora)

actual del acumulador. Si la temperatura del acumulador arriba desciende por debajo de la temperatura de consigna máxima de alimentación, se inicia el proceso de encendido. El tiempo se aplica a partir de la hora ajustada hasta las 24.00 horas de la fecha ajustada. Si, a continuación, la hora ajustada no se modifica y el encendido no se desactiva, el criterio de arranque se aplica diariamente a partir de la hora ajustada.

Duración máxima de encendido

Indica cuánto tiempo puede durar el proceso de encendido. Durante este tiempo, debe alcanzarse el estado "Calentar".

Ventilador de humos durante el encendido

En el estado operativo "Encendido" el ventilador de humos funciona con el mando ajustado.

Tiempo entre activación de encendido y aumento de control ventilador de humos

Tiempo después de la activación del encendido después del que comienza el aumento del control del ventilador de humos.

Aumento del control del ventilador de humos en el estado Encendido

Tiempo de ciclo después del que el control del ventilador de humos en el estado operativo "Encendido" se eleva un 1%.

Salida de encendido

Selección del contacto a través del que se activa el encendido.
Sus posibilidades: HKP0, Relé stand by, Módulo expans. encendido

Reducción de oxígeno para la detección de fuego

Si el contenido de oxígeno residual disminuye en el valor configurado, una vez transcurrido un tiempo de retraso definido de forma fija, se detiene el encendido.

5.8 Material combustible


Pantalla básica → Combust.

Selección del combustible

- **Leña seca:** Si se quema leña con un contenido de agua inferior al 15 %, debe seleccionarse este ajuste. A continuación, el sistema pregunta si se desean aplicar los valores predeterminados para la selección de combustible correspondiente.
- **Leña húmeda:** Si se quema leña con un contenido de agua superior al 15 %, debe seleccionarse este ajuste. A continuación, el sistema pregunta si se desean aplicar los valores predeterminados para la selección de combustible correspondiente.

5.9 Bomba de red

5.9.1 Bomba de red - Estado



Temperatura de retorno de red

Visualización de la temperatura actual de retorno del mando a distancia.

Velocidad de la bomba de red

Especifica la velocidad actual de la bomba de red.

Temperatura de retorno de alimentador 1

Condición: Variante 1 y Bomba de alimentación Casa 1 disponible

Visualización de la temperatura actual de retorno del distribuidor 1.

Velocidad de la bomba del distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible

Visualización de la velocidad actual de la bomba del distribuidor 1.

Temperatura de retorno de alimentador 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Visualización de la temperatura actual de retorno de los distribuidores 2 a 4.

Velocidad de la bomba de los distribuidores 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Visualización de la velocidad actual de la bomba de los distribuidores 2 a 4.

5.9.2 Bomba de red - Temperaturas



Valor de referencia para la temperatura de retorno de red

Condición: Bomba de red disponible

La temperatura de retorno de la red se regula al valor ajustado aquí. Si la temperatura de retorno de la red alcanza el valor ajustado, la bomba de red se pone en marcha a la velocidad mínima.

Valor de consigna para temperatura de retorno en distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible


La temperatura de retorno del distribuidor 1 se regula al valor ajustado aquí. Si la temperatura de retorno del distribuidor 1 alcanza el valor ajustado, la bomba para el distribuidor 1 se pone en marcha a la velocidad mínima.

Valor de consigna para temperatura de retorno en los distribuidores 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

La temperatura de retorno de los distribuidores 2 a 4 se regula al valor ajustado aquí. Si la temperatura de retorno del distribuidor 2 alcanza el valor ajustado, la bomba para los distribuidores 2 a 4 se pone en marcha a la velocidad mínima.

5.9.3 Bomba de red - Servicio



Bomba de red arranca solo cuando el depósito de inercia está cargando (Variante 3/4)

Condición: Variante 3 o Variante 4

- **NO:** La bomba de red se activa en cuanto un consumidor del entorno hidráulico necesita calor.
- **SÍ:** La bomba de red solo se activa cuando uno o más depósitos estratificados necesitan calor.

NOTA Parámetro relevante únicamente cuando en todos los objetos que deben recibir suministro hay un depósito estratificado.

Entrada de sensor del sensor de temperatura de retorno de red

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para la temperatura de retorno de la red.

Salida de bomba de la bomba de red

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba de red.

Control de la bomba de red

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima de giro de la bomba de red

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Revoluciones máximas de bomba de red

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de red, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

Entrada de sensor del sensor de retorno del distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para el retorno del distribuidor 1.

Salida de bomba de la bomba del distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba para el distribuidor 1.

Control de la bomba del distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima para la bomba del distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Velocidad máxima para la bomba del distribuidor 1

Condición: Variante 1 y bomba para el distribuidor 1 disponible

Si debido al sistema es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba del distribuidor 1, esto puede ajustarse modificando el parámetro.

Entrada de sensor del sensor de retorno de los distribuidores 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor para el retorno de los distribuidores 2 a 4.

Salida de la bomba de los distribuidores 2 a 4.

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba para los distribuidores 2 a 4.

Control de la bomba de los distribuidores 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima para la bomba de los distribuidores 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Velocidad máxima para la bomba de los distribuidores 2 a 4

Condición: Variante 2 o variante 3 y bomba para los distribuidores 2 a 4 disponible

Si debido al sistema es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de los distribuidores 2 a 4, esto puede ajustarse modificando el parámetro.

5.10 Regulador diferencial

5.10.1 Regulador diferencial - Estado

Pantalla básica

Regula.
DRA

Estado

Temperatura de la fuente de calor

Visualización de la temperatura actual de la fuente de calor del regulador diferencial (por ejemplo, estufa cerámica con depósito de agua o similar).


Temperatura del disipador de calor

Visualización de la temperatura actual del disipador térmico del regulador diferencial (por ejemplo, depósito estratificado o similar).

Velocidad de la bomba

Especifica la velocidad actual de la bomba del regulador diferencial.

5.10.2 Regulador diferencial - Temperaturas



Diferencia de conexión

Diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el disipador térmico que debe alcanzarse para activar la bomba del regulador diferencial.

Diferencia de desconexión

Si la diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el disipador térmico desciende por debajo de este valor, la bomba del regulador diferencial se desactiva.


Temperatura mínima de la fuente de calor

Si la temperatura de la fuente de calor desciende por debajo de este valor, el regulador diferencial se desactiva.

Temperatura máxima del disipador térmico

Si el disipador térmico alcanza este valor, la bomba del regulador diferencial se desactiva.

5.10.3 Regulador diferencial - Tiempos



El regulador diferencial puede arrancar a partir de

Si, a partir del momento ajustado, se permiten los criterios para iniciar el regulador diferencial, la bomba del regulador diferencial se pone en marcha.

El regulador diferencial puede funcionar hasta

Aun cuando se cumplan los criterios para poner en marcha el regulador diferencial, el regulador diferencial solo permanece activo hasta el momento configurado.

5.10.4 Regulador diferencial - Servicio



Salida de bomba de la bomba de regulación temperatura diferencial

Salida en la que se ha conectado la bomba del regulador diferencial.

Regulación PWM de bomba de regulación de temperatura diferencial

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Velocidad mínima de giro de la bomba

Adaptación de la velocidad mínima al tipo de bomba (ajustar el modo operativo de la bomba según el fabricante de esta).

Revoluciones máximas de bomba

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba del regulador diferencial, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

Entrada de sensor del sensor de la fuente de calor

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor de la fuente de calor.

Entrada de sensor del sensor del disipador de calor


Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor del disipador térmico.

Supervisión sondas

- **SÍ:** Si se producen temperaturas cercanas al punto de congelación, en la pantalla aparecen los mensajes correspondientes.
- **NO:** Los mensajes de error de los sensores del regulador diferencial no se muestran.

5.11 Bomba de circulación

5.11.1 Bomba de circulación - Estado

**Temperatura de retorno en el conducto de circulación**

Visualización de la temperatura actual en el sensor de retorno del conducto de circulación.

NOTA Si el parámetro "Está disponible el sensor de retorno" se establece a "NO", se muestra permanentemente el valor "0 °".


Velocidad de la bomba de circulación

Especifica la velocidad actual de la bomba de la bomba de circulación.

Interruptor de flujo en la tubería de agua caliente sanitaria

- **0:** El interruptor de flujo no detecta ningún caudal.
- **1:** El interruptor de flujo detecta caudal.

5.11.2 Bomba de circulación - Temperaturas



Está disponible el sensor de retorno

- **NO:** La bomba de circulación se controla de acuerdo con el programa de temporización. Combinada con una válvula de flujo, la bomba de circulación se activa, además, al recibir la señal de dicha válvula.
- **SÍ:** La bomba de circulación se controla de acuerdo con el programa de temporización y la temperatura del retorno del conducto de circulación. Combinada con un interruptor de flujo, la bomba de circulación se activa también al recibir la señal de dicho interruptor.

NOTA Conecte el sensor de flujo como sensor de retorno.

A qué temperatura de retorno en la tubería de circulación debe desconectarse la bomba

Si se alcanza la temperatura ajustada en el retorno del conducto de circulación, la bomba de circulación se desconecta.


NOTA Parámetro relevante únicamente si se utiliza un sensor de retorno en el conducto de circulación.

Retardo de la bomba de circulación

Si el caudal del interruptor de flujo se detiene, la bomba de circulación permanece activada durante el tiempo ajustado.


NOTA Parámetro relevante únicamente si se utiliza un interruptor de flujo.

5.11.3 Bomba de circulación - Tiempos



⇒ Véase "Temporización" [Página 50]

5.11.4 Bomba de circulación - Servicio



Entrada de sensor del sensor de retorno de circulación

Entrada de sensor en la que se ha conectado el sensor del conducto de retorno de la circulación.

Qué sensor se usa para el interruptor de flujo

Entrada de sensor en la que se ha conectado el interruptor de flujo.

Salida de bomba de la bomba de circulación

Salida de bomba en la que se ha conectado la bomba de circulación.

Control de la bomba de circulación

Definición de la señal de control para los tipos de bomba utilizados.

⇒ Véase "Opciones de control para las salidas de la bomba" [Página 101]

Revoluciones máximas de bomba de circulación ACS

Si, debido al sistema, es preciso limitar la velocidad máxima de la bomba de circulación, esto puede ajustarse modificando este parámetro.

5.12 Manual

5.12.1 Manual - Funcionamiento manual



Si se cierra el menú "Funcionamiento manual", todos los parámetros activados se establecen automáticamente a "OFF". Los parámetros mostrados dependen de la configuración de la caldera.

Lavar manualmente el intercambiador de calor por condensación (solo es posible con el quemador apagado)

- **ON:** La válvula electromagnética se abre y el intercambiador de calor por condensación se limpia.

NOTA Este parámetro solo puede activarse cuando la caldera se encuentra en uno de los estados operativos "Disponibilidad" o "Caldera apagada".

5.12.2 Manual - Salidas digitales



Los parámetros mostrados dependen de la configuración de la caldera.

- **A 0:** Automático, Off; **A 1:** Automático, On
- **1:** Manual, On
- **0:** Manual, Off

5.12.3 Manual - Salidas analógicas



Los parámetros mostrados dependen de la configuración de la caldera.

- **A 0:** Automático, Off; **A 1-100 %:** Automático, con valor % ON
- **1-100 %:** Manual, con valor % ON
- **0 %:** Manual, Off

5.12.4 Manual - Entradas digitales



Los parámetros mostrados dependen de la configuración de la caldera.

▪ **A 0**: Automático, Off; **A 1**: Automático, On

▪ **1**: Manual, On

▪ **0**: Manual, Off

5.13 Instal.

5.13.1 Instal. - Ajustar

Ajustar - Temp. la caldera



⇒ Véase "Caldera - Temperaturas" [Página 70]

Ajustar - Humos



Tiempo máximo de alcance de temperatura, en el que se debe alcanzar el estado de Calentar

Si aún no se han cumplido los criterios para el estado "Calentar" una vez transcurrido el tiempo ajustado aquí, se cambia de todos modos al estado operativo "Calentar". Si la temperatura de los humos aumenta y el contenido de oxígeno residual disminuye, el estado operativo "Calentar" permanece activo. Si los criterios para el estado "Calentar" no se alcanzan durante 5 minutos, la caldera cambia al estado operativo "Llama apagada".

Temperatura mínima de los humos

Punto de funcionamiento inferior de la temperatura de los humos para un funcionamiento continuo.

Temperatura máxima de los humos

Punto de funcionamiento superior de la temperatura de los humos para un funcionamiento continuo.

Aumento del arranque de la temperatura de los humos

Durante el estado operativo "Alcance de temperatura", la temperatura de consigna de los humos se aumenta en el valor ajustado aquí.

Diferencia mínima entre la temperatura de los humos y la temperatura de la caldera en modo calefacción

Como condición para el estado operativo "Calentar", la diferencia entre la temperatura actual de los humos y la temperatura actual de la caldera debe sobrepasar al menos el valor ajustado aquí.

Temperatura de los humos a la que se activa el estado de LLAMA APAGADA

Si la temperatura de los humos permanece por debajo de este valor durante el tiempo establecido en "Tiempo máximo de alcance de temperatura en el que se debe alcanzar el estado Calentar", la caldera cambia al estado operativo "Llama apagada".

Activar indicación de cerrar puerta

- **SI:** Si se cumplen los criterios para el estado operativo "Calentar" durante el periodo de alcance de temperatura, en la pantalla aparece la solicitud "Cierre la puerta".
- **NO:** La solicitud "Cierre la puerta" no se muestra después de alcanzar los criterios para el estado operativo "Calentar".

Aumento de Temperatura humos para indicación cerrar puerta

Si la temperatura de los humos aumenta en este valor durante el estado operativo "Alcance de temperatura", en la pantalla aparece la solicitud "Cierre la puerta".

Límite O2 para indicación cerrar puerta

Si el contenido de oxígeno residual desciende por debajo de este valor durante el estado operativo "Alcance de temperatura", en la pantalla aparece la solicitud "Cierre la puerta".

Punto de funcionamiento deseado de la temperatura de los humos

Temperatura de los humos que debe mantenerse mediante la influencia de la variable de regulación de la caldera en el modo de leña.

Condensador de humos

Pantalla básica



Instal.



Ajustar



Humos



Condensador de humos

Duración de encendido inyector de limpieza. Ciclo completo 20 s

La limpieza total se ajusta con el parámetro "Duración de la limpieza del intercambiador de calor por condensación". Como duración del aclarado se toma el tiempo en el que el inyector de limpieza está activo. En los tiempos de pausa (inyector de limpieza apagado) el tiempo de limpieza no se sigue contando.

Ejemplo:

100 % = Inyector de limpieza activo durante el tiempo ajustado

75% = Inyector de limpieza 15 s activo y 5 s de pausa

Reducir la temp. de habilitación de bombas en la fase de calentamiento en

En las calderas de leña con intercambiador de calor de condensación, la bomba de carga del acumulador ya está habilitada a una temperatura más baja durante la fase de calentamiento. Como resultado, el caudal pasa antes a través del intercambiador de calor.

Diferencia de consigna de retorno respecto a temp. de caldera en fase de calentamiento

La fase de calentamiento comienza en el estado operativo "Alcance de temperatura" y finaliza cuando la temperatura de la caldera ha alcanzado el valor ajustado en "Temperatura de la caldera a la que pueden funcionar todas las bombas". En la fase de calentamiento, la temperatura de consigna de retorno se controla en función de la temperatura de consigna de la caldera. El valor ajustado indica la diferencia entre la temperatura de consigna de retorno y la temperatura de consigna de la caldera en la fase de calentamiento.

Condensador de humos***Calentar: 75 min******Ciclos de lavado: 3***

Vista de conjunto del intercambiador de calor por condensación

Ajustar - Encendido



Encendido automático

- **NO:** Encendido automático desactivado.
- **SÍ:** Encendido automático activado.

Iniciar el encendido

Determina el modo de funcionamiento del encendido.

- **según hora:** véase parámetro «Cuándo encender»
- **Encendido inmediato:** El proceso de encendido se ejecuta inmediatamente después de cerrar la puerta aislada. El encendido comienza después de la fase de calentamiento de la sonda lambda.
- **Entrada remota:** Si el contacto de habilitación de la caldera se cierra en el módulo principal, se inicia el encendido.
- **según inercia:** véase parámetro«Cuándo encender»
- **Acum. <VL max:** véase parámetro «Cuándo encender»

Cuándo encender (fecha - hora)

Ajuste del día (fecha o diario) y hora de inicio del encendido. Este parámetro solo está activo si el parámetro "Iniciar el encendido" se ha ajustado a "según hora", "según inercia" o "Acum. <VL max".

NOTA La condición general para el inicio del encendido es el estado operativo "Esperar encendido" de la caldera. Observe a tal fin los procedimientos de alcance de temperatura con encendido automático.

- **Funcionamiento "según hora":** El encendido comienza exactamente en el momento ajustado. Si, en lugar de la fecha, el parámetro se ajusta a "diario", el encendido empieza todos los días a la hora ajustada.
- **Modo operativo "según acumulador":** Si, a partir de la hora fijada, se requiere calor del acumulador (parámetro "Arranque cald.si dif.entre valor de ref.cald.y dep.inercia arriba es mayor"), se inicia el proceso de encendido. El tiempo se aplica a partir de la hora ajustada hasta las 24.00 horas de la fecha ajustada. Si, a continuación, la hora ajustada no se modifica y el encendido no se desactiva, el criterio de carga del acumulador se aplica diariamente a partir de la hora ajustada.
- **Funcionamiento "Acum. <VL max":** A partir de la hora ajustada, la temperatura de alimentación máxima requerida por el entorno del sistema (por ejemplo, el circuito de calefacción) se compara con la temperatura actual del acumulador. Si la temperatura del acumulador arriba desciende por debajo de la temperatura de consigna máxima de alimentación, se inicia el proceso de encendido. El tiempo se aplica a partir de la hora ajustada hasta las 24.00 horas de la fecha ajustada. Si, a continuación, la hora ajustada no se modifica y el encendido no se desactiva, el criterio de arranque se aplica diariamente a partir de la hora ajustada.

Duración máxima de encendido

Indica cuánto tiempo puede durar el proceso de encendido. Durante este tiempo, debe alcanzarse el estado "Calentar".

Salida de encendido

Indica el contacto a través del que se activa el encendido automático.

Ajustar - Ajustes del aire

Pantalla básica



Instal.



Ajustar



Ajustes del aire

Velocidad mínima del ventilador de humos

Punto de funcionamiento inferior de la curva característica del ventilador de humos.

Ventilador de humos mín.

Base para el ajuste de la curva característica del ventilador de humos.

Ventilador de humos máx.

Punto extremo para el ajuste de la curva característica del ventilador de humos.

Aire primario mínimo

El orificio de la válvula de aire primario no es menor que el valor ajustado.

Aire secundario mínimo en el calentamiento

En el estado operativo "Calentar", el orificio de la compuerta de aire secundario no es menor que el valor ajustado.

Aire secundario con puerta abierta en modo calentamiento

Si la puerta aislada de la caldera se abre en el estado operativo "Calentar", la compuerta de aire secundario se abre al valor ajustado.

Aire primario en el mantenimiento de llama

En el estado operativo "Mantenimiento de llama", la compuerta de aire primario se abre al valor ajustado.

Tiempo de seguridad para verificar la infiltración de aire

Si el mando de la compuerta de aire secundario es "0 %" en el estado operativo "Calentar" y la temperatura actual de los humos se encuentra por encima de "100 °C", este tiempo comienza a contarse. Si el control de la compuerta de aire secundario no cambia durante el tiempo ajustado, en la pantalla aparece una advertencia.

Abertura del aire primario con un mando del 0 %

Con un control del 0 % de la compuerta de aire primario, esta permanece abierta durante el valor ajustado.

Abertura del aire primario con un mando del 100 %

Con un control del 100 % de la compuerta de aire primario, esta permanece abierta como máximo durante el valor ajustado.

Apertura del aire primario con la caldera apagada

En los estados operativos "Caldera apagada", "Listo para el funcionamiento" y "Fallo", la compuerta de aire primario se abre al valor ajustado.

Abertura del aire secundario a 0% de control

Con un mando del 0% de la válvula de aire secundario, esta permanece abierta durante el valor ajustado.

Abertura del aire secundario a 100% de control

Con un mando del 100% de la válvula de aire secundario, esta permanece abierta como máximo durante el valor ajustado.

Valor inicial del ventilador de humos cuando la puerta está abierta

Valor inicial del control del ventilador de humos en el estado Puerta abierta.

Aumento del control del ventilador de humos con la puerta abierta

Índice de inclinación con el que el control del ventilador de humos aumenta en el estado Puerta abierta.

Ajustar - Valores lambda



Valor de consigna del contenido de oxígeno residual

Contenido de oxígeno residual al que se regula durante el estado operativo "Calentar".

Contenido de oxígeno residual por encima del cual se activa el estado de LLAMA APAGADA

Si, en el estado operativo "Calentar", la cantidad actual de oxígeno residual sobrepasa el valor ajustado durante el tiempo establecido en "Tiempo máximo de alcance de temperatura en el que se debe alcanzar el estado de CALENTAMIENTO", la caldera cambia al estado operativo "Llama apagada".

Oxígeno residual por encima del cual la sonda lambda se puede desconectar

Si la caldera cambia al estado operativo "Caldera apagada" o "Llama apagada", la calefacción de la sonda lambda seguirá activada por lo menos 1 hora, si bien como máximo 24 horas. Si el contenido de oxígeno residual supera el valor ajustado aquí, la calefacción de la sonda lambda se desconecta.

Ajustar - Sonda lambda



Contenido de oxígeno residual

Visualización del contenido actual de oxígeno residual.

Estado de la sonda lambda

Son posibles los siguientes indicadores de estado:

- Off
- Pre calentamiento
- Modo normal
- Enfriar
- Recalentar
- Error

Tipo de sonda lambda

Ajuste de los tipos de sonda Lambda utilizados:

- Sonda de banda ancha Bosch (n.º de referencia: 69001A, ranura «sonda de banda ancha»)
- Sonda de banda ancha NTK (n.º de referencia: 69003, ranura «Sonda de banda ancha»)
- Sonda de dióxido de circonio Bosch (tipo LSM11, ranura «Sonda Lambda»)
- Sonda de dióxido de circonio NTK (tipo OZA685, n.º de referencia 69400, ranura «Sonda lambda»)

Calefacción sonda lambda

- **A 0:** Automático, Off; **A 1:** Automático, On
- **1:** Manual, On
- **0:** Manual, Off

Calibrar sonda lambda (la sonda debe encontrarse en un 21% de O₂)

- **SÍ:** Después de activar la calefacción de la sonda lambda, es posible calibrar la sonda de banda ancha.
- **NOTA ¡La sonda Lambda debe encontrarse en un 21% de oxígeno (aire)!**

Calibración automática de las sondas lambda activa

- **SÍ:** Si la caldera se encuentra durante un tiempo mínimo definible ("Tiempo mínimo en parada") en los estados "Caldera apagada", "Llama apagada" o "Listo para el funcionamiento", la sonda de banda ancha se calibra al 21 %.
- En el caso de calderas alimentadas automáticamente, el calibrado se realiza en el siguiente arranque (estado "Preparación").
- En las calderas alimentadas manualmente, la caldera pasa al estado "Comprobación del sensor" una vez transcurrido este tiempo (indicador adicional en la pantalla). En este caso, se activa el ventilador de humos y el aire secundario se abre por completo. Si la puerta aislada se abre en este estado, el proceso se interrumpe.

Calibración automática de las sondas lambda activa

La condición para ello es que la sonda suministre un valor de medición estable durante un minuto. Si el valor de medición supera el 21 % durante más de un minuto, la sonda también se calibrará, independientemente de los tiempos de parada.

Tiempo mínimo de parada

Define el tiempo durante el que la caldera debe estar en el estado operativo "Caldera apagada", "Llama apagada" o "Disponibilidad" para iniciar la calibración automática de la sonda lambda.

Oxígeno residual por encima del cual la sonda lambda se puede desconectar

Si la caldera cambia al estado operativo "Caldera apagada" o "Llama apagada", la calefacción de la sonda lambda seguirá activada por lo menos 1 hora, si bien como máximo 24 horas. Si el contenido de oxígeno residual supera el valor ajustado aquí, la calefacción de la sonda lambda se desconecta.

Sonda de dióxido de circonio**Contenido de oxígeno residual**

Visualización del contenido actual de oxígeno residual.

Tensión de la sonda Lambda

Visualización de la tensión medida en la actualidad de la sonda lambda.


Valor de corrección para las sondas lambda

Valor de corrección para la medición lambda Si se muestra un valor demasiado alto, este valor debe cambiarse a positivo, mientras que, si se muestra uno demasiado bajo, debe cambiarse a negativo.

Corrección voltaje sonda lambda

Visualización de la tensión medida de la sonda lambda, en la que se ha tenido en cuenta el ajuste de "Valor de corrección para las sondas lambda".

Sonda de banda ancha

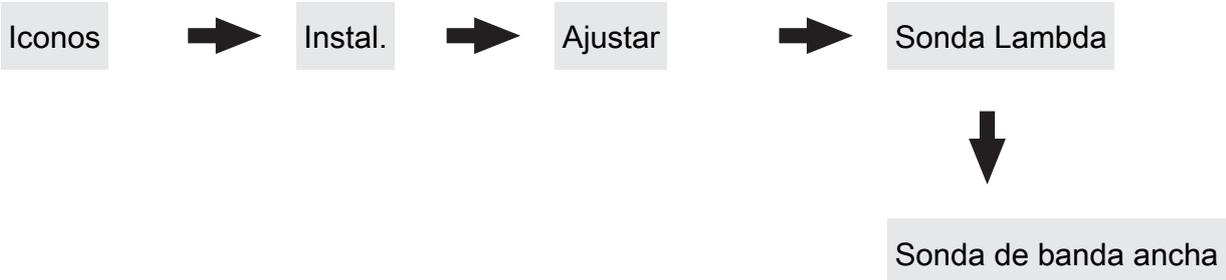

Contenido de oxígeno residual

Visualización del contenido actual de oxígeno residual.

Sonda de banda ancha, corriente de calefacción

Visualización de la corriente de calefacción medida de la sonda de banda ancha.

Sonda de banda ancha, tensión de calefacción

Visualización de la tensión de calefacción medida de la sonda de banda ancha.

Sonda de banda ancha, tensión de Nernst

Visualización de la tensión de Nernst medida de la sonda de banda ancha.

Sonda de banda ancha, bomba corriente

Visualización de la corriente de bombeo medida de la sonda de banda ancha.

Sonda de banda ancha, resistencia interna

Visualización de la resistencia interna medida de la sonda de banda ancha.

Ajustar - Configuración general



⇒ Véase "Caldera - Configuración general" [Página 71]

Ajuste - Determinación de la cantidad de calor

Valor de corrección del sensor de alimentación

Si el sensor de alimentación y el de retorno presentan una diferencia de temperatura a la misma temperatura ambiente, con este valor de corrección, el sensor de alimentación se calibra respecto al sensor de retorno a "0". El valor corregido solo se aplica a la determinación de la cantidad de calor y no influye en el funcionamiento de la caldera. Cuando la cantidad de calor se determina con la temperatura de la caldera, se aplica el valor de corrección del sensor de la caldera.

Entrada del sensor para el sensor de alimentación

Como sensor de alimentación pueden utilizarse los sensores 1/2 del módulo principal o un sensor del módulo hidráulico. Si se produce una asignación no válida del sensor, para la determinación de la cantidad de calor se utiliza el valor del sensor de la caldera.

Capacidad térmica específica

El parámetro indica la capacidad térmica específica del portador de calor. Como valor estándar se utiliza agua pura (4180 Ws/kgK).

Litros por impulsos del sensor de caudal

Si se utiliza un generador externo de impulsos de volumen, este valor debe ajustarse en consonancia.

Caudal al 50 % del régimen de revoluciones de la bomba

El parámetro indica el caudal al 50 % del control de la bomba.

⇒ Véase "Determinar el caudal de la bomba de circulación" [Página 103]

Caudal al 100 % del régimen de revoluciones de la bomba

El parámetro indica el caudal al 100 % del control de la bomba.

⇒ Véase "Determinar el caudal de la bomba de circulación" [Página 103]

5.13.2 Instal. - Valores actuales

Pantalla básica → Instal. → Valores actuales

Visualización del valor actual respecto al parámetro correspondiente. Los parámetros mostrados dependen de la configuración de la caldera.


5.13.3 Instal. - Errores

Errores - Indicador de error

Pantalla básica → Instal. → Error → Indicador de error

Visualización de los mensajes de error pendientes. Asimismo, aquí también es posible consultar el momento en el que se ha producido el mensaje de error, así como el momento en el que este se ha confirmado y el momento en el que este ha desaparecido de la pantalla.

Errores - Borrar errores marcados



Sirve para borrar fallos marcados en la actualidad en la lista de fallos. Dependiendo de la configuración de la instalación, puede suceder que, aunque no haya mensajes de error, el LED de estado muestre una luz roja intermitente. Esta función también permite borrar mensajes de fallo existentes que no están visibles.

Errores - Memoria de errores



La memoria de errores puede almacenar hasta 50 entradas de mensajes de error. Un fallo puede constar de hasta tres entradas de mensaje de error. De este modo, es posible comprender fácilmente el tipo de mensaje de error de que se trata, así como consultar el momento en el que se ha producido el mensaje de error (entrada), el momento en el


que este se ha confirmado y el momento en el que este se ha solucionado (salida). Si ya se están utilizando la totalidad de las 50 entradas de mensajes de error y se produce una entrada adicional de mensaje de error, la entrada más antigua se borra para dejar espacio para la actual.

Errores - Vaciar memoria de errores




Esta función permite borrar la memoria de errores en su totalidad. A partir de ese momento, el acumulador con error se vuelve a llenar con nuevos mensajes de error.

5.13.4 Instal. - Sensores y bombas



El menú "Sensores y bombas" permite asignar todas las entradas de sensor y salidas de bomba que se encuentran disponibles en el entorno hidráulico. El número de parámetros depende de la configuración.

5.13.5 Instal. - Pantalla de derechos de uso



Este menú permite asignar los derechos de uso para los diversos paneles de control. Si se desea permitir el acceso desde un panel de control a un componente del sistema de calefacción, el parámetro correspondiente debe ajustarse a "Sí". El número de menús, así como las entradas de los parámetros, dependen de la configuración de la instalación.

NOTA Los derechos de uso de los paneles de control deben asignarse desde el propio panel, ya que solamente allí existe el acceso ilimitado.

"Touch display con dirección 1 - 7" y "Display con teclas con dirección 1 - 7"

Entorno del circuito:

¿Permitir acceso a los circuitos de calefacción 01 a 18?

Determina si desde la pantalla táctil 1 a 7 es posible acceder al circuito de calefacción 01 a 18.

Entorno del calentador de agua:

¿Permitir acceso a los calentadores de agua 01 a 08?

Determina si desde la pantalla táctil 1 a 7 es posible acceder a los calentadores de agua 01 a 08.

Entorno del acumulador:

¿Permitir acceso al acumulador 01 a 04?

Determina si desde la pantalla táctil 1 a 7 es posible acceder a los acumuladores 01 a 04.

Entorno solar:

¿Permitir acceso al solar 01?

Determina si desde la pantalla táctil 1 a 7 es posible acceder al acumulador solar 01.

Sistema de calefacción:


Los parámetros mostrados dependen de la configuración.

Caldera:

Valores visibles de la caldera

Si esta función se activa, todos los valores de estado de la caldera y el menú de la caldera están disponibles en el panel de control.

5.13.6 Instal. - Pantalla de asignaciones



Entorno del circuito:

La pantalla táctil con la dirección 1 a 7 tiene asignado el siguiente circuito de calefacción:

Si se desea asignar un circuito de calefacción de manera específica a un panel de control, en dicho panel es preciso ajustar el número de circuito de calefacción correspondiente con la dirección configurada. Los parámetros están configurados de fábrica a "ninguno".

La pantalla de teclas con la dirección 1 a 7 se asigna al siguiente circuito de calefacción:

Si se desea asignar un circuito de calefacción de manera específica a un panel de control, en dicho panel es preciso ajustar el número de circuito de calefacción correspondiente con la dirección configurada. Los parámetros están configurados de fábrica a "ninguno".

Entorno del calentador de agua:


La pantalla táctil con la dirección 1 a 7 tiene asignado el siguiente calentador de agua:

Si se desea asignar un calentador de agua de manera específica a un panel de control, en dicho panel es preciso ajustar el número de calentador de agua correspondiente con la dirección configurada. Los parámetros están configurados de fábrica a "ninguno".

La pantalla de tecla con la dirección 1 a 7 tiene asignado el siguiente calentador de agua:



Si se desea asignar un calentador de agua de manera específica a un panel de control, en dicho panel es preciso ajustar el número de calentador de agua correspondiente con la dirección configurada. Los parámetros están configurados de fábrica a "ninguno".

5.13.7 Instal. - Parámetros de imagen básica



La visualización de las dos posiciones en la pantalla básica puede ajustarse individualmente, de modo que para cada posición se pueda seleccionar entre diferentes parámetros, como Caldera, Humos, Exterior, Calentador de agua, Acumulador Arriba, Acumulador Abajo, Representación gráfica del acumulador o similar.

Posición 1	Caldera	Seleccionado
Posición 2	Humos	Seleccionado



Si se selecciona la opción "Representación gráfica del acumulador", junto al gráfico se representan las temperaturas de los depósitos de inercia superior, central (si existe) e inferior. Además, también se muestran otros valores predefinidos de forma fija:

- TE ... Temperatura exterior
- KT ... Temp. de la caldera
- RT ... Temperatura ambiente (en el panel de control KT se sustituye por RT)
- BT ... Temperatura del calentador de agua (si existe)

5.13.8 Instal. - Modo operativo de caldera

Pantalla básica → Instal. → Modo operativo de caldera

Modo operativo de caldera

- **Funcionamiento automático:** Si selecciona "Automático", tanto los circuitos de calefacción como el depósito de agua sanitaria reciben suministro de calor del depósito de inercia conforme a los tiempos de calentamiento ajustados.

Modo operativo de caldera

- **Agua sanitaria:** En el modo operativo "Agua sanitaria", el depósito de agua sanitaria recibe suministro de calor del depósito de inercia dentro de los tiempos ajustados para la carga de agua sanitaria. Los circuitos de calefacción no reciben suministro de calor. La protección contra heladas está activa.

5.13.9 Instal. - Idioma

Pantalla básica → Instal. → Idioma

Sprache - Language - Langue - Lingua - Jezik

- Deutsch, English, Francais, Italiano, Slovenski, Cesky, Polski, Svenska, Español, Magyar, Suomi, Dansk, Nederlands, Русский, Serbisch

5.13.10 Instal. - Fecha actual

Pantalla básica → Instal. → Fecha actual

Fecha actual

Visualización y configuración de la fecha actual.

5.13.11 Instal. - Hora actual



Hora actual

Visualización y configuración de la hora actual.

5.13.12 Instal. - Nivel de usuario actual



Bloqueo para niños (código "0")

En el nivel "Bloqueo para niños" solo aparece el menú "Estado". En este nivel no es posible modificar los parámetros.


Instalador / Servicio

Habilitación de los parámetros para adaptar el controlador a los componentes de la instalación (si están configurados).

Cliente (código "1")

Nivel operativo estándar en el modo normal de la pantalla. Aquí es posible visualizar y modificar todos los parámetros específicos del cliente.

5.13.13 Instal. - Tipo de instalación



⇒ Véase "Configuración del tipo de instalación" [Página 40]

6 Eliminación de fallos


El término "Fallo" es un término colectivo que se utiliza para advertencia, error o alarma. Los tres tipos de mensajes se diferencian en el comportamiento de la caldera:

ADVERTENCIA	Si se trata de una advertencia, el LED de estado parpadea en naranja. En este caso, la caldera sigue funcionando, por el momento, de forma controlada.
ERROR	En caso de errores, el LED de estado parpadea en rojo, la caldera se para de manera controlada y permanece en el estado "Llama apagada" hasta la eliminación. Después de eliminar el fallo, la caldera vuelve a cambiar al estado "Llama apagada"
ALARMA	Una alarma provoca una Parada de Emergencia de la instalación. El LED de estado parpadea en rojo, la caldera se apaga de inmediato, el regulador del circuito de calefacción y las bombas siguen funcionando.

6.1 Procedimiento en caso de mensajes de fallo

Cuando ocurre un fallo:

- El LED de estado parpadea en rojo o en naranja.
- La pantalla muestra el mensaje de error actual y el símbolo de advertencia en la línea de estado.

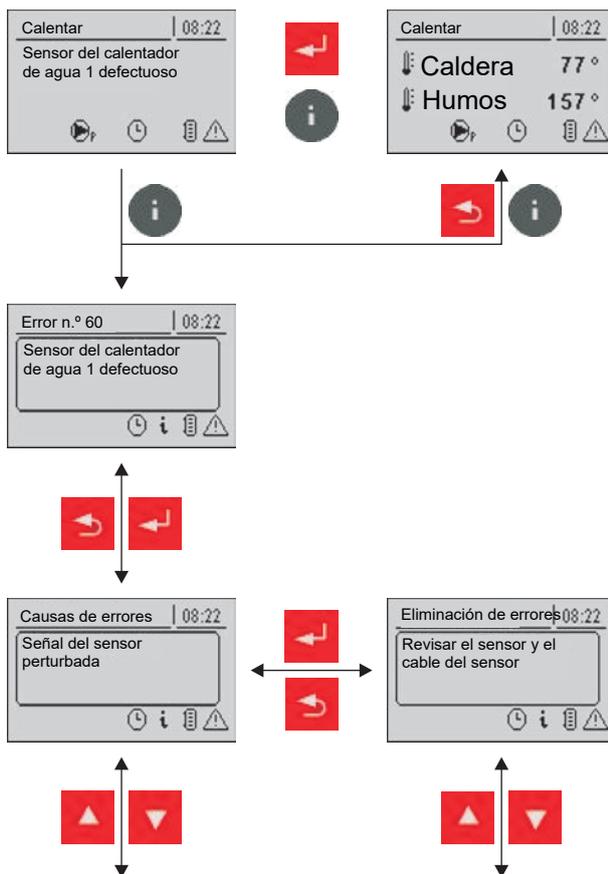

El fallo se confirma pulsando la tecla Intro. El símbolo de advertencia en la línea de símbolos indica que el fallo sigue pendiente.

Si se pulsa la tecla Info, el fallo aparece como un texto informativo con el número de fallo correspondiente. El símbolo de advertencia no desaparece hasta que se haya eliminado el fallo.

Después de pulsar la tecla Info, un texto informativo indica la causa del fallo. Las instrucciones para eliminar el fallo aparecen al pulsar de nuevo la tecla Intro.

Si un fallo tiene diferentes causas o si existen diferentes posibilidades para eliminar el fallo, las teclas de navegación permiten consultar las opciones.

7 Preguntas frecuentes

7.1 Opciones de control para las salidas de la bomba

Bomba 0.1 a 7.2, bomba 1

Los siguientes ajustes son posibles con las salidas de bomba 0.1 a 7.2 de los módulos hidráulicos, así como en la bomba 1 del módulo principal.

- **Bomba sin línea de control**
Se ajusta cuando, en la salida correspondiente, funciona una bomba convencional. Esta se controla mediante paquetes de impulsos en la salida de 230 V.
- **Bomba de alta eficiencia sin línea de control**
Se ajusta cuando, en la salida correspondiente, una bomba de alta eficiencia energética funciona sin línea de control (por ejemplo: Grundfos Alpha, WIL0 Yonos Pico, ...).
- **Bomba del sistema de calefacción/PWM**
En la bomba de alta eficiencia energética existe siempre una alimentación eléctrica de 230 V a la salida. La bomba se controla por medio de modulación por ancho de pulsos en la salida PWM correspondiente.
- **Bomba solar/PWM**
El control también se realiza aquí por medio de modulación por ancho de pulsos en la salida PWM correspondiente. Sin embargo, en este caso la curva característica está invertida y solo puede utilizarse en bombas solares de alta eficiencia energética especialmente identificadas.
- **Bomba del sistema de calefacción PWM + válvula**
La señal para la bomba se emite a la salida PWM. Si la señal es superior al 2 %, la salida de 230 V se activa. Si la señal dura más de 4 min por debajo del 2 %, la salida se vuelve a desactivar.
- **Bomba solar PWM + válvula**
En la salida PWM se emite la señal para bombas solares de alta eficiencia energética con una identificación especial. Si la señal es superior al 2 %, la salida de 230 V se activa. Si la señal dura más de 4 min por debajo del 2 %, la salida se vuelve a desactivar.
- **Bomba del sistema de calefacción/ 0-10V**
- **Bomba solar/0-10 V**
- **Bomba del sistema de calefacción 0–10V + válvula**
- **Bomba solar 0–10 V + válvula**
Para los valores de parámetros con 0 a 10 V, se aplican las mismas funciones que con PWM. La diferencia radica en el hecho de que para el control de la bomba se utiliza una señal de 0 a 10 V en lugar de la modulación por ancho de pulsos.
- **Válvula conmutadora**
En el ajuste "Válvula conmutadora", la salida se controla con el 0 % o con el 100 %. Este valor de ajuste solo está disponible en el menú "Agua" o "Caldera 2".

BCC0

Para la salida de bomba BCC0 del módulo principal, se aplica lo siguiente:

- Salida de relé
- La regulación de la velocidad no es posible

7.2 Protección de bloqueo de bombas

Si se producen tiempos de inactividad prolongados, existe el riesgo de que se formen corrosión o depósitos que impidan el accionamiento de la bomba. La protección de bloqueo de bombas sirve para evitar esto.

La regulación garantiza que las bombas de circulación también se enciendan periódicamente durante unos instantes incluso fuera de la temporada de uso.

Para ello, a las 12.00 horas las bombas se encienden al 100 % durante 15 segundos.

Están afectados los siguientes componentes:


- Bomba de carga depósito ACS
- Bomba del acumulador
- Bomba colectora (no en el sistema 12 ni en el sistema 13)
- Bomba reguladora diferencial
- Circuitos de calefacción (15 segundos de funcionamiento de la bomba; a continuación, el mezclador se abre por completo y vuelve a cerrarse)

7.3 Determinación de la cantidad de calor


7.3.1 Instrucciones de montaje

El sensor de contacto y la válvula de equilibrado deben colocarse en la dirección del caudal después de la bomba de circulación e inmediatamente antes de la conexión de retorno de la caldera. En el caso de las calderas sin elevación del retorno o elevación del retorno con válvula térmica, se necesita además un sensor de contacto y una válvula de equilibrado. En el caso de elevación del retorno con mezclador de 3 vías, ya existe un sensor de retorno, lo que significa que solo se necesita además la válvula de equilibrado.

Elevación del retorno con válvula térmica (grupo de bombas FE)

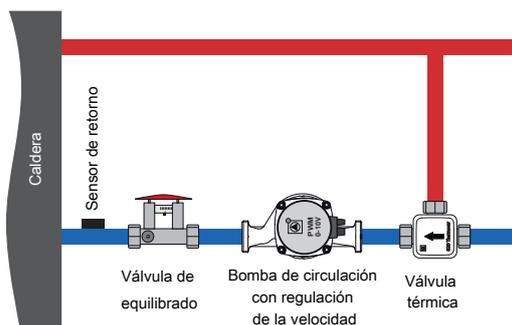

Elevación del retorno con mezclador (grupo de bombas ME)

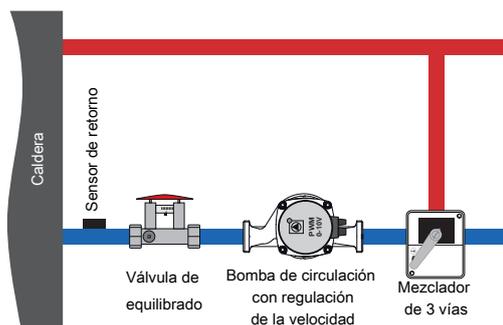


7.3.2 Funcionamiento y configuración

Para garantizar un funcionamiento correcto de la determinación de la cantidad de calor, se necesita al menos la versión de software V50.04 a B05.19. La diferencia entre la temperatura de la caldera y la temperatura de retorno de la caldera, así como el caudal de la bomba de circulación, se utilizan para determinar la cantidad de calor.

Determinar el caudal de la bomba de circulación


Caldera con válvula térmica

- Llevar la caldera a la temperatura de consigna de la caldera

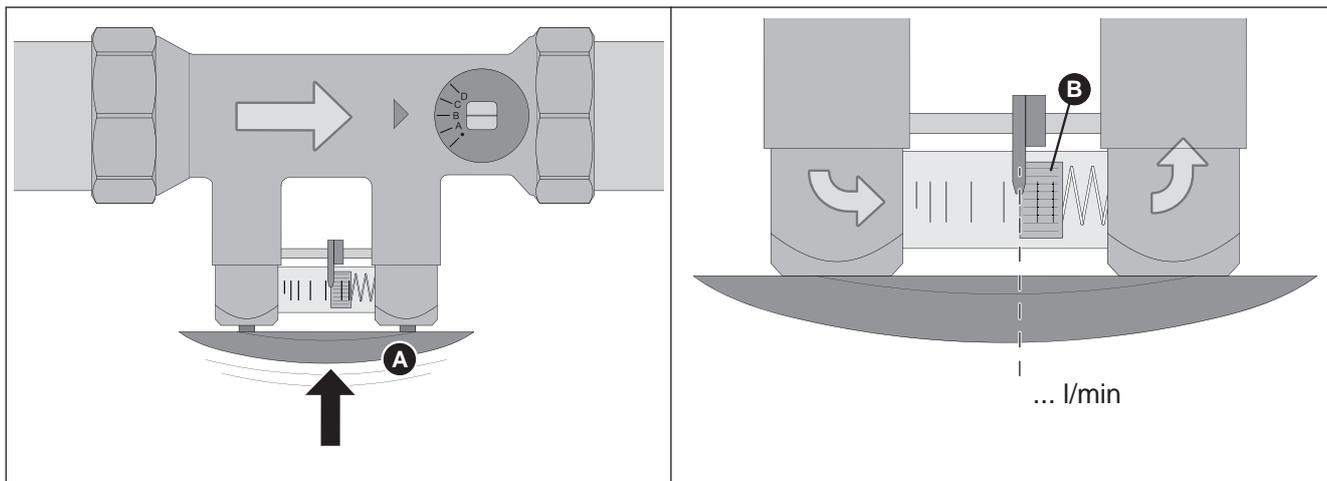


- Activar la bomba de circulación en funcionamiento manual al 100 % de velocidad
- Presione el estribo (A) de la válvula de equilibrado.
- Consulte y anote el flujo en l/min en la parte inferior del cuerpo flotante (B).
- Activar la bomba de circulación en funcionamiento manual al 50 % de velocidad
- Presione la pinza de la válvula de equilibrado, lea el caudal en la escala y anótelo.

Caldera con mezclador de 3 vías



- Ponga el mezclador en el modo operativo manual y gire la palanca a la posición central.
- Activar la bomba de circulación en funcionamiento manual al 100 % de velocidad

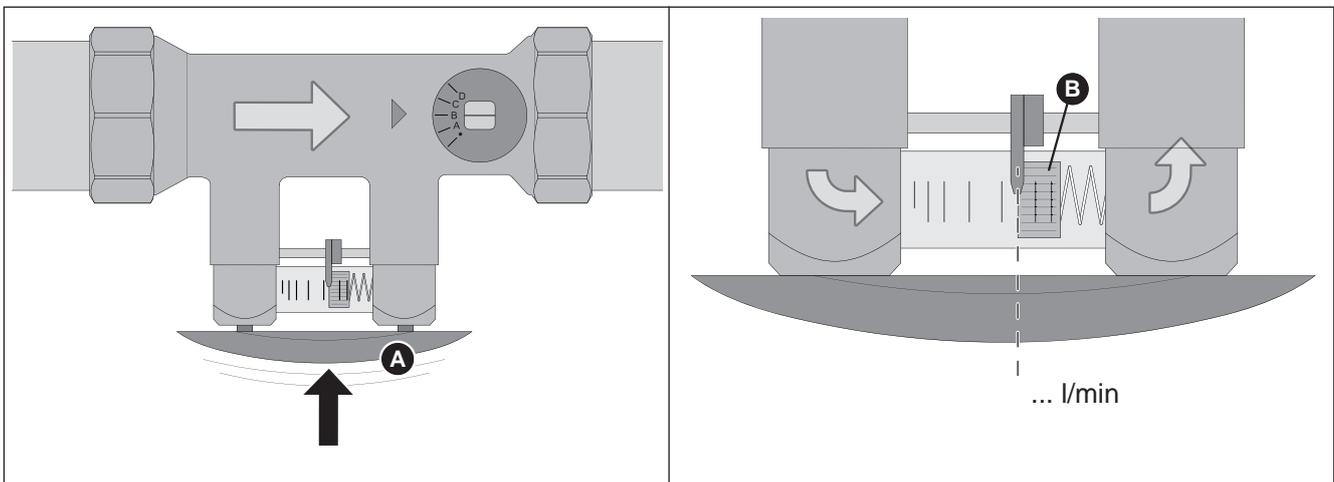


- Presione el estribo (A) de la válvula de equilibrado.
- Consulte y anote el flujo en l/min en la parte inferior del cuerpo flotante (B).
- Activar la bomba de circulación en funcionamiento manual al 50 % de velocidad
- Presione la pinza de la válvula de equilibrado, lea el caudal en la escala y anótelo.


Tipo de determinación de la cantidad de calor

- En el caso de las calderas con pantalla de teclas, ajuste en consonancia el parámetro correspondiente en el menú de tipo de caldera (Planta → Tipo de planta → Tipo de caldera → Registro de caudal para la determinación de la cantidad de calor).

Configurar determinación de la cantidad de calor

- Desplácese al menú "Planta → Ajustes → Determinación de la cantidad de calor de la caldera".
- Introduzca los valores registrados para el caudal de la bomba de circulación en el parámetro correspondiente.

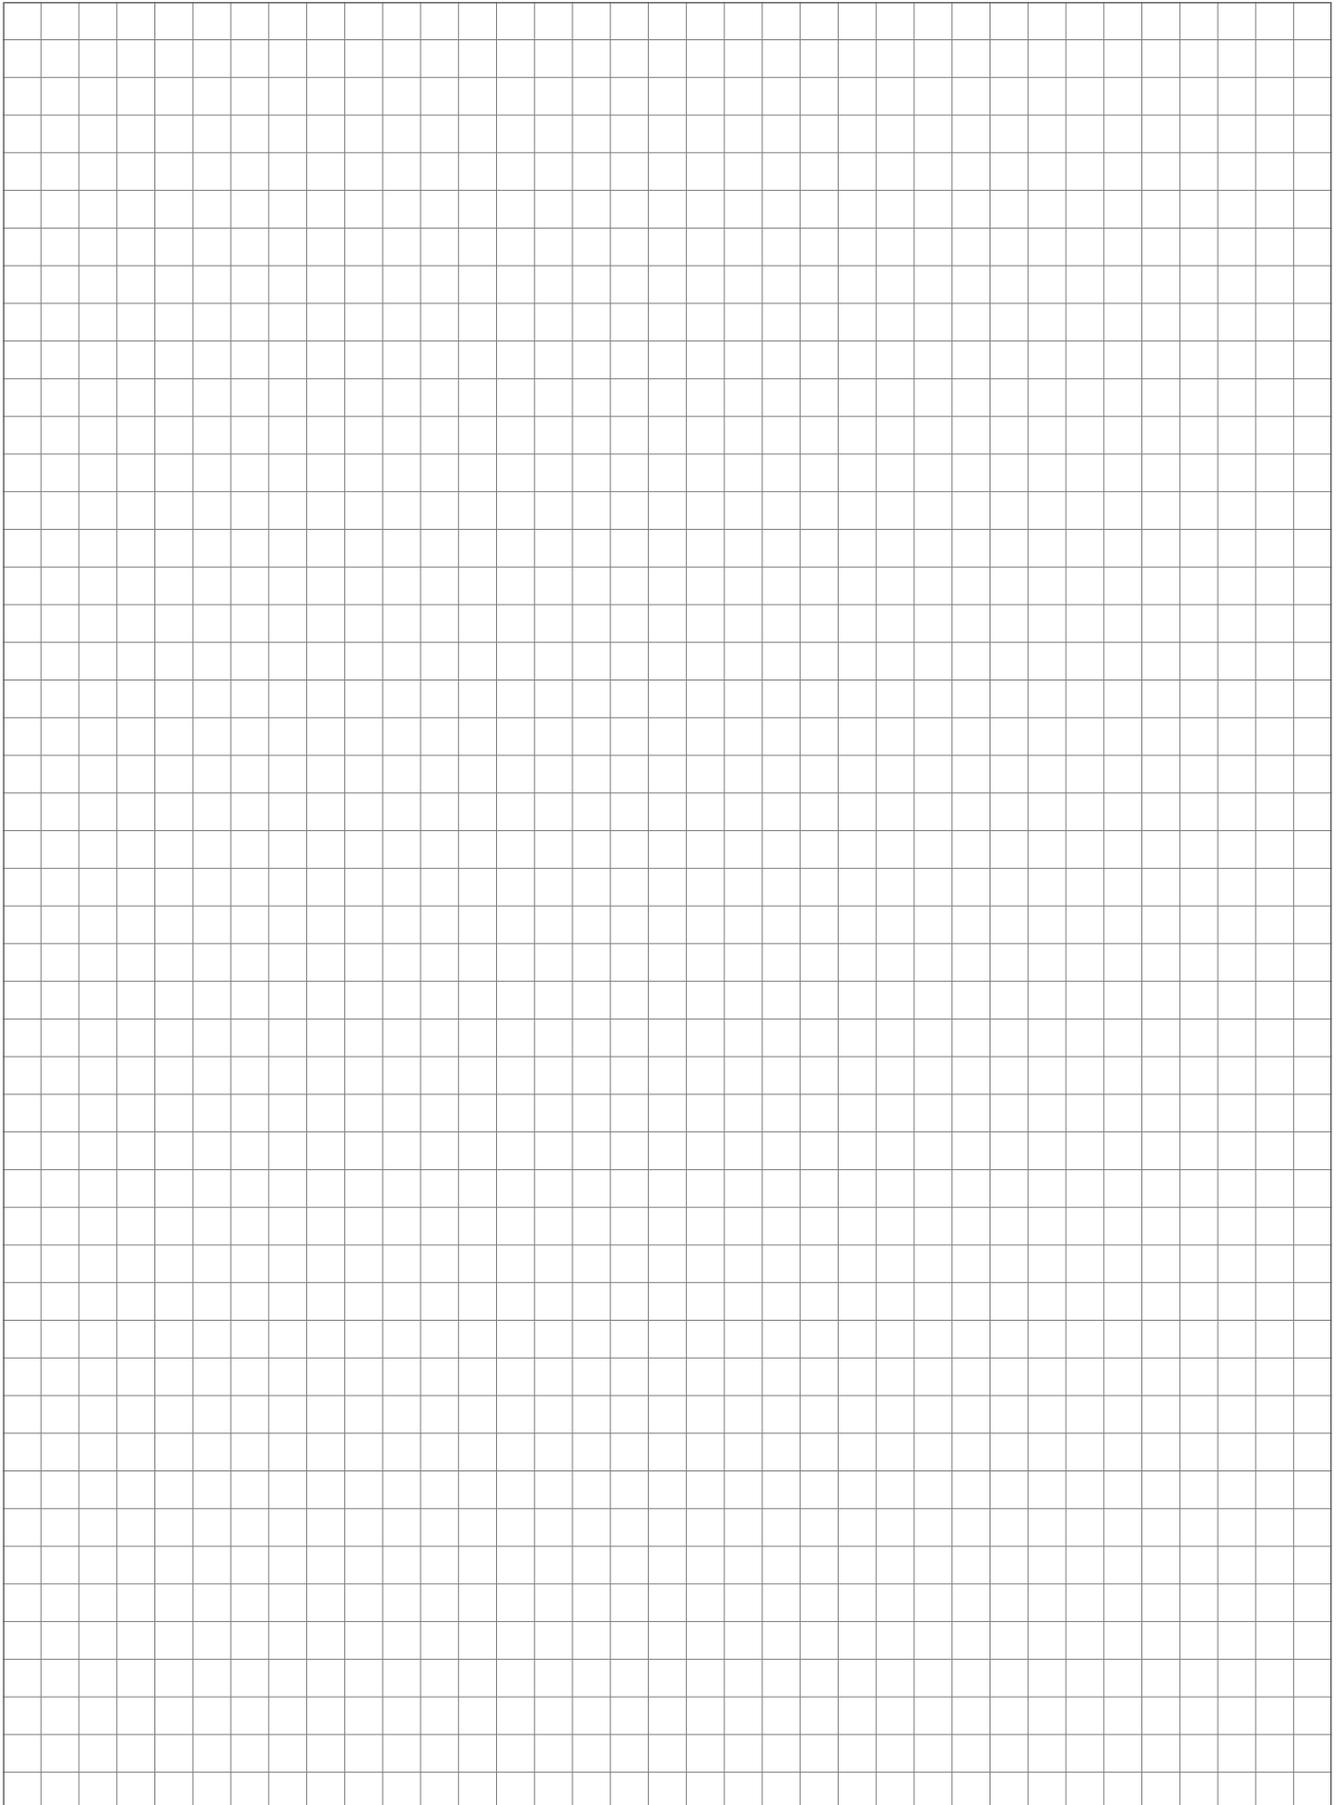

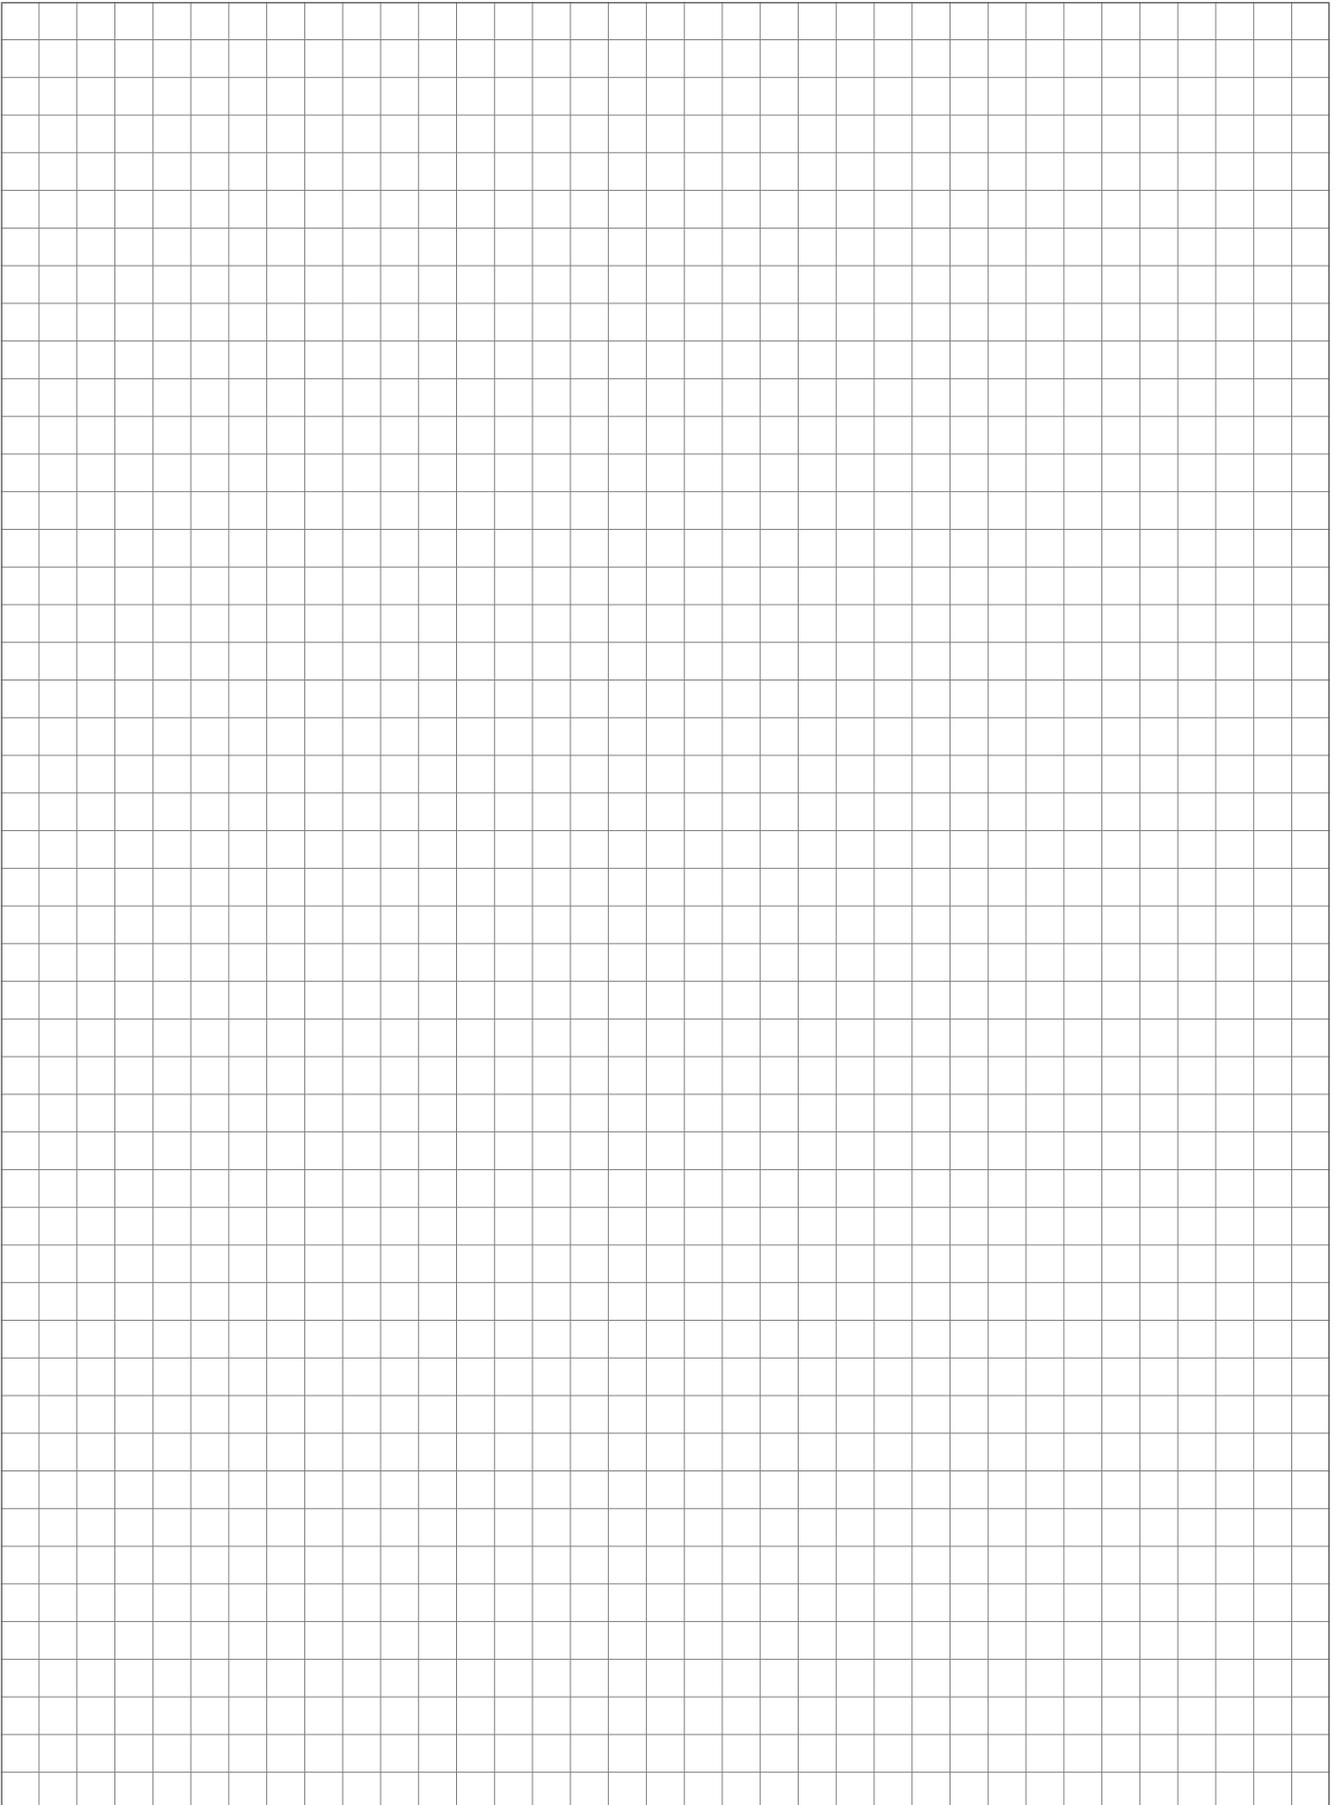

9 Anexo

9.1 Direcciones

9.1.1 Dirección del fabricante

FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA

TEL 0043 (0)7248 606 0
FAX 0043 (0)7248 606 600
EMAIL info@froeling.com
INTERNET www.froeling.com

Servicio técnico

Austria	0043 (0)7248 606 7000
Alemania	0049 (0)89 927 926 400
En todo el mundo	0043 (0)7248 606 0

9.1.2 Dirección del instalador

Sello